

Техническая брошюра - Февраль 2013

ATS021-ATS022

Готовые решения систем АВР

Power and productivity
for a better world™

ABB

ATS021-ATS022

Готовые решения систем АВР

Содержание

1. Введение	2
2. Описание блоков ATS.....	3
Алгоритмы переключения.....	6
Трансформатор на основной линии и генератор на резервной линии	7
Трансформатор на основной линии и трансформатор на резервной линии	12
Логики работы с третьим выключателем для отключения неприоритетных нагрузок (ATS022).....	16
Логика работы с секционным выключателем в схеме с двумя питающими трансформаторами. АВР 2 в 2 (ATS022)	20
3. Область применения	25
4. Примеры применения	27

1. Введение

В последние несколько лет надёжность и непрерывность электроснабжения играет важнейшую роль в построении низковольтных электроустановок. Фактически, это требование является основным условием для достижения экономической и функциональной эффективности электроустановки. Система позволяет осуществлять переключение питания от основного источника на резервный для снижения к минимуму проблем, вызываемых аварийными условиями электроснабжения.

Комплекс операций, включающий в себя процедуры автоматического управления компонентами установки (автоматические выключатели являются основными компонентами) без вмешательства персонала, имеет распространённое название “Автоматический Ввод Резерва” или “АВР”. Для гарантии питания нагрузок установка должна иметь N+1 источник питания; обычно это трансформатор + резервный генератор (или второй трансформатор) или два независимых трансформатора + секционный выключатель (в схеме с двумя секциями нагрузок).

Электроустановка с системой АВР:

- предотвращает остановы промышленных процессов производства
- обеспечивает электроснабжение с высоким качеством напряжения, если основная сеть отсутствует
- снижает негативные эффекты на части электроустановки, вызванные сбоями в сети (понижение напряжения приводит к потере стабильности работы вращающихся машин, увеличению падения напряжения, повреждениям оборудования, и т.д.)

- представляет собой идеальный компромисс между надёжностью, простотой реализации и экономической эффективностью
- позволяет эксплуатирующему персоналу осуществлять сервис трансформатора основного ввода, в то время как вся установка или её часть запитана от другого источника.

Для реализации автоматического ввода резерва электроустановка должна быть оснащена блоками АВР ATS021 или ATS022, построенными на микропроцессорной технологии. При потере питания от основной линии, ATS способен подать сигнал на запуск генератора и осуществлять последовательность переключения от основной питающей сети на резервную (или переключение на один из независимых трансформаторов в схеме с секционным выключателем), при помощи передачи команд управления на автоматические выключатели. Данные решения были разработаны для гарантии значительно более высокого уровня надёжности системы АВР, по сравнению с решениями релейно-контакторных схем (с внешними реле времени, контакторами, реле контроля напряжения и т.д.), которые часто очень сложны в разработке, монтаже и эксплуатации.

Данная техническая брошюра даёт не только представление об автоматическом переключении в электроустановках, но и даёт инженерный и практический анализ решений АВР на базе блоков ATS021 и ATS022, подключаемых к автоматическим выключателям АББ.



2. Описание блоков ATS

Как говорилось ранее, для реализации системы автоматического ввода резерва электроустановка должна быть оснащена блоками АВР серии ATS021 или ATS022, построенными на микропроцессорной технологии. Данные решения были разработаны для гарантии высокого уровня надёжности, благодаря интегрированной системе безопасности, связанной с работой программного обеспечения и аппаратной части. Логика переключения блокируется и выдаётся аварийный сигнал, например, в случае сбоя выполнения выключателями команды управления от ATS (команда подана, но не получен ответный сигнал выполнения). При использовании дополнительной механической блокировки предотвращается возможность параллельного включения основной и резервной линий (электрическая блокировка выполняется логикой самого блока ATS).

Блоки ATS постоянно контролируют значения напряжений и частоты системы, а также автоматически осуществляют переключение на резервный генератор или трансформатор с настроенным временем выдержки. Задержки позволяют регулировать время активации процедуры переключения для предотвращения нежелательного переключения из-за временных изменений напряжения, допустимых для электроустановки*.

При восстановлении напряжения основного ввода в допустимые пределы ATS активирует процедуру обратного переключения (автовозврата) для восстановления начального рабочего состояния**.

Процедуру переключения можно разделить на следующие этапы:

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ:



ОБРАТНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ (АВТОВОЗВРАТ):





* данный анализ должен выполняться согласно типу нагрузок и типу рассматриваемой электроустановки

** для блоков ATS021 и ATS022 пользователь может выбрать режим, при котором, переключившись на резервный источник питания и последующем восстановлении питания основной линии, автовозврата происходит не будет. Данный режим работы называется "Без приоритета линии".

2. Описание блоков ATS

Блоки ATS021 и ATS022 активируют процедуры автоматического переключения в случае возникновения одного из следующих сбоев, определяемых с помощью внутренних датчиков:

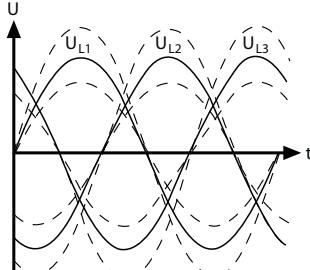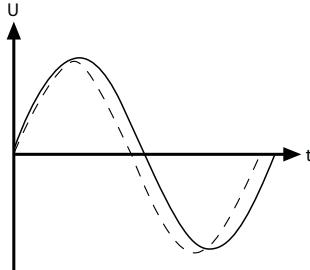	Настройки
Контроль Максимального и Минимального напряжения	 <p>ATS021: настройка МИН/МАКС: +/-10%, +/-15%, +/-20%, +/-30% U_n</p> <p>ATS022: настройка МИН: -30...-5% U_n, МАКС: +5% ... +30% U_n шаг ± 1% U_n</p>
Небаланс напряжений	Настройка не требуется
Контроль Максимальной и Минимальной частоты	 <p>ATS021: МИН/МАКС: 0.9fn > f > 1.1fn</p> <p>ATS022: настройка МИН: -10% ... -1% fn МАКС: +1% ... +10% fn шаг ± 1% fn</p>
Обрыв фаз	Настройка не требуется

Данные аварии могут вызвать серьёзные повреждения в электроустановке. Рассмотрим результаты действия аварийного состояния питания, такие как пониженное напряжение или перенапряжения на электрические и электронные устройства и машины:

- перегрев (тепловой стресс)
- повышение внутренней температуры
- изменения скорости вращения, а также влияние на подключенные устройства
- толчки при пусках и заклинивания.

Электрические сети, которые могут управляться блоками ATS
Характеристики контролируемых сетей должны быть точно заданы в блоках ATS для гарантии корректного функционирования в установке, в которой подключено устройство.

Блоки ATS могут контролировать однофазные сети, трёхфазные сети с нейтралью и без нейтрали. Блоки ATS также могут работать без вспомогательного питания, т.к. они запитываются напрямую от контролируемого напряжения сети (как показано в Таблице ниже для блока ATS021 необходимо параллельное подключение питания линий к соответствующим клеммам).

Для блока ATS022 вспомогательное питание требуется только в следующих случаях:

- используется коммуникация Modbus RTU RS485
- блок используется в системах с частотой 16.2/3Гц
- блок используется в однофазных цепях с U_n 57.5 - 109В

Для подключения вспомогательного питания необходимо использовать блоки питания 24В пост. тока - 110В пост. тока (-10%, +15%).

Максимальное рабочее напряжение для блоков АВР ATS021 и ATS022 - 480В. Для подключения более высокого рабочего напряжения необходимо использовать внешние трансформаторы напряжения. Для дополнительной информации смотрите инструкции по установке и эксплуатации блоков ATS021 и ATS022.

В следующей таблице представлены схемы подключения цепей питания и измерений от основной и резервной линий.

		ATS021	ATS022
Трехфазные системы с нейтральным проводником	Подключения		
	Настройки		
Трехфазные системы без нейтрального проводника	Подключения		
	Настройки		
Однофазные системы	Подключения		
	Настройки		

* Внешний трансформатор для подключения питания к ATS021 должен обладать следующими характеристиками:

- трансформатор напряжения (преобразование линейного напряжения в фазное)
- изолированный трансформатор
- полная мощность трансформатора должна быть Sn 40ВА.

ПРИМЕЧАНИЕ: Блок ATS022 позволяет подключать питание двух различных типов сетей (например, основная линия 3Р+N, а резервная линия 1Р+N).

2. Описание блоков ATS



Алгоритмы переключения

Блоки ATS могут контролировать системы с различными конфигурациями; на следующих страницах описаны последовательности операций переключения, выполняемые устройствами. Особое внимание уделяется основным применяемым конфигурациям, которыми может управлять ATS. Это следующие схемы:

- трансформатор на основной линии питания и генератор на резервной линии питания

- трансформатор на основной линии питания и другой трансформатор на резервной линии питания
- две независимые линии питания от двух трансформаторов с секционным выключателем между секциями (**ABP 2 в 2**)
- использование секционного выключателя в схеме отключения неприоритетных нагрузок с основным и резервным вводом.

Таблица ниже указывает настройки времён задержек, используемые для различных логик переключения:

Времена задержек	Описание	Диапазон настроек ATS021 ATS022		Примечания
	Временная задержка до запуска процедуры переключения. Если генератор отсутствует, то это время соответствует задержке отключения выключателя основной линии. Если генератор присутствует, то это время соответствует времени задержки запуска генератора.	0...30с		Данное время задержки рекомендуется задавать в несколько секунд для избежания ложных переключений из-за временных просадок или повышений напряжения.
	Временная задержка до замыкания выключателя на резервной линии питания.	3.5с фиксиров	0...60с	Рекомендуется выбирать небольшое время задержки для снижения к минимуму перерыва в питании нагрузок.
	Временная задержка до размыкания выключателя на резервной линии питания (запуск процедуры автоворота).	0...30с или 300с	0...59с 1,2,3... 30мин	Время задержки перед размыканием выключателя резервной линии после восстановления напряжения на основной линии должно быть как можно больше для гарантии полной стабилизации параметров питания основной линии.
	Временная задержка до замыкания выключателя на основной линии питания	3.5с фиксиров	0...60с	Время задержки перед замыканием выключателя основной линии после размыкания выключателя на резервной линии должно быть как можно меньше для сокращения перерыва в питании нагрузок.
	Временная задержка до замыкания секционного выключателя (если имеется).	только ATS022: 0...60с		Время задержки ТС может быть задано только для режима работы с двумя независимыми линиями питания и секционным выключателем. Дополнительная информация на странице 20.
	Временная задержка останова генератора (если имеется).	0...30с или 300с	0...59с 1,2,3... 30мин	Время задержки перед остановом генератора (если он установлен) должно быть достаточно большое, для гарантии быстрого возврата на резервную линию в случае повторного сбоя в питании на основной линии.

Следующая таблица показывает пример настроек времён задержек (для ATS022) в схеме применения с трансформатором на основной линии и генератором на резервной линии питания:

Времена задержек	Описание	Диапазон настроек	Пример настроек
	Временная задержка до начала процедуры переключения и запуска генератора. После запуска размыкается выключатель основной линии.	0...30с	5с
	Временная задержка до замыкания выключателя на резервной линии питания.	0...60с	1с
	Временная задержка до размыкания выключателя на резервной линии питания (запуск процедуры автоворврата).	0...59с, 1,2,3...30мин	45с
	Временная задержка до замыкания выключателя на основной линии питания.	0...60с	1с
	Время задержки на останов генератора.	0...59с, 1,2,3...30мин	5 мин

Как можно видеть из примера, с момента появления сбоя в питании основной линии, при рассмотрении времени запуска генератора в 10 секунд, до момента восстановления питания нагрузок от резервного ввода проходит 16 сек. (TS+10с+TCE).

Трансформатор на основной линии питания и генератор на резервной линии питания

Согласно логики работы данной схемы, при нормальных условиях питание установки осуществляется от трансформатора TR1; в случае сбоя на основной линии нагрузки пытаются от генераторной установки GS1 резервного ввода (генератор способен питать такую же нагрузку, как и трансформатор).

Электрическая схема АВР		Логика переключения	
TR1 основная линия	ATS	QF1	QF2
GS1 резервная линия	QF2	O	O
нагрузки	QF3	I	O
		O	I

О = выключатель разомкнут
I = выключатель замкнут


При рабочем режиме схемы, блок ATS контролирует питание основной сети; в случае аварии, ATS передаёт сигнал на запуск генератора спустя время TS. Как только питание резервной линии становится нормальным, блок активирует размыкание выключателя основной линии и замыкает выключатель резервной линии с выдержкой TCE (TF для ATS021). Начиная с этого момента, всё питание электроустановки осуществляется от генератора через выключатель QF2.

При возврате параметров питания основной линии в допустимые пределы (зависит от настроек) блок ATS выжидает время задержки TBS и активирует процедуру автоворврата: ATS размыкает выключатель QF2 на резервной линии и, спустя время выдержки TCN (TF для ATS021), замыкает выключатель QF1 на основной линии питания. После восстановления питания электроустановки от основной линии, блок ATS передаёт команду на останов генератора через время задержки TGoff.

2. Описание блоков ATS

Следующая таблица иллюстрирует порядок команд, выполняемых блоком ATS при переключении:


Переключение - с TR1 на GS1

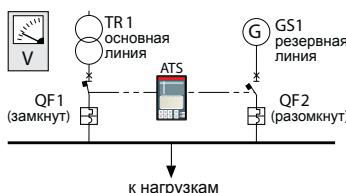


Обнаружение аварии на основной линии питания.



Блок ATS выжидает время задержки TS.

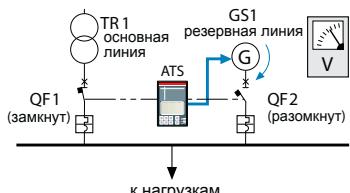


ATS передаёт команду на запуск генератора. После завершения запуска появляется питание от резервной линии.

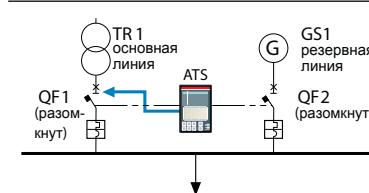

После восстановления питания на резервной линии, блок ATS подаёт команду на размыкание выключателя QF1. После размыкания QF1 ATS отсчитывает время задержки TCE (TF для ATS021).




Блок ATS выжидает время задержки TCE (TF для ATS021).

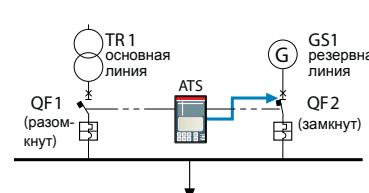

Блок ATS передаёт команду на замыкание выключателя QF2.


Обратное переключение - с GS1 на TR1

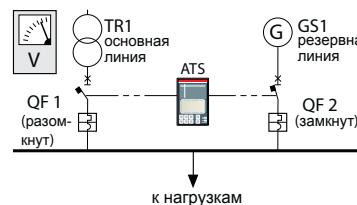

Параметры питания основной линии восстанавливаются в допустимые пределы.




Блок ATS выжидает время задержки TBS.

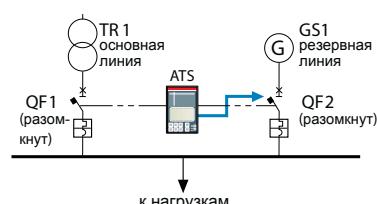

Блок ATS передаёт команду на размыкание выключателя QF2.




Блок ATS выжидает время задержки TCN (TF для ATS021).

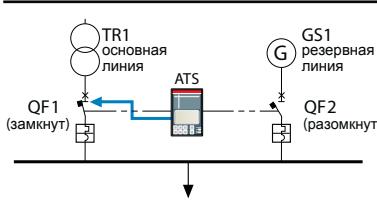

Блок ATS передаёт команду на замыкание выключателя QF1.



Блок ATS выжидает время задержки TGoff.

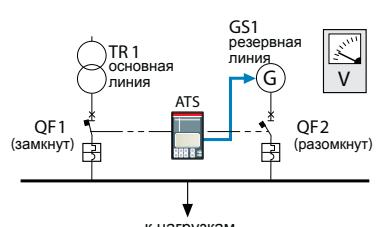

Блок ATS передаёт команду на останов генератора.

Схемы подключения блоков ATS


Для осуществления логики переключения в добавок к блокам ATS021-ATS022 автоматические выключатели должны быть оснащены следующими аксессуарами (на каждый выключатель):

- моторный привод с блокировкой ключом от ручного управления (для аппаратов Tmax XT и Tmax)
- контакт состояния замкнут/разомкнут и контакт срабатывания расцепителя защиты по аварии S51 (если контакт S51 доступен)
- контакт положения включен/выключен для втычных и выкатных выключателей
- взаимная механическая блокировка (рекомендуется).

Дополнительно необходимо заказывать внешние устройства: для защиты вторичный цепей и организации питания аксессуаров.


Количество и тип аксессуаров зависит не только от того используется ли дополнительный источник питания для приводов управления выключателями, но также и от типоразмера используемых выключателей. Для дополнительной информации о подключениях смотрите главу "Примеры применения".

Следующие рисунки дают общее представление о соединениях между блоком ATS021 и всеми аксессуарами, необходимыми для переключения (трёхфазная система с нейтралью).

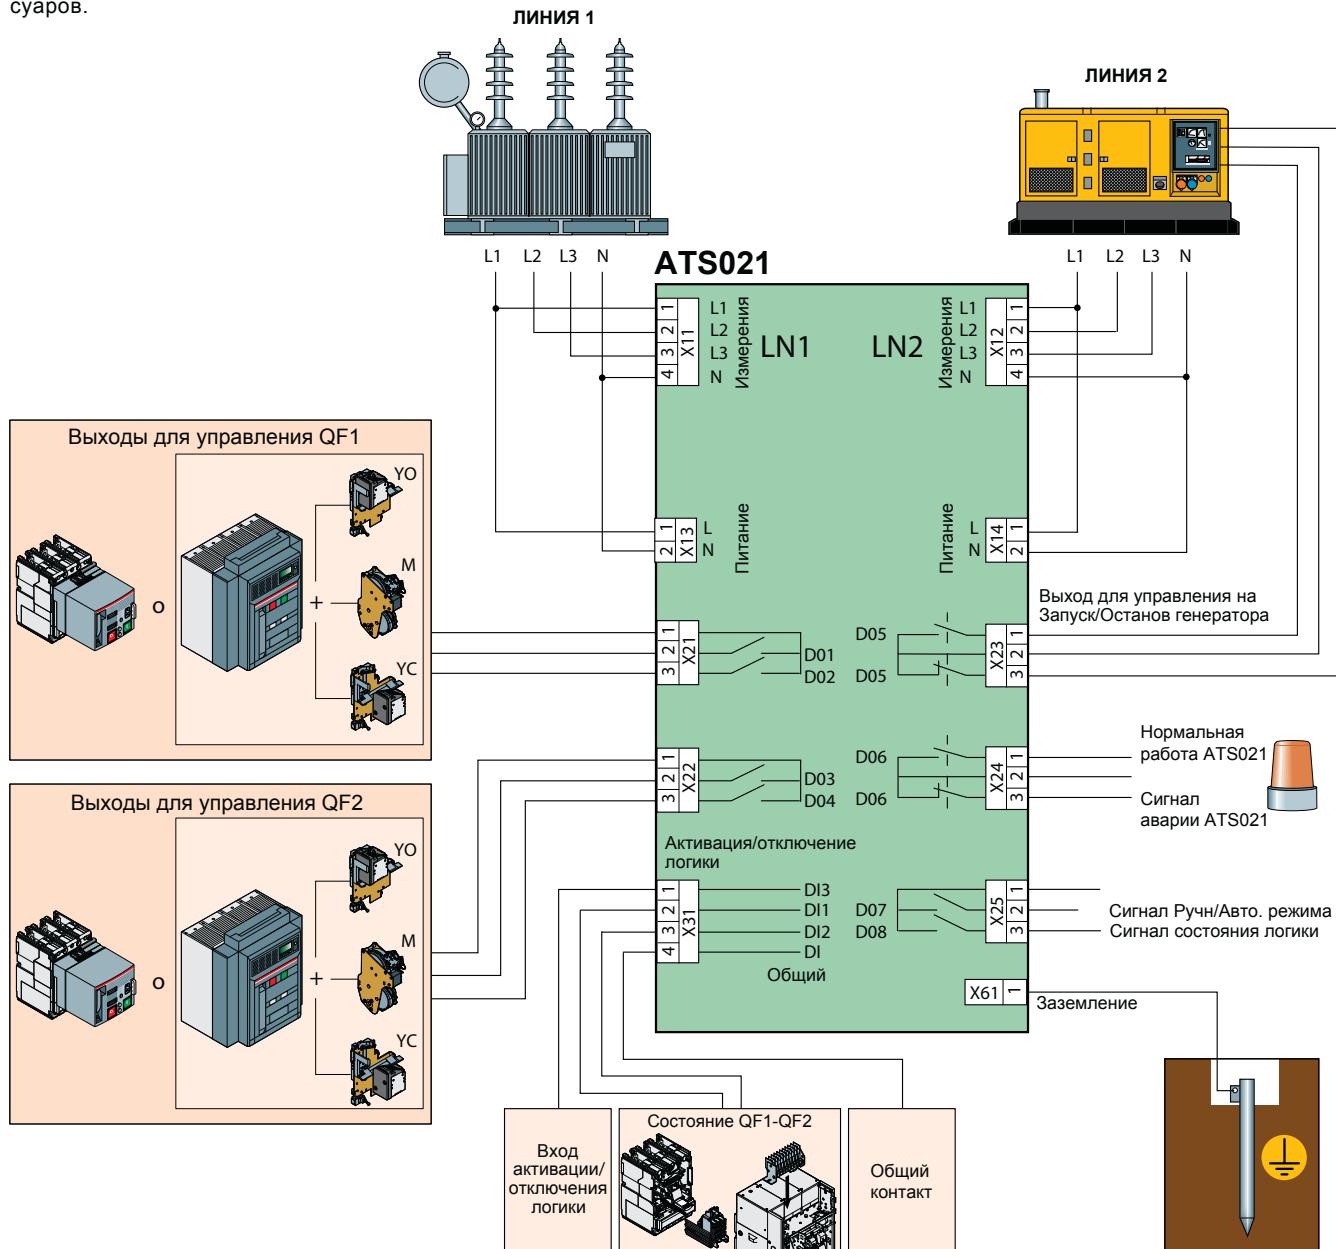

2. Описание блоков ATS

Следующие рисунки дают общее представление о соединениях между блоком ATS022 и всеми аксессуарами, необходимыми для переключения (трехфазная сеть с нейтралью).

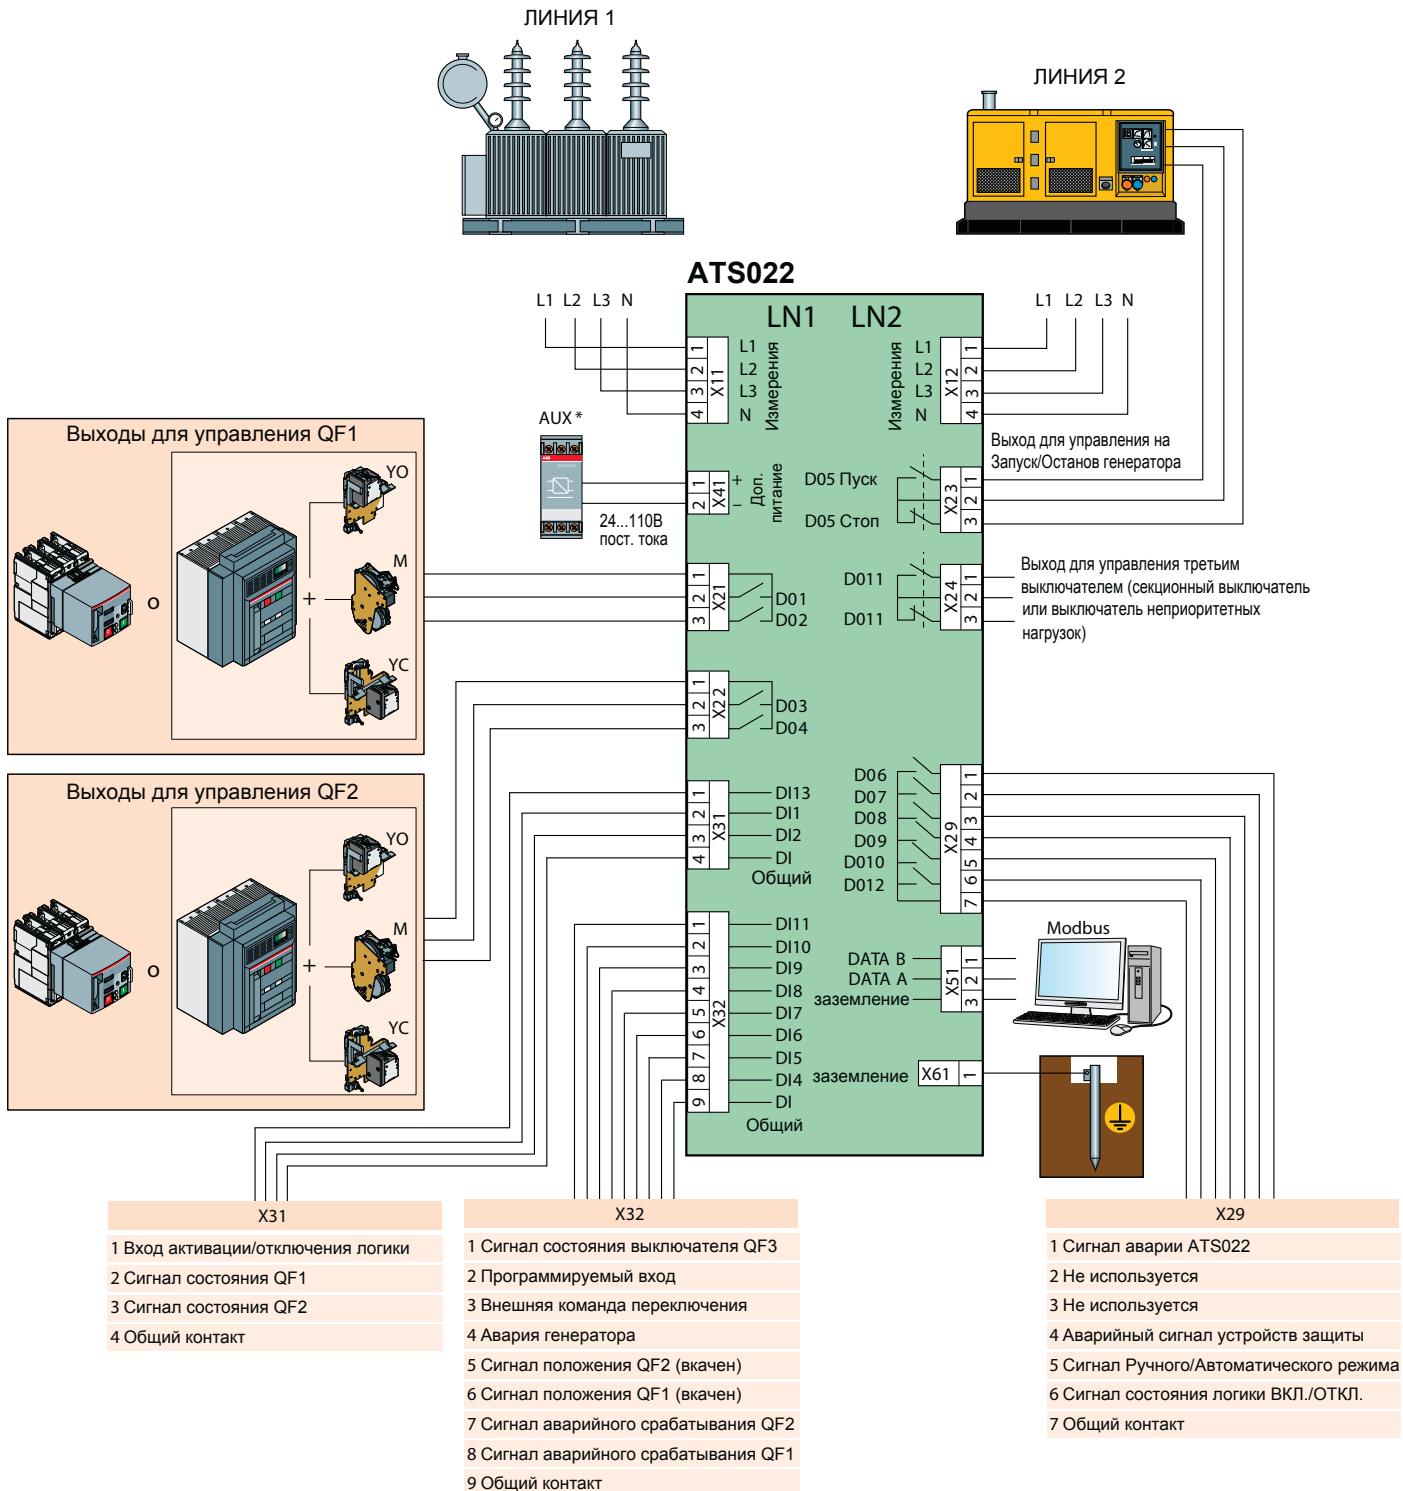

* Внешнее дополнительное питание AUX:

требуется только в случае:

- использования коммуникации по протоколу Modbus
- применения в сетях с частотой 16 2/3 Гц
- применения в однофазных сетях с напряжением Un=57,5...109В перемен. тока


















Настройки сети и конфигурация ATS021 и ATS022

Параметры сети:

основная линия питания - трансформатор: 400В переменного тока, трёхфазная система распределения с нейтралью

резервная линия питания - генератор: 400В переменного тока, трёхфазная система распределения с нейтралью


частота сети: 50Гц

	Конфигурация системы ATS021	Конфигурация системы ATS022
Использование генератора		 
Система распределения 3 фазы + N	 	   
Номинальная частота 50Гц		 
Устройства защиты	Настройка не нужна	 
Напряжение сети		 

2. Описание блоков ATS

Трансформатор на основной линии питания и другой трансформатор на резервной линии питания

Согласно логики работы данной схемы, при нормальных условиях питание установки осуществляется от трансформатора TR1; в случае сбоя нагрузки питаются от второго трансформатора резервного ввода. Данная система используется с двумя трансформаторами одинаковой мощности.

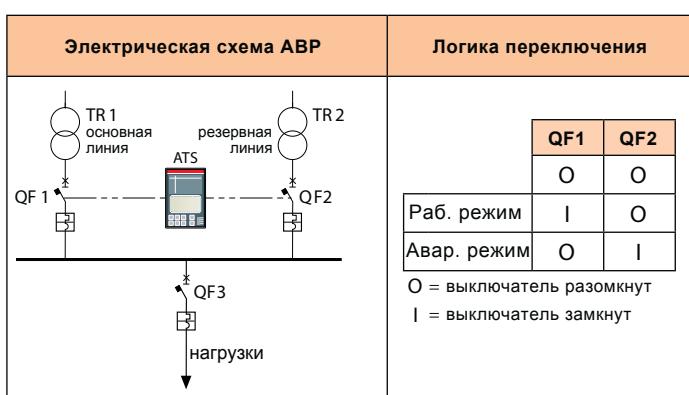


При рабочем режиме схемы, блок ATS контролирует питание основной сети; в случае аварии, ATS передаёт сигнал на размыкание выключателя QF1 основной линии питания спустя время задержки TS. Если питание резервной линии находится в установленных пределах, то блок передаёт команду на замыкание выключателя резервной линии с выдержкой TCE (TF для ATS021).

Начиная с этого момента всё питание электроустановки осуществляется от трансформатора TR2 через выключатель QF2 резервной линии.

При возврате параметров питания основной линии в допустимые пределы (зависит от настроек) блок ATS выжидает время задержки TBS и активирует процедуру автоворврата: ATS размыкает выключатель QF2 на резервной линии и спустя время выдержки TCN (TF для ATS021) замыкает выключатель QF1 на основной линии питания.

Следующая таблица иллюстрирует порядок команд, выполняемых блоком ATS при переключении:


Переключение – с TR1 на TR2

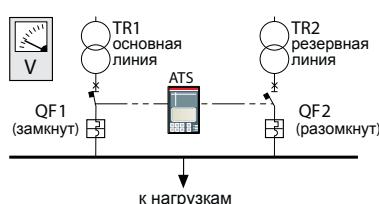

Обнаружение аварии на основной линии питания.




Блок ATS выжидает время задержки TS.

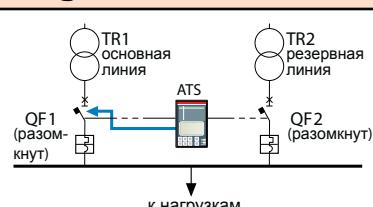

ATS передаёт команду на размыкание выключателя QF1 основной линии питания.



Блок ATS выжидает время задержки TCE (TF для ATS021).

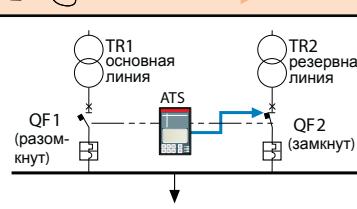

Блок ATS передаёт команду на замыкание выключателя QF2 резервной линии питания.


Обратное переключение – с TR2 на TR1



Параметры питания основной линии восстанавливаются в допустимые пределы.




Блок ATS выжидает время задержки TBS.

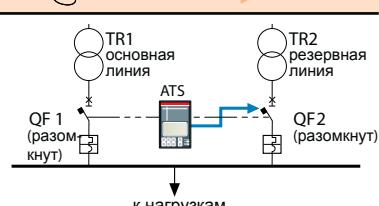

Блок ATS передаёт команду на размыкание выключателя QF2 резервной линии питания.



Блок ATS выжидает время задержки TCN (TF для ATS021).

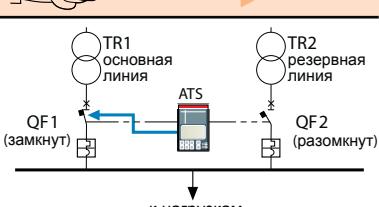

Блок ATS передаёт команду на замыкание выключателя QF1 основной линии питания.

Схемы подключения блоков ATS


Для осуществления логики переключения, в добавок к блокам ATS021-ATS022 автоматические выключатели должны быть оснащены следующими аксессуарами (на каждый выключатель):

- моторный привод с блокировкой ключом от ручного управления (для выключателей Tmax XT и Tmax).
- контакт состояния замкнут/разомкнут и контакт срабатывания расцепителя защиты по аварии S51 (если контакт доступен)
- контакт положения включен/выключен для втычных и выкатных выключателей
- взаимная механическая блокировка (рекомендуется).

Дополнительно необходимо заказывать внешние устройства: для защиты вторичный цепей и организации питания аксессуаров. Количество и тип аксессуаров зависит не только от того


используется ли дополнительный источник питания для приводов управления выключателями, но также и от типа используемых выключателей. Для дополнительной информации о подключениях смотрите главу "Примеры применения".

Следующие рисунки дают общее представление о соединениях между блоком ATS021 и всеми аксессуарами, необходимыми для переключения (трёхфазная система с нейтралью).

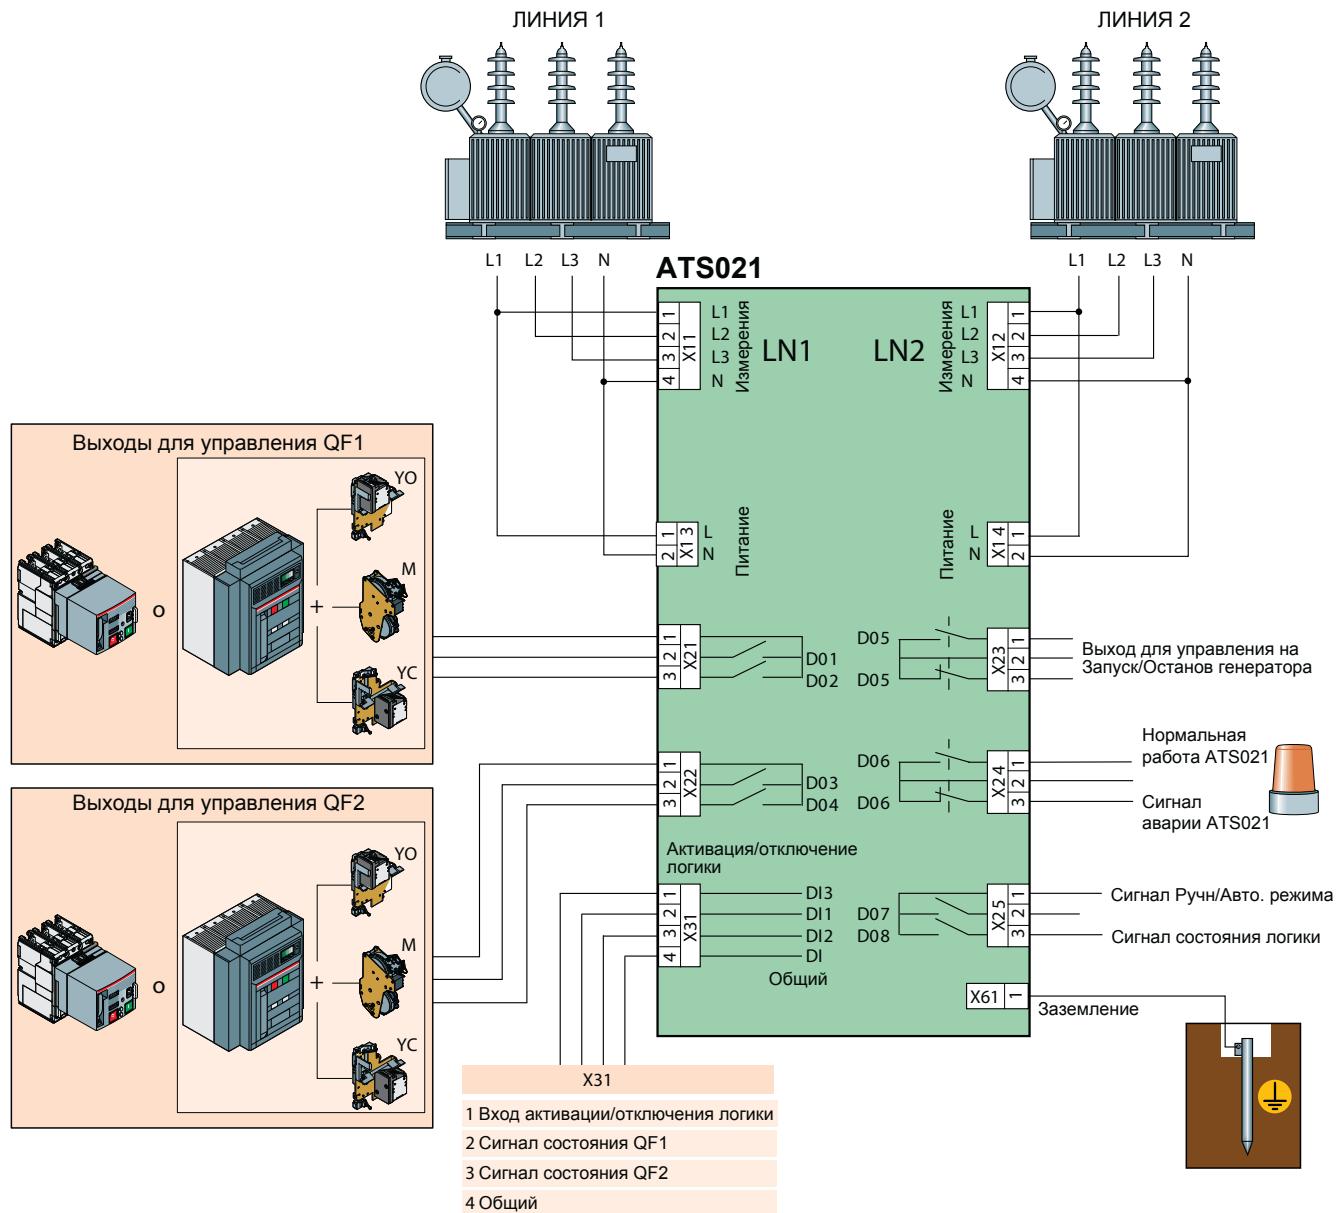

2. Описание блоков ATS

Следующие рисунки дают общее представление о соединениях между блоком ATS022 и всеми аксессуарами, необходимыми для переключения (трехфазная сеть с нейтралью).

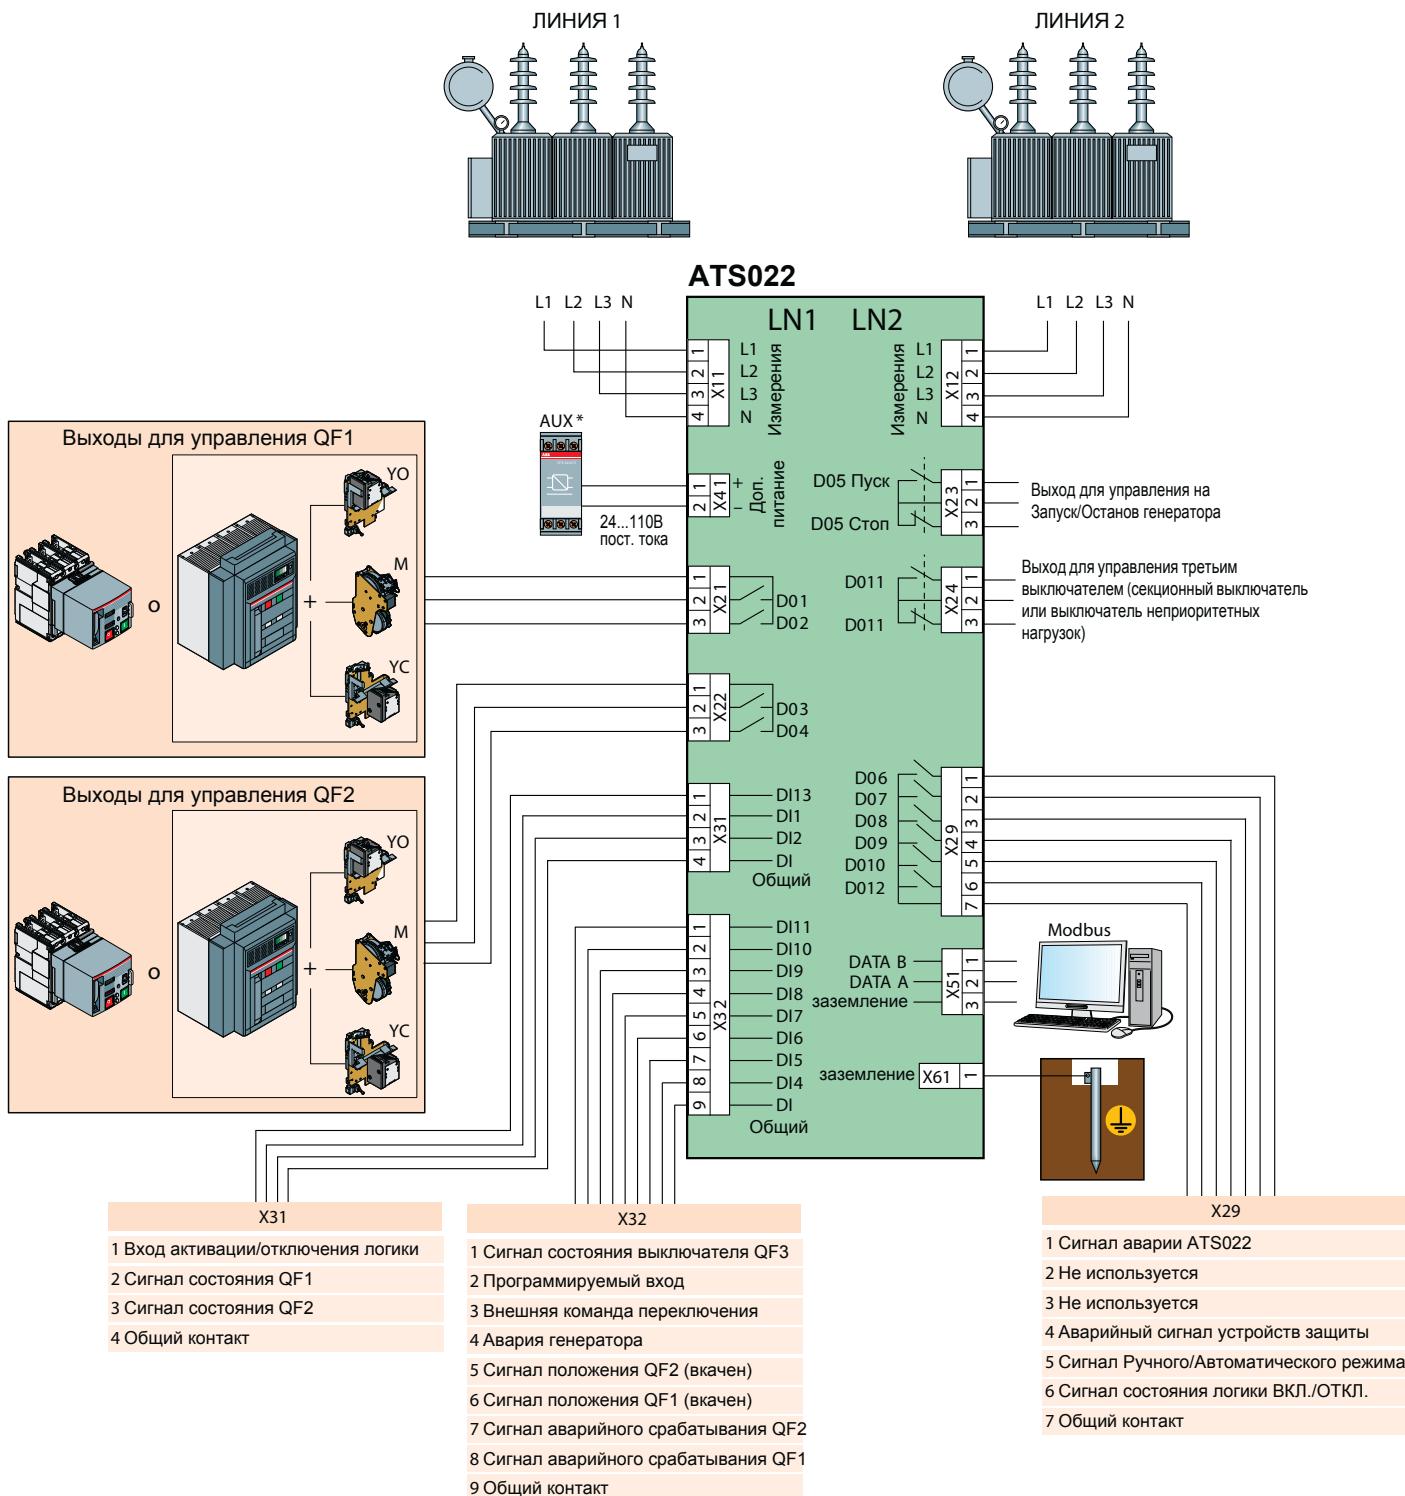


















* Внешнее дополнительное питание AUX:
требуется только в случае:

- использования коммуникации по протоколу Modbus
- применения в сетях с частотой 16 2/3 Гц
- применения в однофазных сетях с напряжением Un=57,5....109В перемен. тока

Настройки сети и конфигурация ATS021 и ATS022

Параметры сети:


основная линия питания - трансформатор: 400В переменного тока, трёхфазная система распределения с нейтралью
резервная линия питания - трансформатор: 400В переменного тока, трёхфазная система распределения с нейтралью
частота сети: 50Гц

	Конфигурация системы ATS021	Конфигурация системы ATS022
Генератор не используется		 
Система распределения 3 фазы + N	 	   
Номинальная частота 50Гц		 
Устройства защиты	Настройка не требуется	 
Напряжение сети		 

2. Описание блоков ATS

Применение секционного выключателя для отключения неприоритетных нагрузок (только для ATS022)

Согласно логики работы данной схемы, при нормальных условиях питание установки осуществляется от трансформатора TR1 и замкнутый секционный выключатель QF3; В случае сбоя нагрузки пытаются от резервной сети (генератор), при этом секционный выключатель размыкается. Генератор выбирается таким, чтобы питать только приоритетные нагрузки. Таким образом мощность резервного генератора меньше, чем у трансформатора.

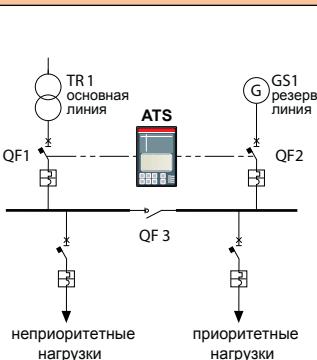Электрическая схема АВР	Логика переключения												
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>QF1</th><th>QF2</th><th>QF3</th></tr></thead><tbody><tr><td>Раб. режим</td><td>I</td><td>O</td><td>I</td></tr><tr><td>Авар. режим</td><td>O</td><td>I</td><td>O</td></tr></tbody></table> <p>О = выключатель разомкнут I = выключатель замкнут</p>		QF1	QF2	QF3	Раб. режим	I	O	I	Авар. режим	O	I	O
	QF1	QF2	QF3										
Раб. режим	I	O	I										
Авар. режим	O	I	O										

Для данного типа конфигурации системы должен использоваться блок ATS022.

Процедура переключения аналогична процедуре, описанной ранее (в зависимости от того используется ли генератор или трансформатор на резервной линии питания).

Главное отличие режима работы "с секционным выключателем для отключения неприоритетных нагрузок" заключается в том, что, активировав данную функцию через дисплей, при сбое в питании основной линии, кроме команды на размыкание выключателя основной линии, блок ATS022 также отсылает команду размыкания на секционный выключатель (через настраиваемое время выдержки ТС).

При восстановлении параметров питания основного ввода в допустимые пределы, блок ATS022 запускает процедуру автоворота в нормальную рабочую конфигурацию сети. При этом блок замыкает секционный выключатель.

Схемы подключения блоков ATS

Для осуществления логики переключения, в добавок к блоку ATS022 автоматические выключатели должны быть оснащены следующими аксессуарами (на каждый выключатель):




- моторный привод с блокировкой ключом от ручного управления
- контакт состояния замкнут/разомкнут и контакт срабатывания расцепителя защиты по аварии S51 (если контакт доступен)
- контакт положения включен/выключен для втычных и выкатных выключателей
- взаимная механическая блокировка (между выкл. QF1 и QF2).

Дополнительно необходимо заказывать внешние устройства, которые не являются аксессуарами выключателей: для защиты вторичных цепей и организации питания аксессуаров. Количество и тип аксессуаров зависит не только от того используется ли дополнительный источник питания для приводов управления выключателями, но также и от типа используемых выключателей. Для дополнительной информации о подключениях смотрите главу "Пример применения".


Также следует заметить, что для управления третьим выключателем, работающим в качестве секционного выключателя, необходимо выполнить дополнительное подключение реле времени. Для дополнительной информации смотрите схемы подключения в приложении или инструкцию по использованию и настройке ATS022.

Следующая таблица иллюстрирует порядок команд, выполняемых блоком ATS022 при переключении:

Переключение – с TR1 на GS1

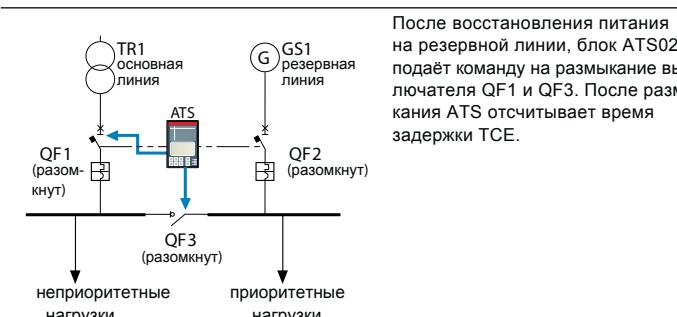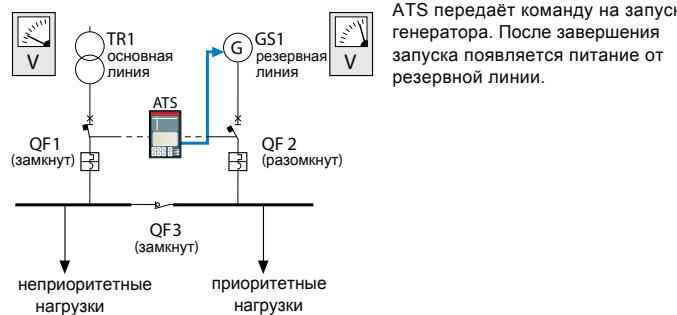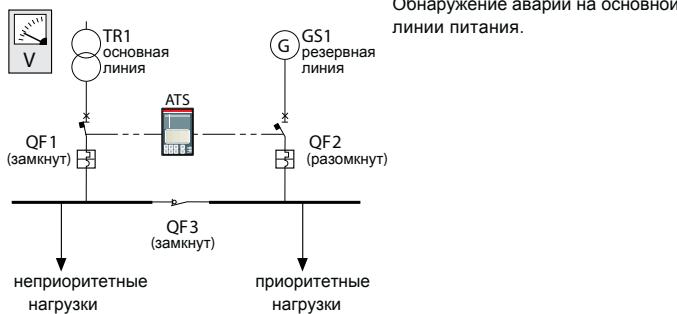


Обратное переключение - с GS1 на TR1

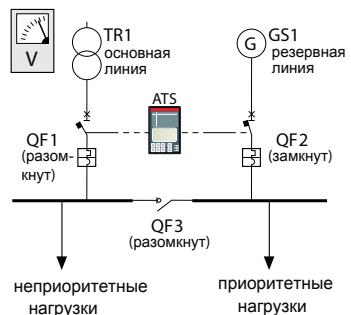

Параметры питания основной линии восстанавливаются в допустимые пределы.




Блок ATS выжидает время задержки TBS.

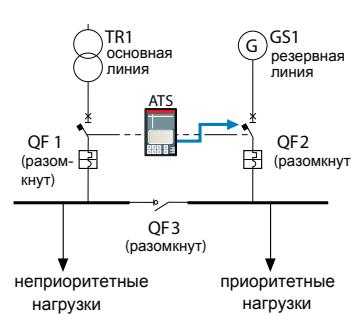

Блок ATS передаёт команду на размыкание выключателя QF2.




Блок ATS выжидает время задержки TCN.

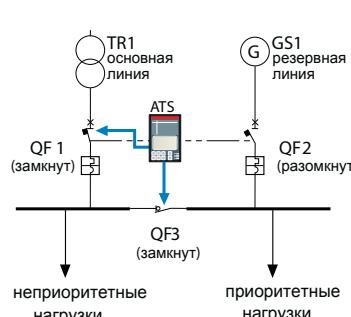

Блок ATS передаёт команду на замыкание выключателя QF1 и QF3.




Блок ATS выжидает время задержки TGoff.

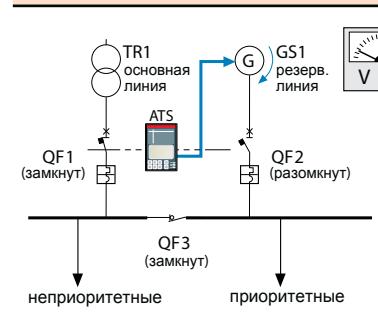

2. Описание блоков ATS

Следующие рисунки дают общее представление о соединениях между блоком ATS022 и всеми аксессуарами, необходимыми для переключения (трехфазная сеть с нейтралью).

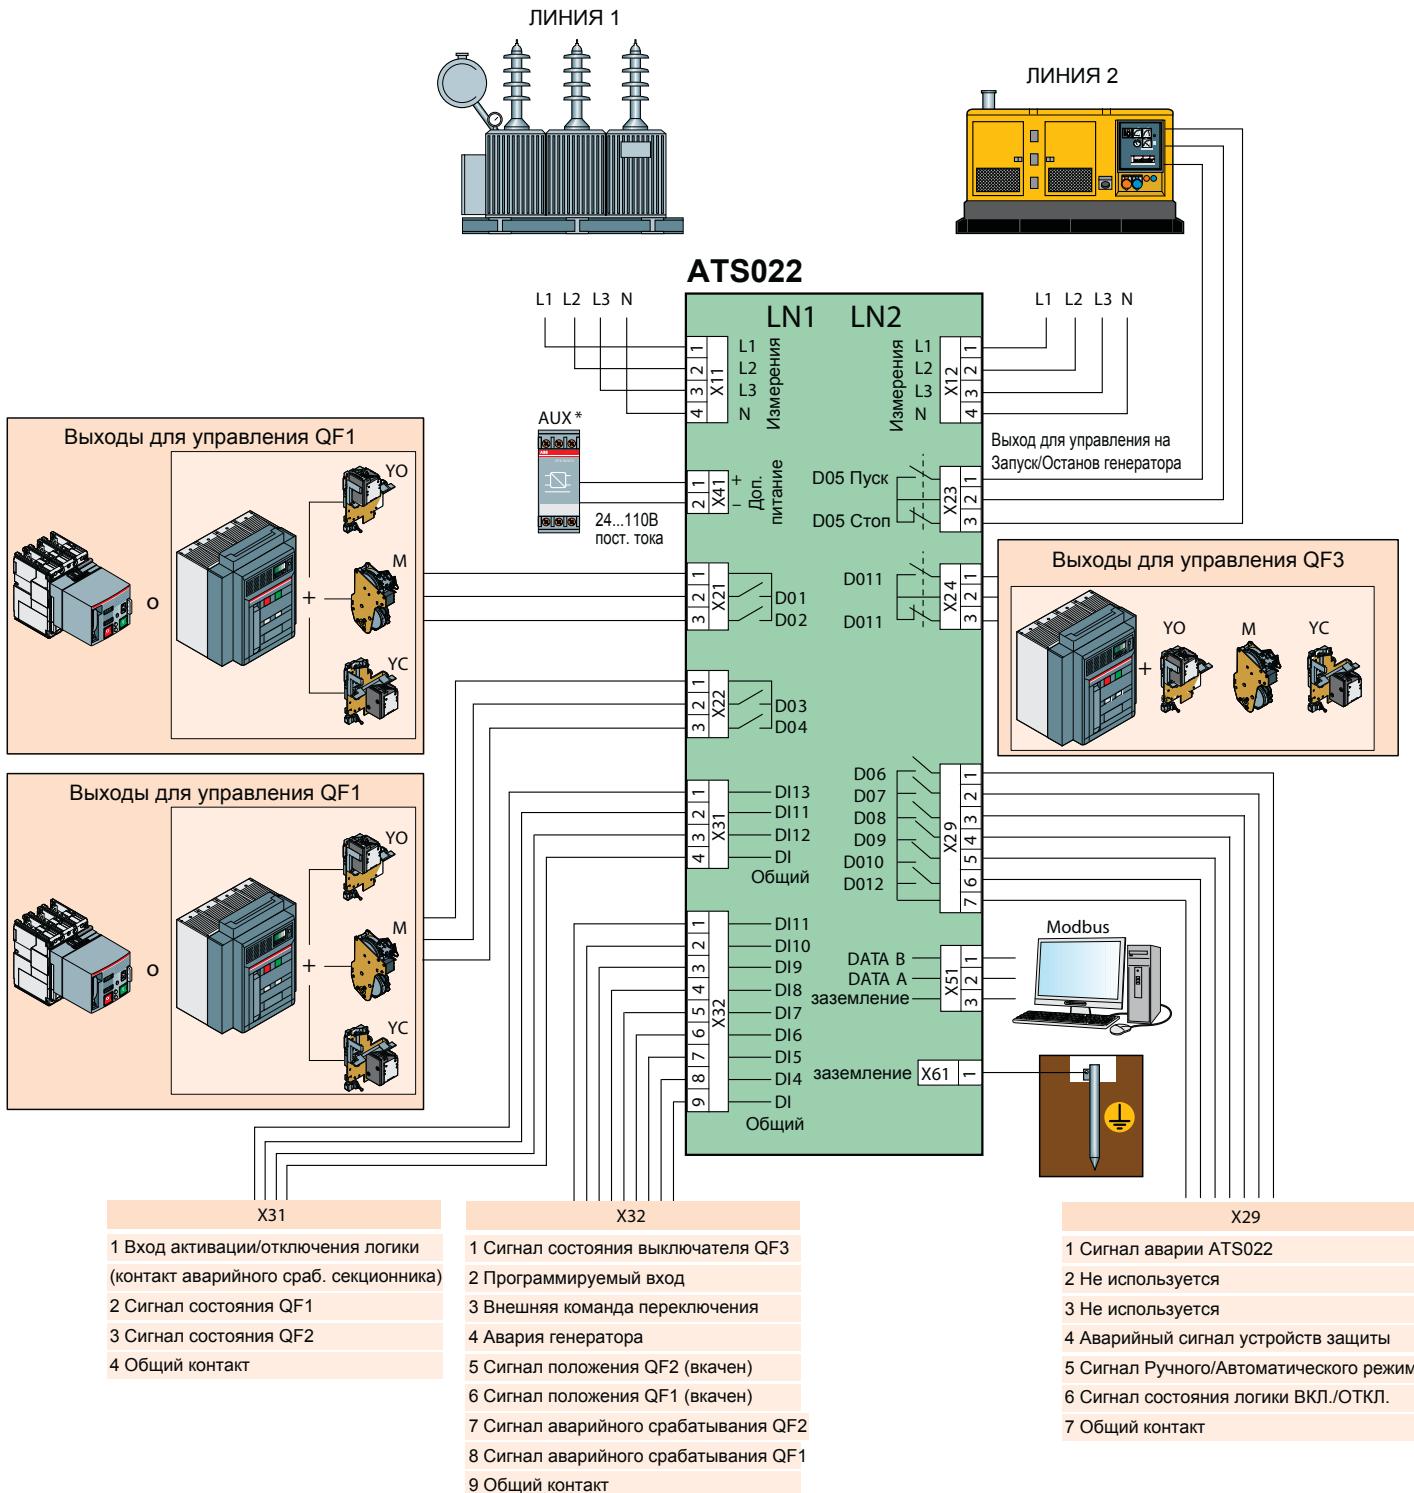

* Внешнее дополнительное питание AUX













требуется только в случае:

- использования коммуникации по протоколу Modbus
- применения в сетях с частотой 16 2/3 Гц
- применения в однофазных сетях с напряжением Un=57,5....109В перемен. тока

Настройки сети и конфигурация ATS022

Параметры сети:

основная линия питания - трансформатор: 400В переменного тока, трёхфазная система распределения с нейтралью
резервная линия питания - генератор: 400В переменного тока, трёхфазная система распределения с нейтралью
частота сети: 50Гц

Конфигурация системы ATS022		
Генератор используется		
Система распределения 3 фазы + N		
		
Номинальная частота 50Гц		
Устройства защиты		
Напряжение сети		

2. Описание блоков ATS

Применение секционного выключателя в схеме с двумя питающими трансформаторами (только для ATS022).

Схема АВР 2 в 2.

Согласно логики работы данной схемы, при нормальных условиях питание каждой из секций нагрузок осуществляется от соответствующего трансформатора (секционный выключатель разомкнут); При возникновении аварии на одной из двух питающих линий, замыкается секционный выключатель, и питание нагрузок обеих секций будет осуществляться от одного трансформатора, не затронутого аварией.

Электрическая схема АВР	Логика переключения																
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>QF1</th><th>QF2</th><th>QF3</th></tr></thead><tbody><tr><td>Раб. режим</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td></tr><tr><td>Авария TR1</td><td>I</td><td>I</td><td>O</td></tr><tr><td>Авария TR2</td><td>O</td><td>I</td><td>I</td></tr></tbody></table> <p>O = выключатель разомкнут I = выключатель замкнут</p>		QF1	QF2	QF3	Раб. режим	O	O	O	Авария TR1	I	I	O	Авария TR2	O	I	I
	QF1	QF2	QF3														
Раб. режим	O	O	O														
Авария TR1	I	I	O														
Авария TR2	O	I	I														

Блок ATS контролирует обе питающие линии (TR1 и TR2) и в случае возникновения сбоя в питании одного из трансформаторов, ATS022 начинает процедуру переключения с выдержкой времени TS. Спустя время TS блок ATS022 передаёт команду на размыкание вводного выключателя ввода, затронутого аварией. Спустя время выдержки TC блок ATS замыкает секционный выключатель QF3. Таким образом нагрузки будут питаться от одного трансформатора, работающего нормально. При восстановлении параметров питания линии со сбоем в установленные пределы, ATS022 отсчитывает время выдержки TBS до запуска процедуры автоворврата в нормальный режим работы. Блок размыкает секционный выключатель QF3. И спустя время выдержки TCN (или TCE, если авария была на втором вводе) посылает команду на замыкание вводного выключателя.

Схемы подключения блоков ATS

Для осуществления логики переключения, в добавок к блоку ATS022 автоматические выключатели должны быть оснащены следующими аксессуарами (на каждый выключатель):


- моторный привод с блокировкой ключом от ручного управления
- контакт состояния замкнут/разомкнут и контакт срабатывания расцепителя защиты по аварии S51 (если контакт доступен)
- контакт положения включен/выключен для втычных и выкатных выключателей
- взаимная механическая блокировка типа С (для серии Emax).

Дополнительно необходимо заказывать внешние устройства, которые не являются аксессуарами выключателей: для защиты вторичных цепей и организации питания аксессуаров. Количество и тип аксессуаров зависит не только от того используется ли дополнительный источник питания для приводов управления выключателями, но также и от типа используемых выключателей. Для дополнительной информациисмотрите главу "Пример применения".

Также следует заметить, что для управления третьим выключателем, работающим в качестве секционного выключателя, необходимо выполнить дополнительное подключение реле времени. Для дополнительной информации смотрите схемы подключения в приложении или инструкцию по использованию и настройке.

Следующая таблица иллюстрирует порядок команд, выполняемых блоком ATS при переключении (в данном примере показано авария на линии питания 1):


Переключение – с рабочей конфигурации (TR1 и TR2) на TR2

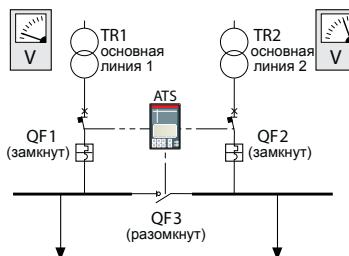

Обнаружение аварии на линии питания 1.




Блок ATS выжидает время задержки TS.

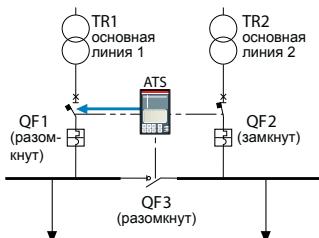

ATS передаёт команду на размыкание выключателя QF1.




Блок ATS выжидает время задержки TC.

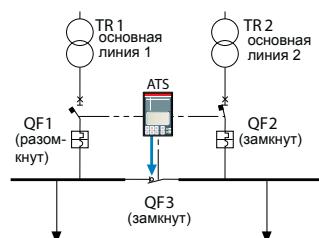

ATS передаёт команду на замыкание выключателя QF3.


Обратное переключение - с TR2 в рабочую конфигурацию (TR1 и TR2)

Параметры питания линии 1 восстанавливаются в допустимые пределы.

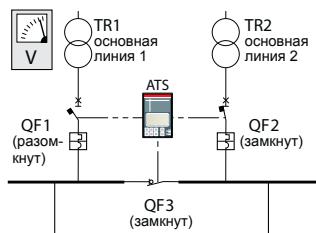


Блок ATS выжидает время задержки TBS.

ATS передаёт команду на размыкание выключателя QF3.

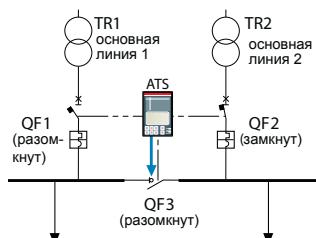

Блок ATS выжидает время задержки TCN.


ATS передаёт команду на замыкание выключателя QF1 линии питания 1.

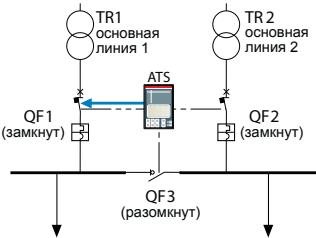

2. Описание блоков ATS

Авария на линии питания 2

Переключение – с рабочей конфигурации (TR1 и TR2) на TR1

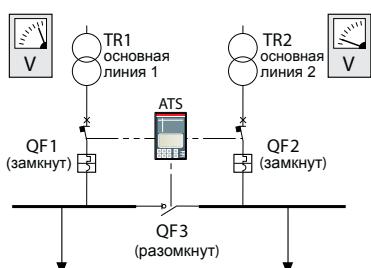


Обнаружение аварии на линии питания 1.




Блок ATS выжидает время задержки TS.

ATS передаёт команду на размыкание выключателя QF2.

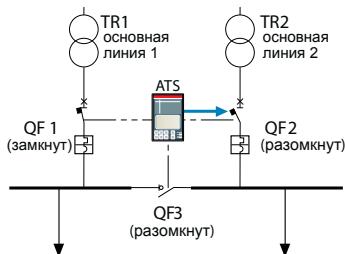


Обратное переключение - с TR2 в рабочую конфигурацию (TR1 и TR2) на TR2

Параметры питания линии 2 восстанавливаются в допустимые пределы.

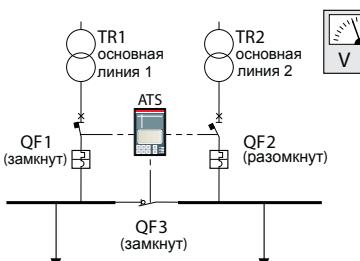


Блок ATS выжидает время задержки TBS.

ATS передаёт команду на размыкание выключателя QF3.

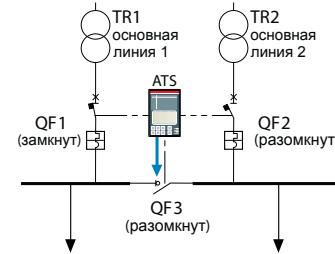


Блок ATS выжидает время задержки TC.

ATS передаёт команду на замыкание выключателя QF3.

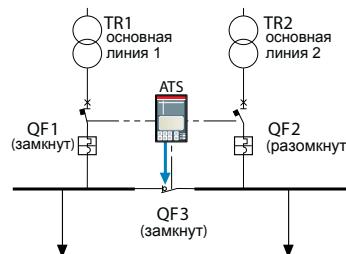


Блок ATS выжидает время задержки TCE.

ATS передаёт команду на замыкание выключателя QF2 линии питания 2.

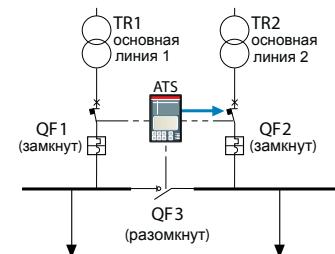

Следующие рисунки дают общее представление о соединениях между блоком ATS022 и всеми аксессуарами, необходимыми для переключения (трехфазная сеть с нейтралью).

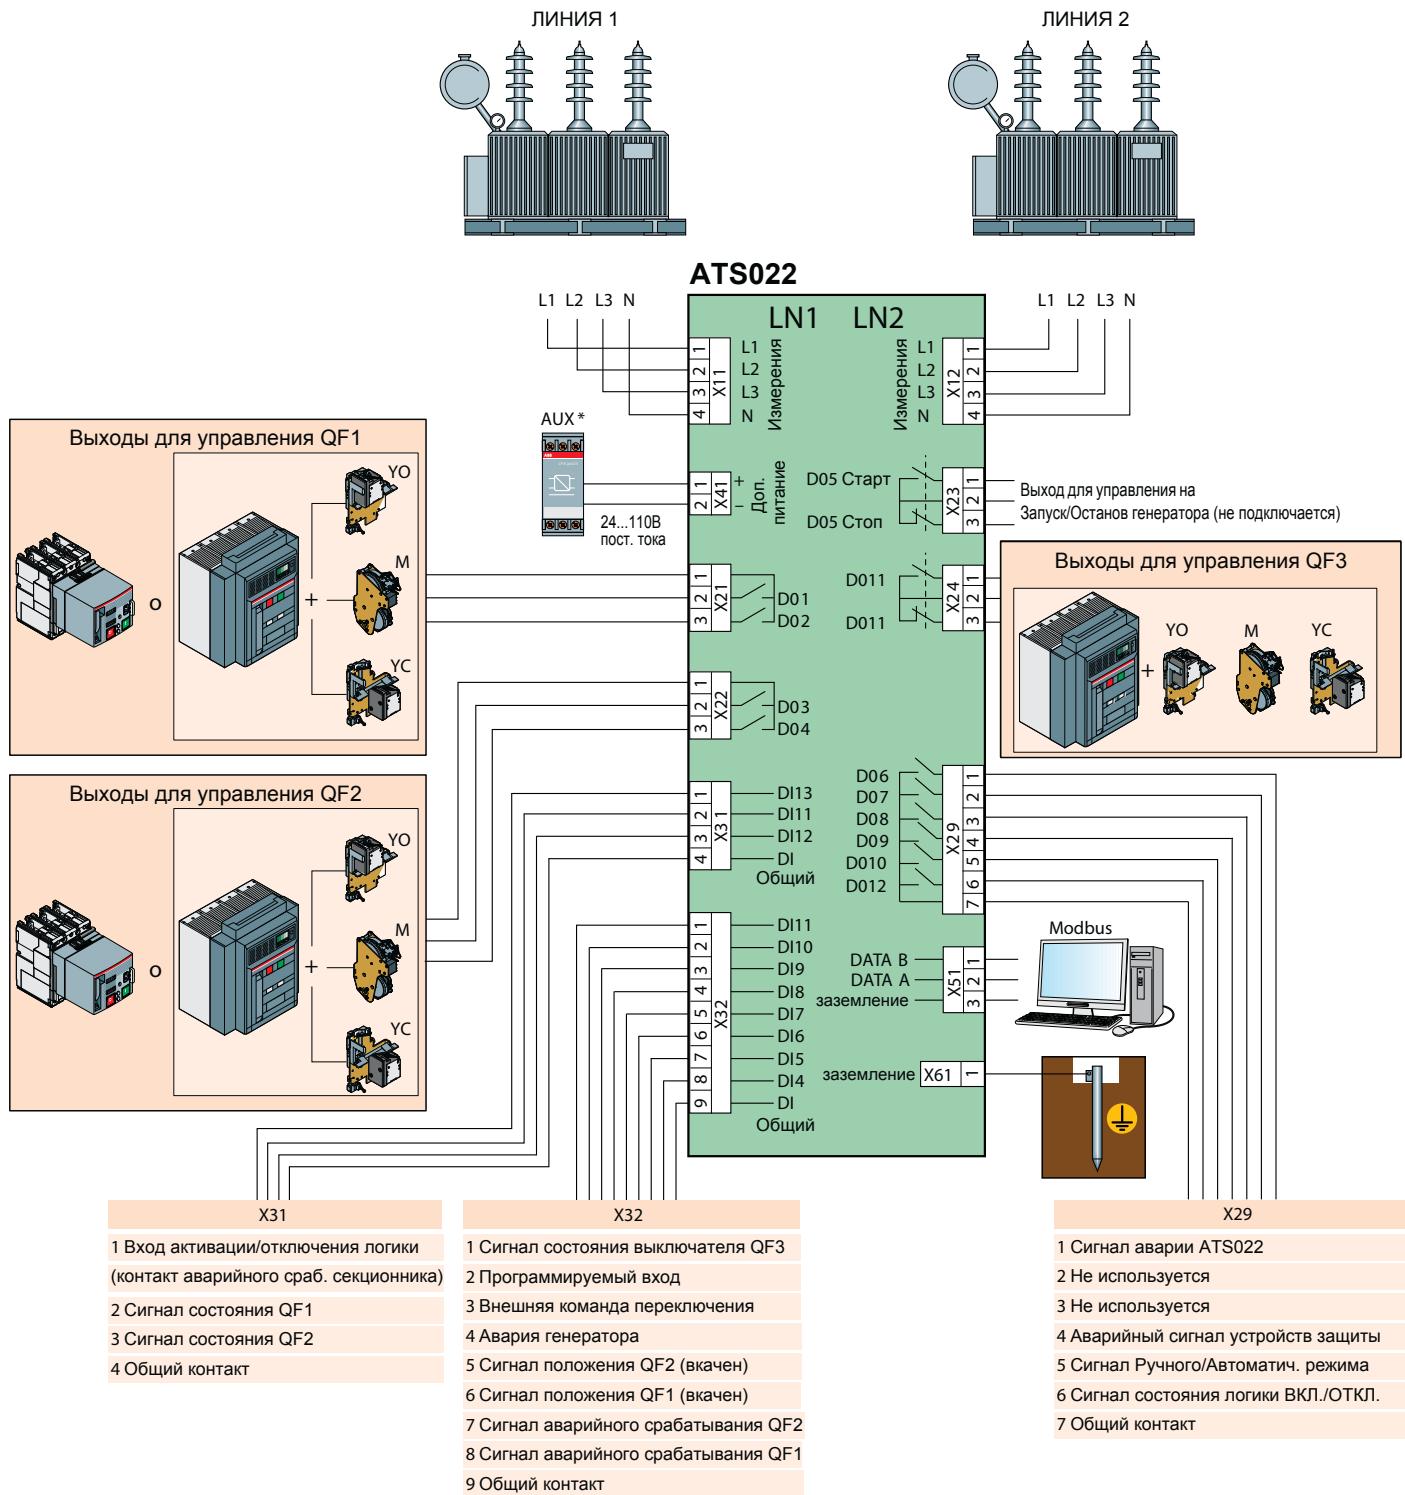

* Внешнее дополнительное питание AUX

требуется только в случае:

- использования коммуникации по протоколу Modbus

- применения в сетях с частотой 16 2/3 Гц











- применения в однофазных сетях с напряжением Un=57,5....109В перемен. тока

2. Описание блоков ATS

Настройки сети и конфигурация ATS022

Параметры сети:

первая линия питания - трансформатор: 400В переменного тока, трёхфазная система распределения с нейтралью
 вторая линия питания - трансформатор: 400В переменного тока, трёхфазная система распределения с нейтралью
 частота: 50Гц

Конфигурация системы ATS022	
Генератор не используется	 
Система распределения 3 фазы + N	 
	 
Номинальная частота 50Гц	 
Устройства защиты	 
Напряжение сети	 

3. Область применения

Как уже упоминалось выше, в настоящее время увеличивается количество электроустановок, включающих в себя системы автоматического ввода резерва.

Параметры и характеристики этих систем отличаются от применения к применению, т.к. они зависят от типов нагрузок, которые необходимо питать в аварийных случаях.

Например, абсолютно ясно, что в установке, в которой непрерывность питания является основным требованием, недопустимы простой, связанные с аварией в питании основной линии.

Поэтому до начала анализа стандартно используемых времён выдержек при сбоях питания, настоятельно рекомендуется ознакомиться с классификацией категорий электроприёмников в низковольтных электрических системах, указанных в Российских нормативных документах.

В низковольтных электроустановках питание можно разделить на следующие типы:

- **питание систем безопасности** - включает в себя все электрические компоненты (источники, цепи и элементы), целью которых является гарантия питания оборудования или частей установок, требующихся для безопасности персонала и людей
- **резервное питание** - тип питания, который используется для тех частей установки, электроснабжение которых не влияет на безопасность людей, например, питание производственных мощностей, для которых важна надёжность электроснабжения.

Общее определение, которое описывает оба указанных типа питания может быть следующим - это любой источник питания, который используется в качестве "альтернативы" основному питанию, и который используется при необходимости для питания любого типа нагрузок.

В то время как питание систем безопасности чётко классифицируется по времени восстановления питания различных нагрузок, резервное питание не имеет классификации в стандартах, т.к. обычно его характеристики и параметры анализируются и выбираются по техническому заданию, согласованному между заказчиком и проектировщиком электроустановки.

Кроме того существуют указания о предупредительных мерах, которые должны учитываться для предотвращения параллельного подключения генератора с сетью. Стандарт IEC 60364 также включает в себя классификацию, определяющую 5 типов переключений, согласно периодам времени, в течение которых должно восстанавливаться питание приоритетных нагрузок от резервного источника питания. Как говорилось ранее данная классификация относится к питанию систем безопасности. В частности можно выделить следующие группы питания:

- бесперебойное: байпасное переключение питания;
- крайне короткий перерыв: восстановление питания за 0,15-0,5 с;
- короткий перерыв: восстановление питания в пределах времени 0,5-1 с;
- средний перерыв: восстановление питания должно происходить в пределах времени от 1 с до 15 с;
- большой перерыв: время восстановления питания больше 15 с.

Согласно данной классификации применение блоков ATS с минимальными уставками времени выдержки возможно для снабжения с средними и большими перерывами.

Следующая таблица показывает пример уставок времени:

Времена задержек	Описание	Диапазон настроек	Пример настроек
 TS	Время задержки до начала процедуры переключения.	0...30с	1с
 TF ATS022	Время задержки до замыкания выключателя резервной линии	0..60с (TF=3.5с ATS021)	1с (TF=3.5с ATS021)
 TCE			
Общее			2с (4.5с для ATS021)

Как видно из примера блок ATS обеспечивает резервное питание нагрузок в пределах 2с (для ATS022) и 4.5с (для ATS021). При использовании генератора на резервной линии питания, необходимо также учитывать время на запуск генератора.

3. Область применения


Восстановление питания с средним и большим перерывом обычно осуществляется от резервного генератора. Данный тип установки является стандартным для тех объектов, где не требуется восстановление питания в короткое время.

В действительности, при необходимости восстановления питания без перерыва или с крайне коротким и коротким временем, установка должна быть оснащена устройствами ИБП (Источник Бесперебойного Питания), которые осуществляют питание приоритетных нагрузок. ИБП обеспечивают постоянное питание, которое может быть ограничено по времени, достаточному для запуска резервного генератора.

Ниже указаны примеры установок для которых непрерывность питания является важнейшим аспектом:

- применения в гостиницах и больницах
- применения в области обработки данных (центры обработки данных, рабочие станции, серверы и т.д.)
- телекоммуникационные системы
- промышленные применения (управление процессами)
- аварийное освещение, пожарные насосы и т.д.

Следующие рисунки показывают типичные применения, в которых ИБП используется для питания приоритетных нагрузок.

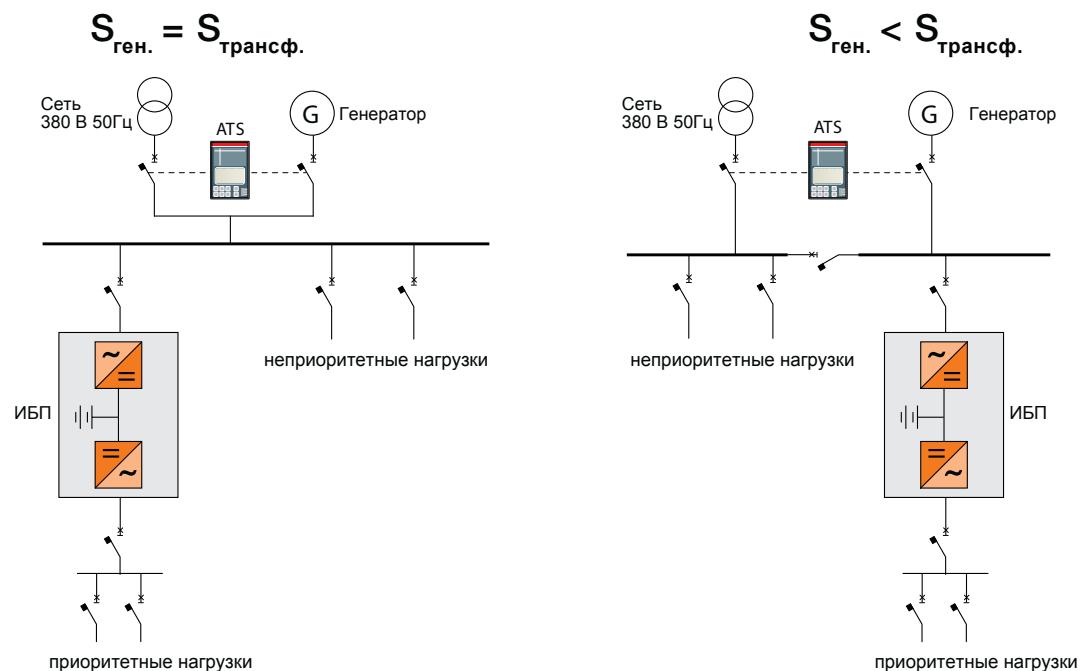


4. Пример применения

Пример применения, показанный на следующих страницах, предоставляет детальную информацию о всех необходимых подключениях между аксессуарами выключателей, участвующих в переключении (доп. контакты, моторные приводы и т.д.), и блоком АВР ATS022. Также пример содержит указания для выполнения настроек времён задержек и конфигурации ATS022. Данный пример не предоставляет детальной информации о том как настраивать ATS022 через меню дисплея, т.к. это не является целью примера. Информация о настройке блока ATS022 приведена в инструкции по настройке и эксплуатации ATS022.

В данном примере рассматривается промышленное применение в электроустановке 400 В с трёхфазной системой распределения, состоящей из двух вводов (трансформаторы) и двух секций нагрузок, разделённых секционным выключателем (АВР 2 в 2).

Электрическая однолинейная схема примера указана на рисунке ниже.

Схема АВР 2 в 2 позволяет обеспечить питание электроприёмников 1-ой категории, т.к. в случае аварии на одном из вводов, питание обеих секций будет осуществляться от одного ввода и замкнутого секционного выключателя. Данная схема также подразумевает автовозврат, при восстановлении питания на обоих вводах.

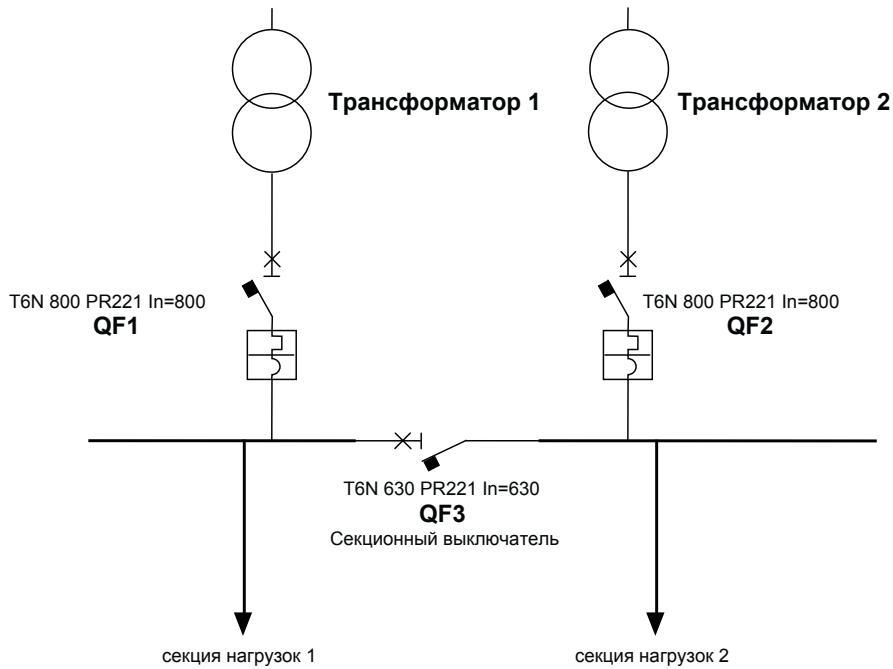

4. Пример применения


Следующая таблица представляет собой пример спецификации для полноценной комплектации систем АВР на базе блока ATS022, подключаемого к выкатным автоматическим выключателям Tmax T6:

Кол-во	Тип	Описание	Обозначение	Код заказа
1	ATS022	Блок автоматического ввода резерва ATS022	ATS022	1SDA065524R1
2	T6N 800 PR221 LS/I In=800	Вводные автоматические выключатели QF1-QF2	QF1, QF2	1SDA060268R1
1	T6N 630 PR221 LS/I In=630	Секционный автоматический выключатель QF3	QF3	1SDA060226R1
3	W MP T6 630/800	Комплект преобразования подвижной части в выкатное исполнение для вводных выключателей QF1-QF2	-	1SDA060390R1
3	T6 W FP EF	Фиксированная часть выкатного исполнения вводных выключателей QF1-QF2	-	1SDA060384R1
3	AUX SA 1S51	Контакт аварийного срабатывания AUX-SA T6 1 S51 (QF1-QF2-QF3)	S51	1SDA060393R1
3	AUX 3Q+1SY	3 контакта состояния замкнут/разомкнут + 1 контакт срабатывания для вводных выключателей QF1-QF2 и секционного выключателя QF3	Q/1 Q/2	1SDA054911R1
3	ADP	Адаптер втычного/выкатного выключателя ADP 10pin MOE T4-T5-T6 (QF1-QF2-QF3)	-	1SDA054924R1
3	ADP	Адаптер втычного/выкатного выключателя ADP 12pin AUX T4-T5-T6 (QF1-QF2-QF3)	-	1SDA054924R1
3	MOE	Привод моторный для дистанционного управления MOE T6 220...250 Vac/dc для вводных выключателей QF1-QF2 и секционного выключателя QF3	MOE QF1-QF2-QF3	1SDA060398R1
3	MOL-M	Блокировка привода от ручного управления MOL-M T4-T5-T6 (QF1-QF2-QF3)	-	1SDA054909R1
3	AUP-I	Контакты положения выключателя в фикс. части AUP-I T4-T5-T6 (QF1-QF2-QF3)	S75I/1	1SDA054918R1
1	VB6-30-01 9A	Реверсивный контактор с мех. блокировкой для питания приводов (QF1-QF2-QF3)	K1-K2	1GJL1211901R8010
2	S204 C6	Автоматические выключатели для защиты вторичных цепей ATS022	Q61/1-Q61/2	2CDS254001R0064
2	CT-MFD.12	Реле времени для управления секционным выключателем QF3 (необходимо настроить на функцию 1_□■)	KO3 KC3	1SVR500020R0000
2	CP-E 24/0.75	Блок питания 24В CP-E 24/0.75. Необходим только для Modbus коммуникации	-	2CDS254001R0064

Полную схему подключения блоков ATS смотрите в Приложении. Данное приложение также содержит схемы подключения выключателей серий Tmax XT, Tmax, Emax и Emax X1. Схемы подключения в приложении приведены для всех возможных схем применения (2 в 1, 2 в 1 с выключателем неприоритетных нагрузок и 2 в 2 с секционным выключателем).


В рассматриваемом примере и схемах подключения в Приложении 1 питание цепей приводов осуществляется от вводов через реверсивный контактор. Для осуществления гарантированного питания вторичных цепей также может использоваться источник бесперебойного питания.

Следующие соединения показывают подключение цепей измерения и цепей питания моторных приводов вводных выключателей:

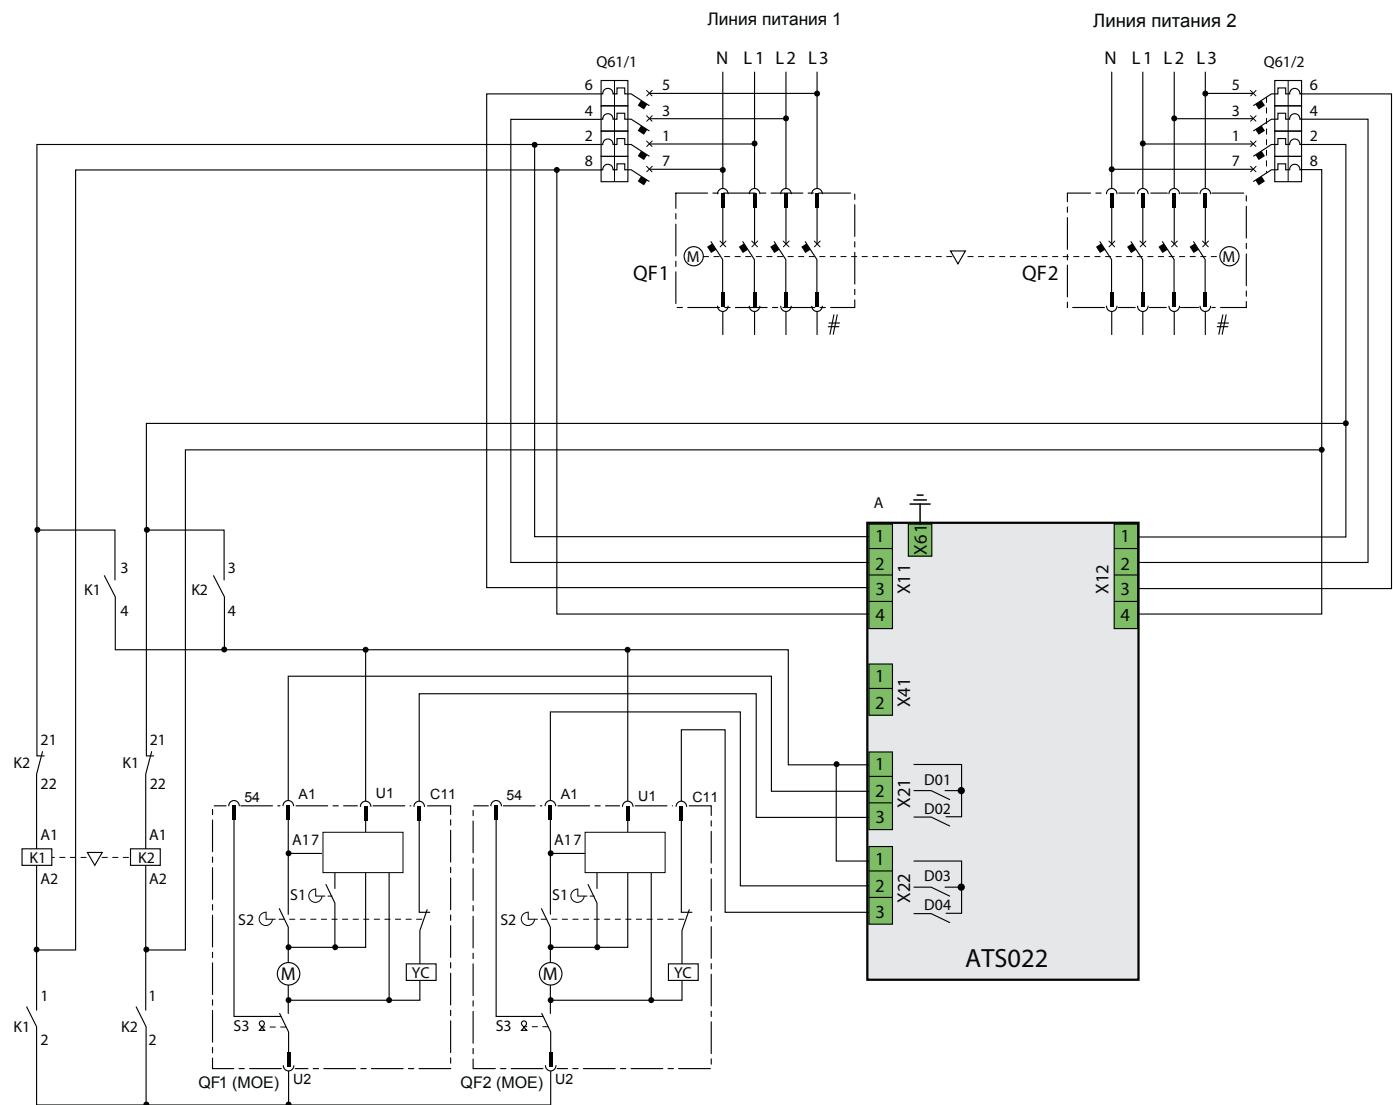

4. Пример применения


Для работы блока ATS022 необходимо подключить следующие входы и выходы:

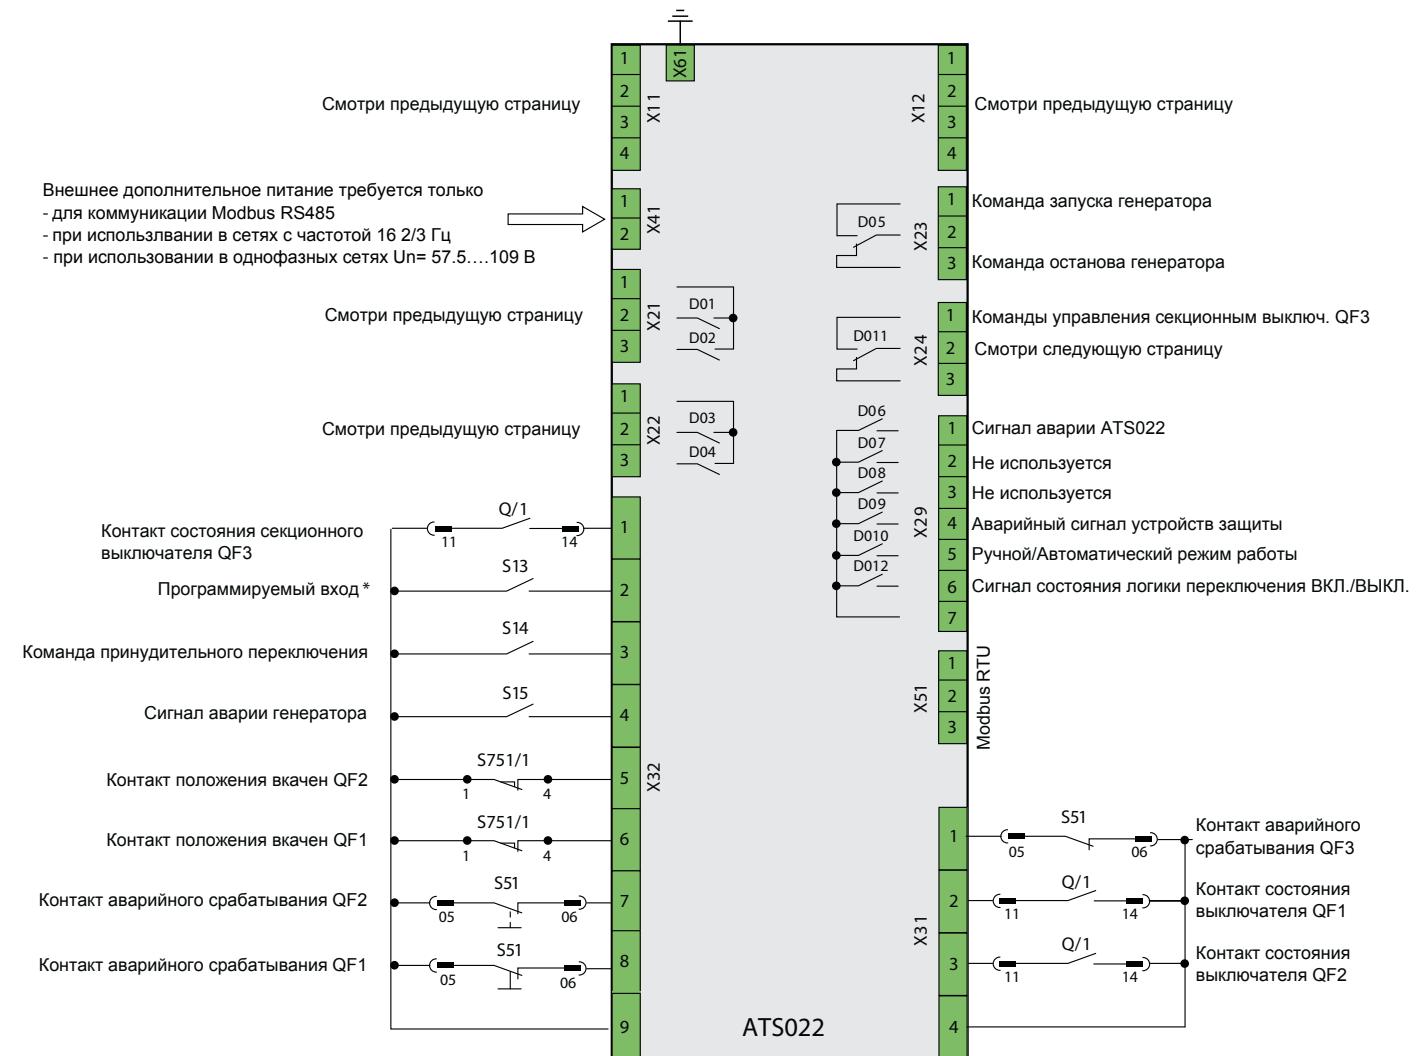

* следующие функции могут быть выбраны для входа через меню дисплея:

- принудительный запуск генератора
 - активация логики
 - удалённый сброс
 - аварийная блокировка

Для управления секционным выключателем необходимо выполнить следующие подключения к блоку ATS022:

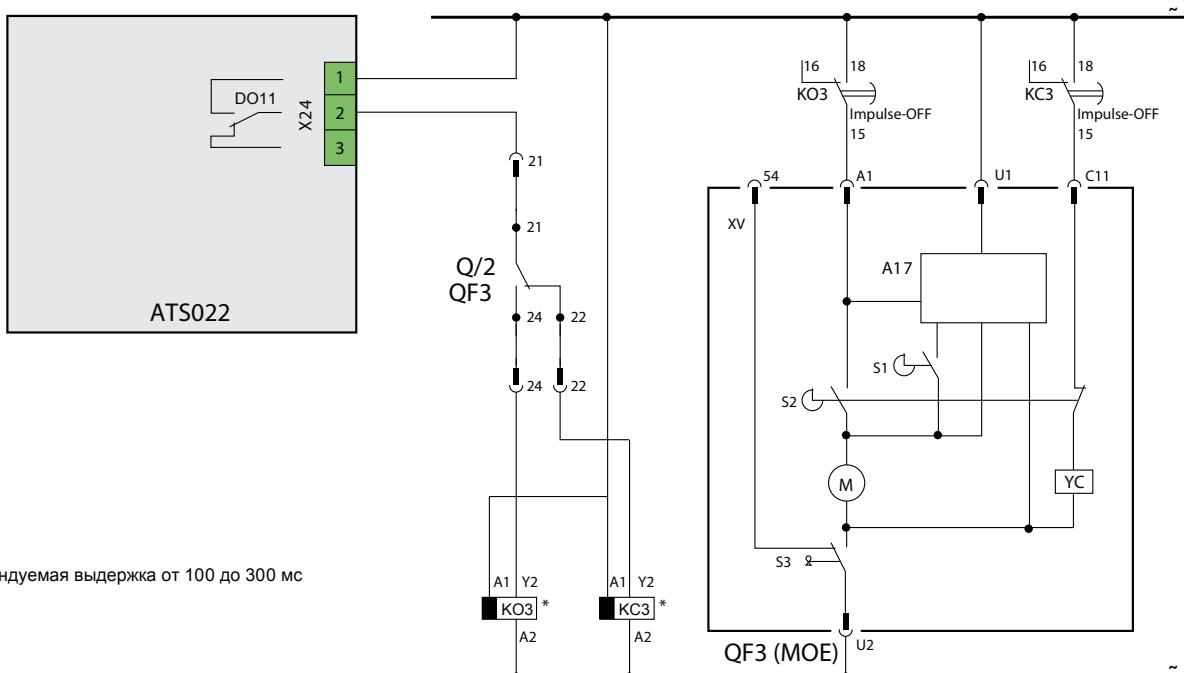


Полностью выполнив все подключения цепей управления и контроля к блоку ATS022, необходимо задать верные настройки в самом блоке (напряжение системы, количество фаз, схема работы с секционным выключателем). Затем необходимо настроить времена выдережек.

Пример подходящих времён настроек приведён в таблице:

Как можно видеть из таблицы, общее время переключения на питание от одного ввода и замкнутого секционного выключателя с момента аварии на одном из вводов составляет 4с (TS+TC). В свою очередь общее время возврата в нормальный режим работы составляет 3с (TBS+TCN или TCE). Время задержки TCN или TCE выбирается в зависимости от ввода, на котором произошла авария.

Времена задержек	Описание	Диапазон настроек	Пример настроек
TS	Время задержки до начала процедуры переключения и размыкания выключателя QF1 или QF2.	0...30с	3с
TC	Время задержки до замыкания секционного выключателя.	0...60с	1с
Восстановление питания на обеих линиях и возврат в рабочий режим схемы			
TBS	Время выдержки до размыкания секционного выключателя.	0...60с 1,2,3... 30 мин	2с
TCN или TCE	Время задержки до замыкания выключателя QF1 (задержка TCN) или выключ. QF2 (задержка TCE).	0...60с	1с

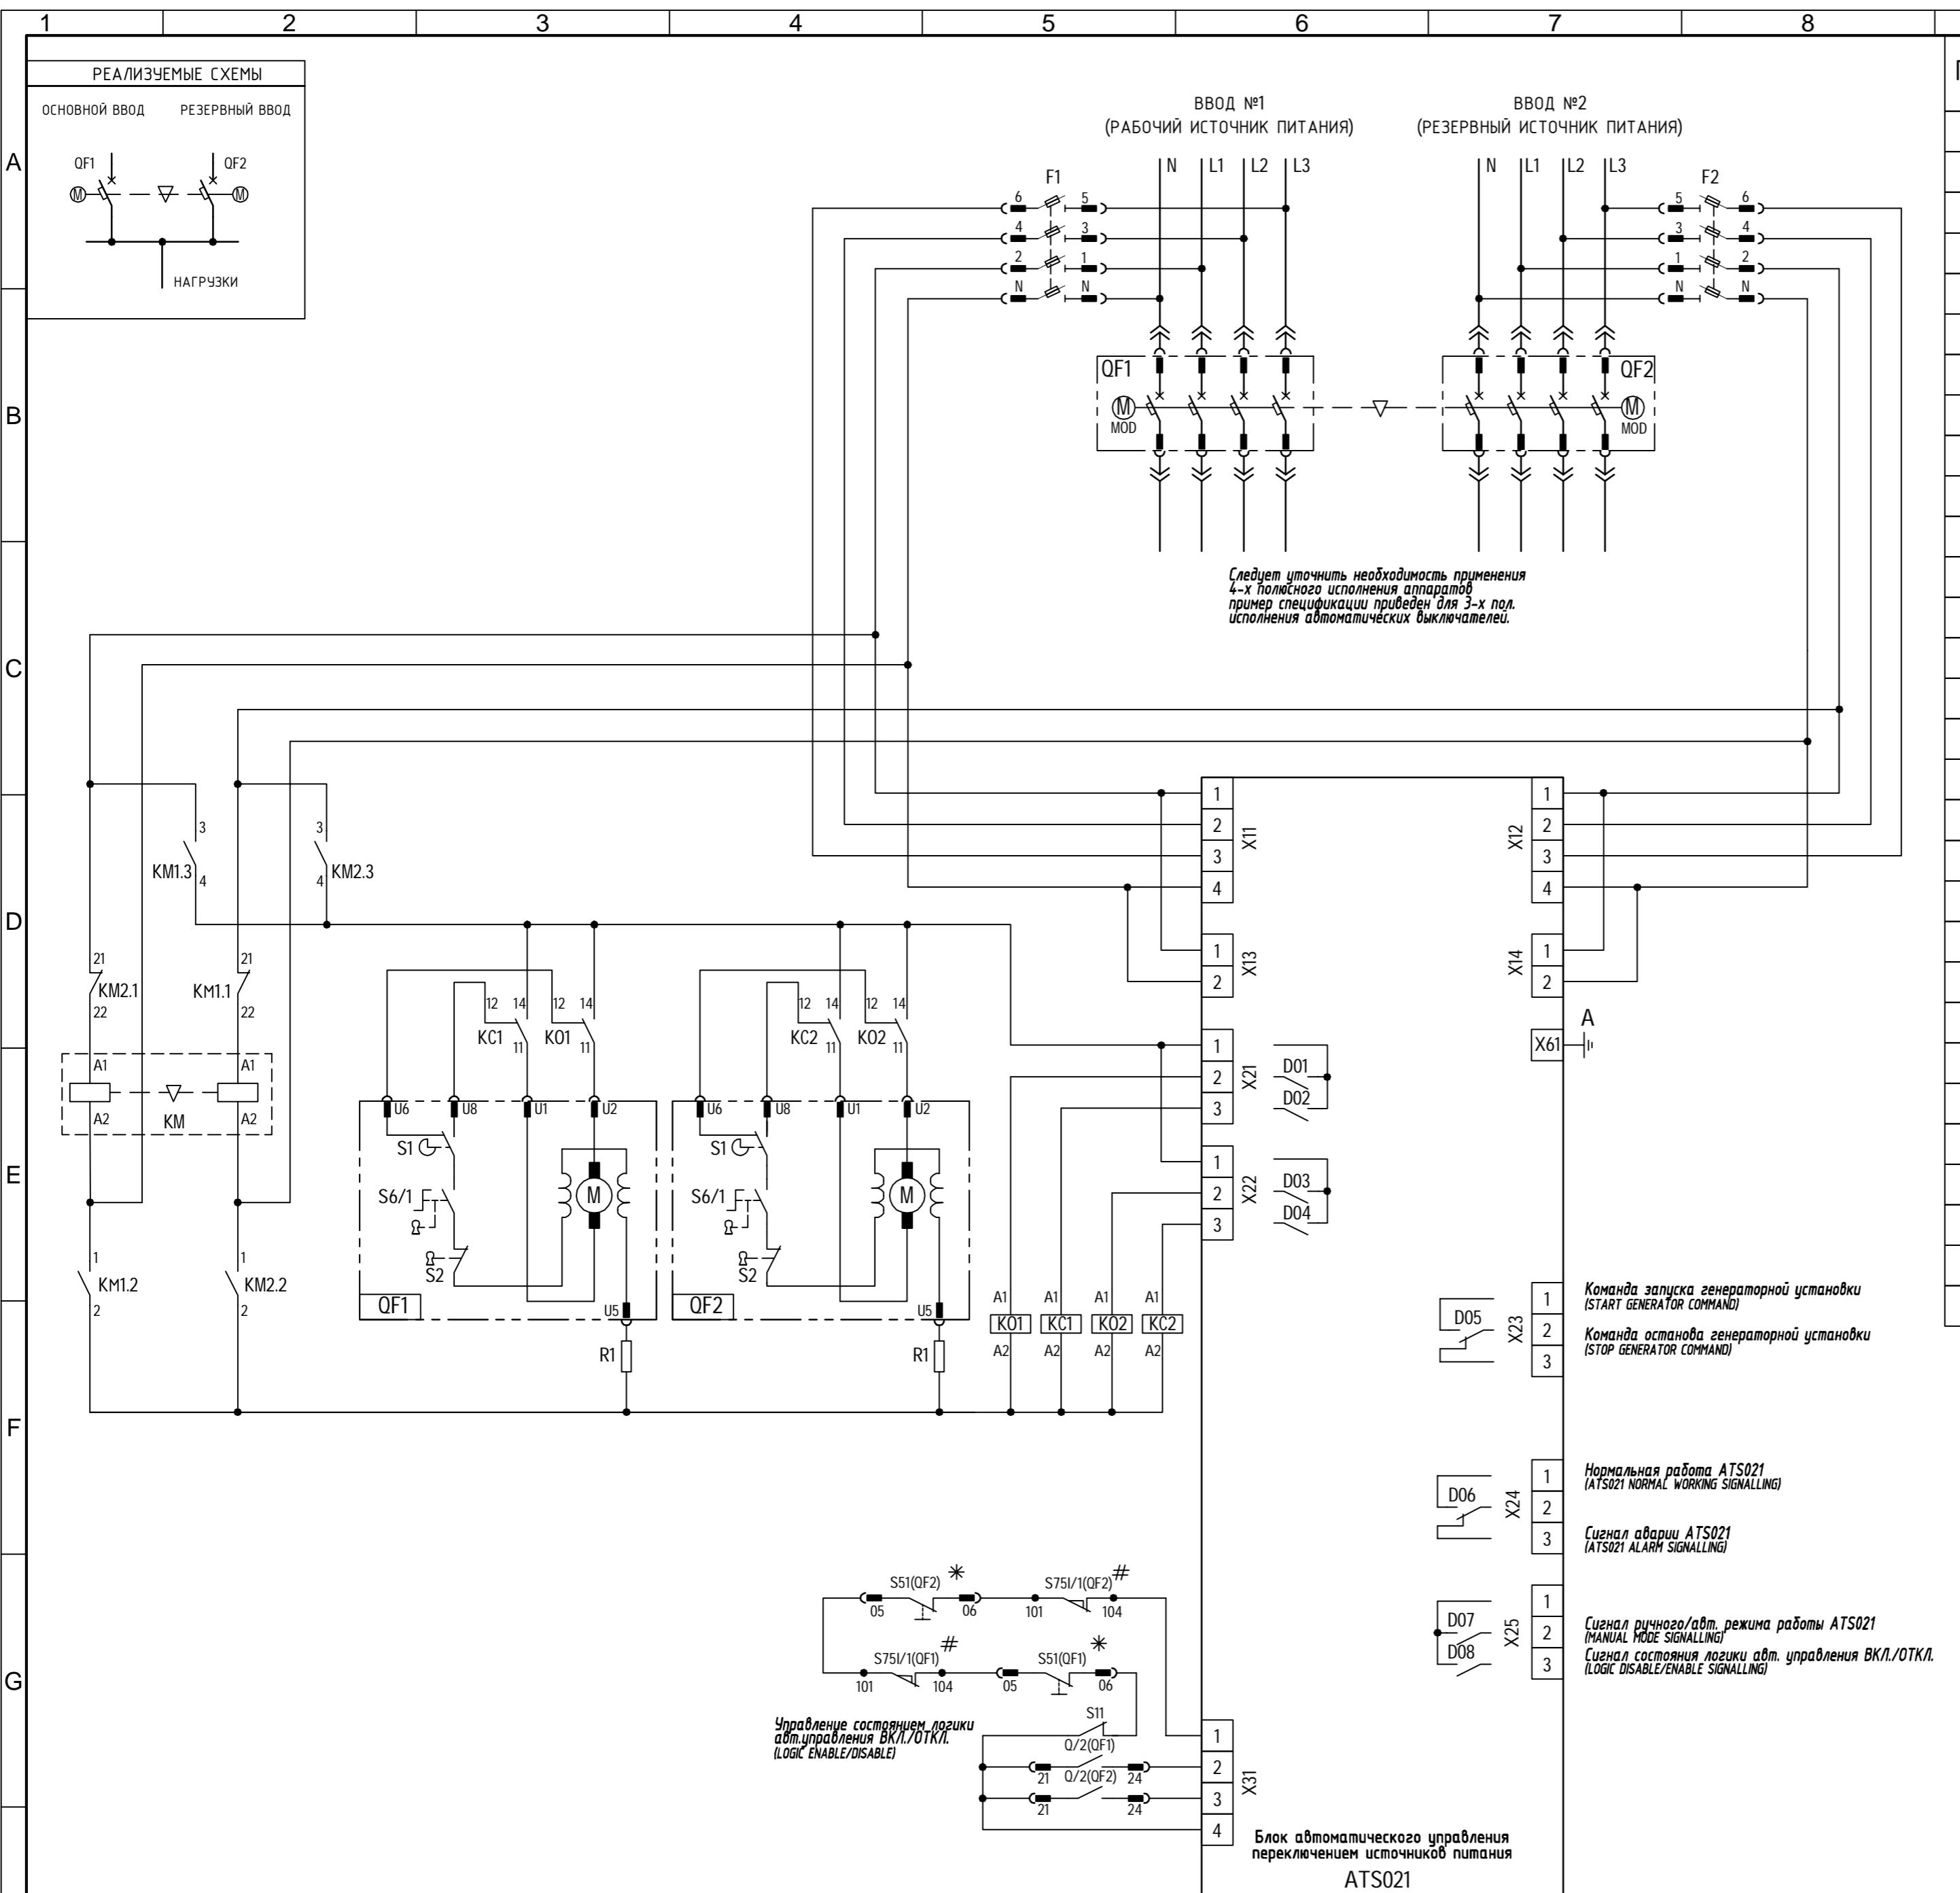



Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	КОД ЗАКАЗА
Стандартные изделия				
1	ATS021	Блок автомат. управления перекл. источников питания (ABP) ATS021	1	1SDA065523R1
2	QF1,QF2	Выключатель автоматический ХТЗН 250 TMD 250-2500 Зр F F	2	1SDA068059R1
3		Фиксированная часть втычного исполнения ХТЗ Р FP Зр EF	2	1SDA068192R1
4		Комплект преобразования исполнения Р МР ХТЗ Зр	2	1SDA066280R1
5		Разъём штекельный для втор. цепей втычного выкл. 15PIN XT1..XT4	2	1SDA066412R1
6	Q/1,Q/2,SY	Контакты состояния выключателя для выкатн. исп. с проводами AUX-С 2Q+SY 250Vac XT1..4 F/P	2	1SDA066433R1
7	S75I/1	Контр. положения "установлен" части с проводами AUP-I 250Vac FP XT1..XT4	2	1SDA066450R1
8	M	Привод моторный для дист.управления MOD XT1-XT3 220...250V ac/dc	2	1SDA066460R1
9		Блокировка взаимная механическая MIR-HR XT1..XT4 горизонтальная рама	1	1SDA066637R1
10		Блокировка взаимная механическая MIR-P x XT3 P/W	2	1SDA066644R1
11	F1,F2	Рубильник с предохранит. E94/32 Предохранитель плавкий Е 9F10 GG4	2	2CSM204723R1801
12	KM	Миниконтактор реверс. VB6-30-01 9A (400В AC) катушка 230В AC	1	GJL1211901R8010
13	K01,K02,KC1,KC2	Реле CR-P230AC1 230В AC 1ПК (16A) Цоколь CR-PLSx (логический)	4	1SVR405600R3000
		Фиксатор CR-PH для реле CR-P	4	1SVR405659R0000

Приемы:


- * - при использовании выключателей-разъединителей XT1,XT3, вместо дополнительного контакта SY устанавливается перемычка.

Prepared U_LP-DI		Document kind SCHEMATIC_CIRCUIT	Date 21.03.13
Approved ESHCHERYAKOV		Title Пример схемы и спецификации ATS021+XT1,XT3	Page 1/1
sp. (division/department) U_LP		Document id. 9CNR000007-086	Rev. BETA

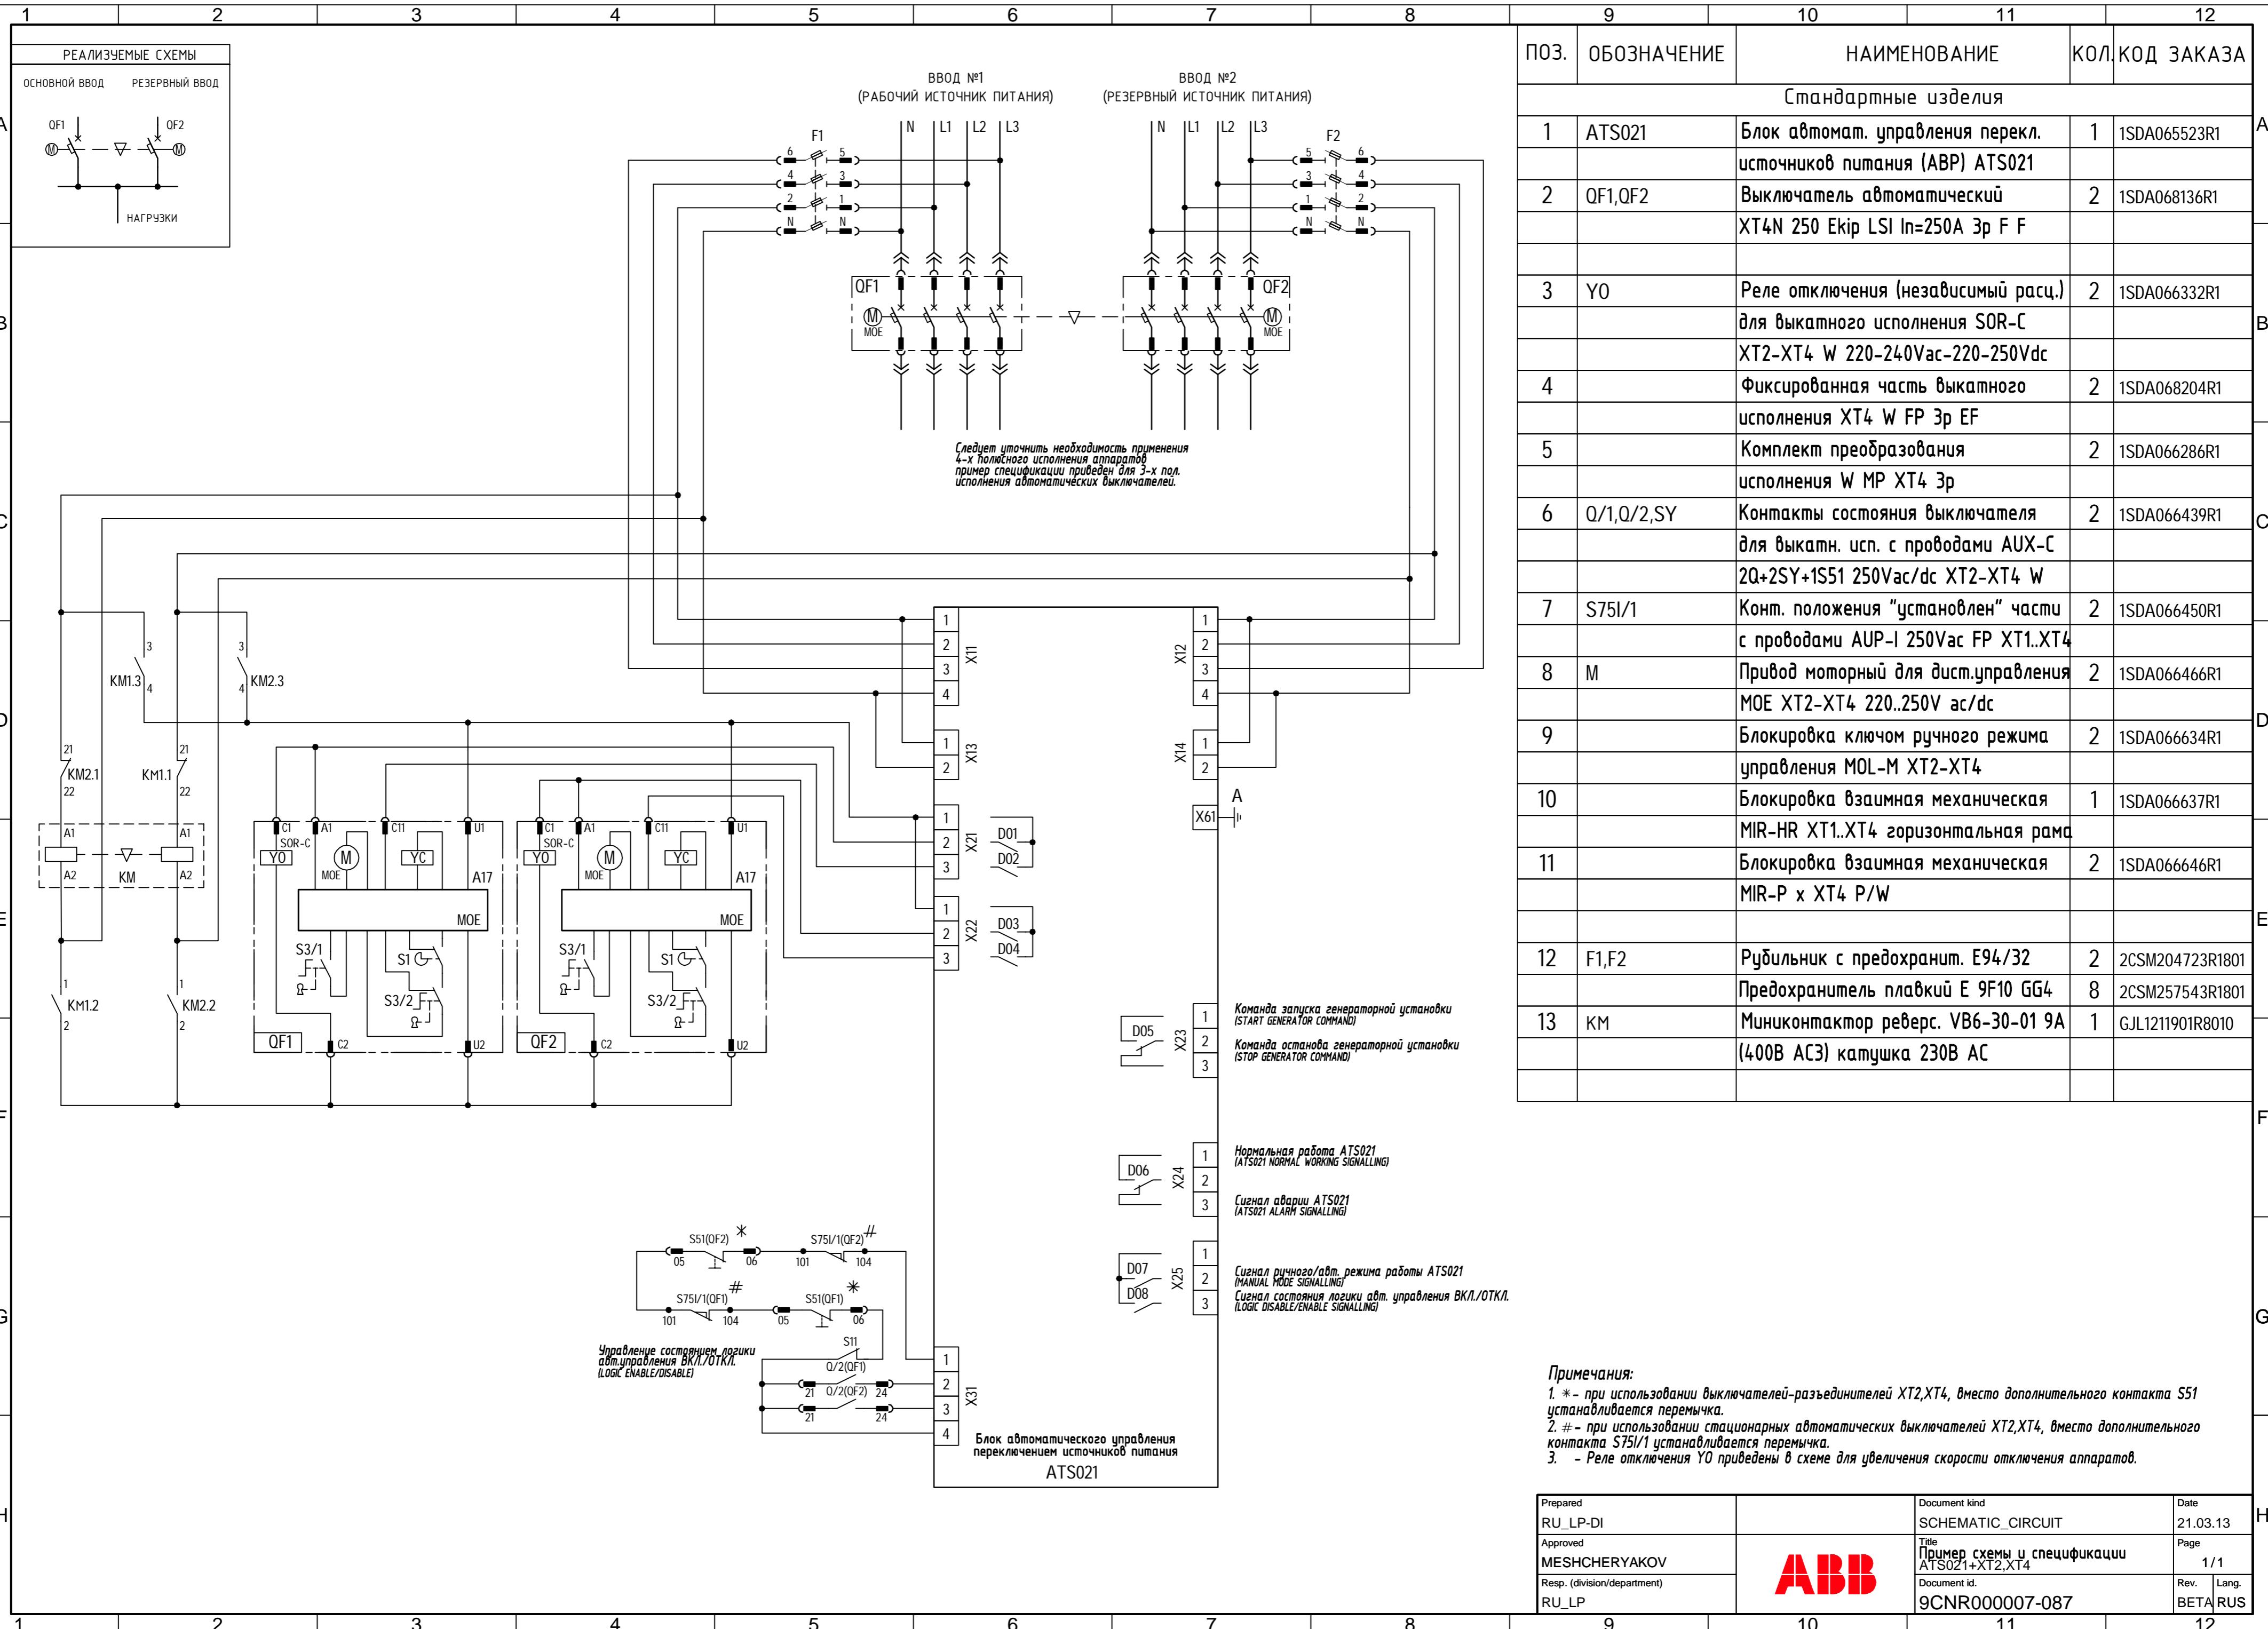

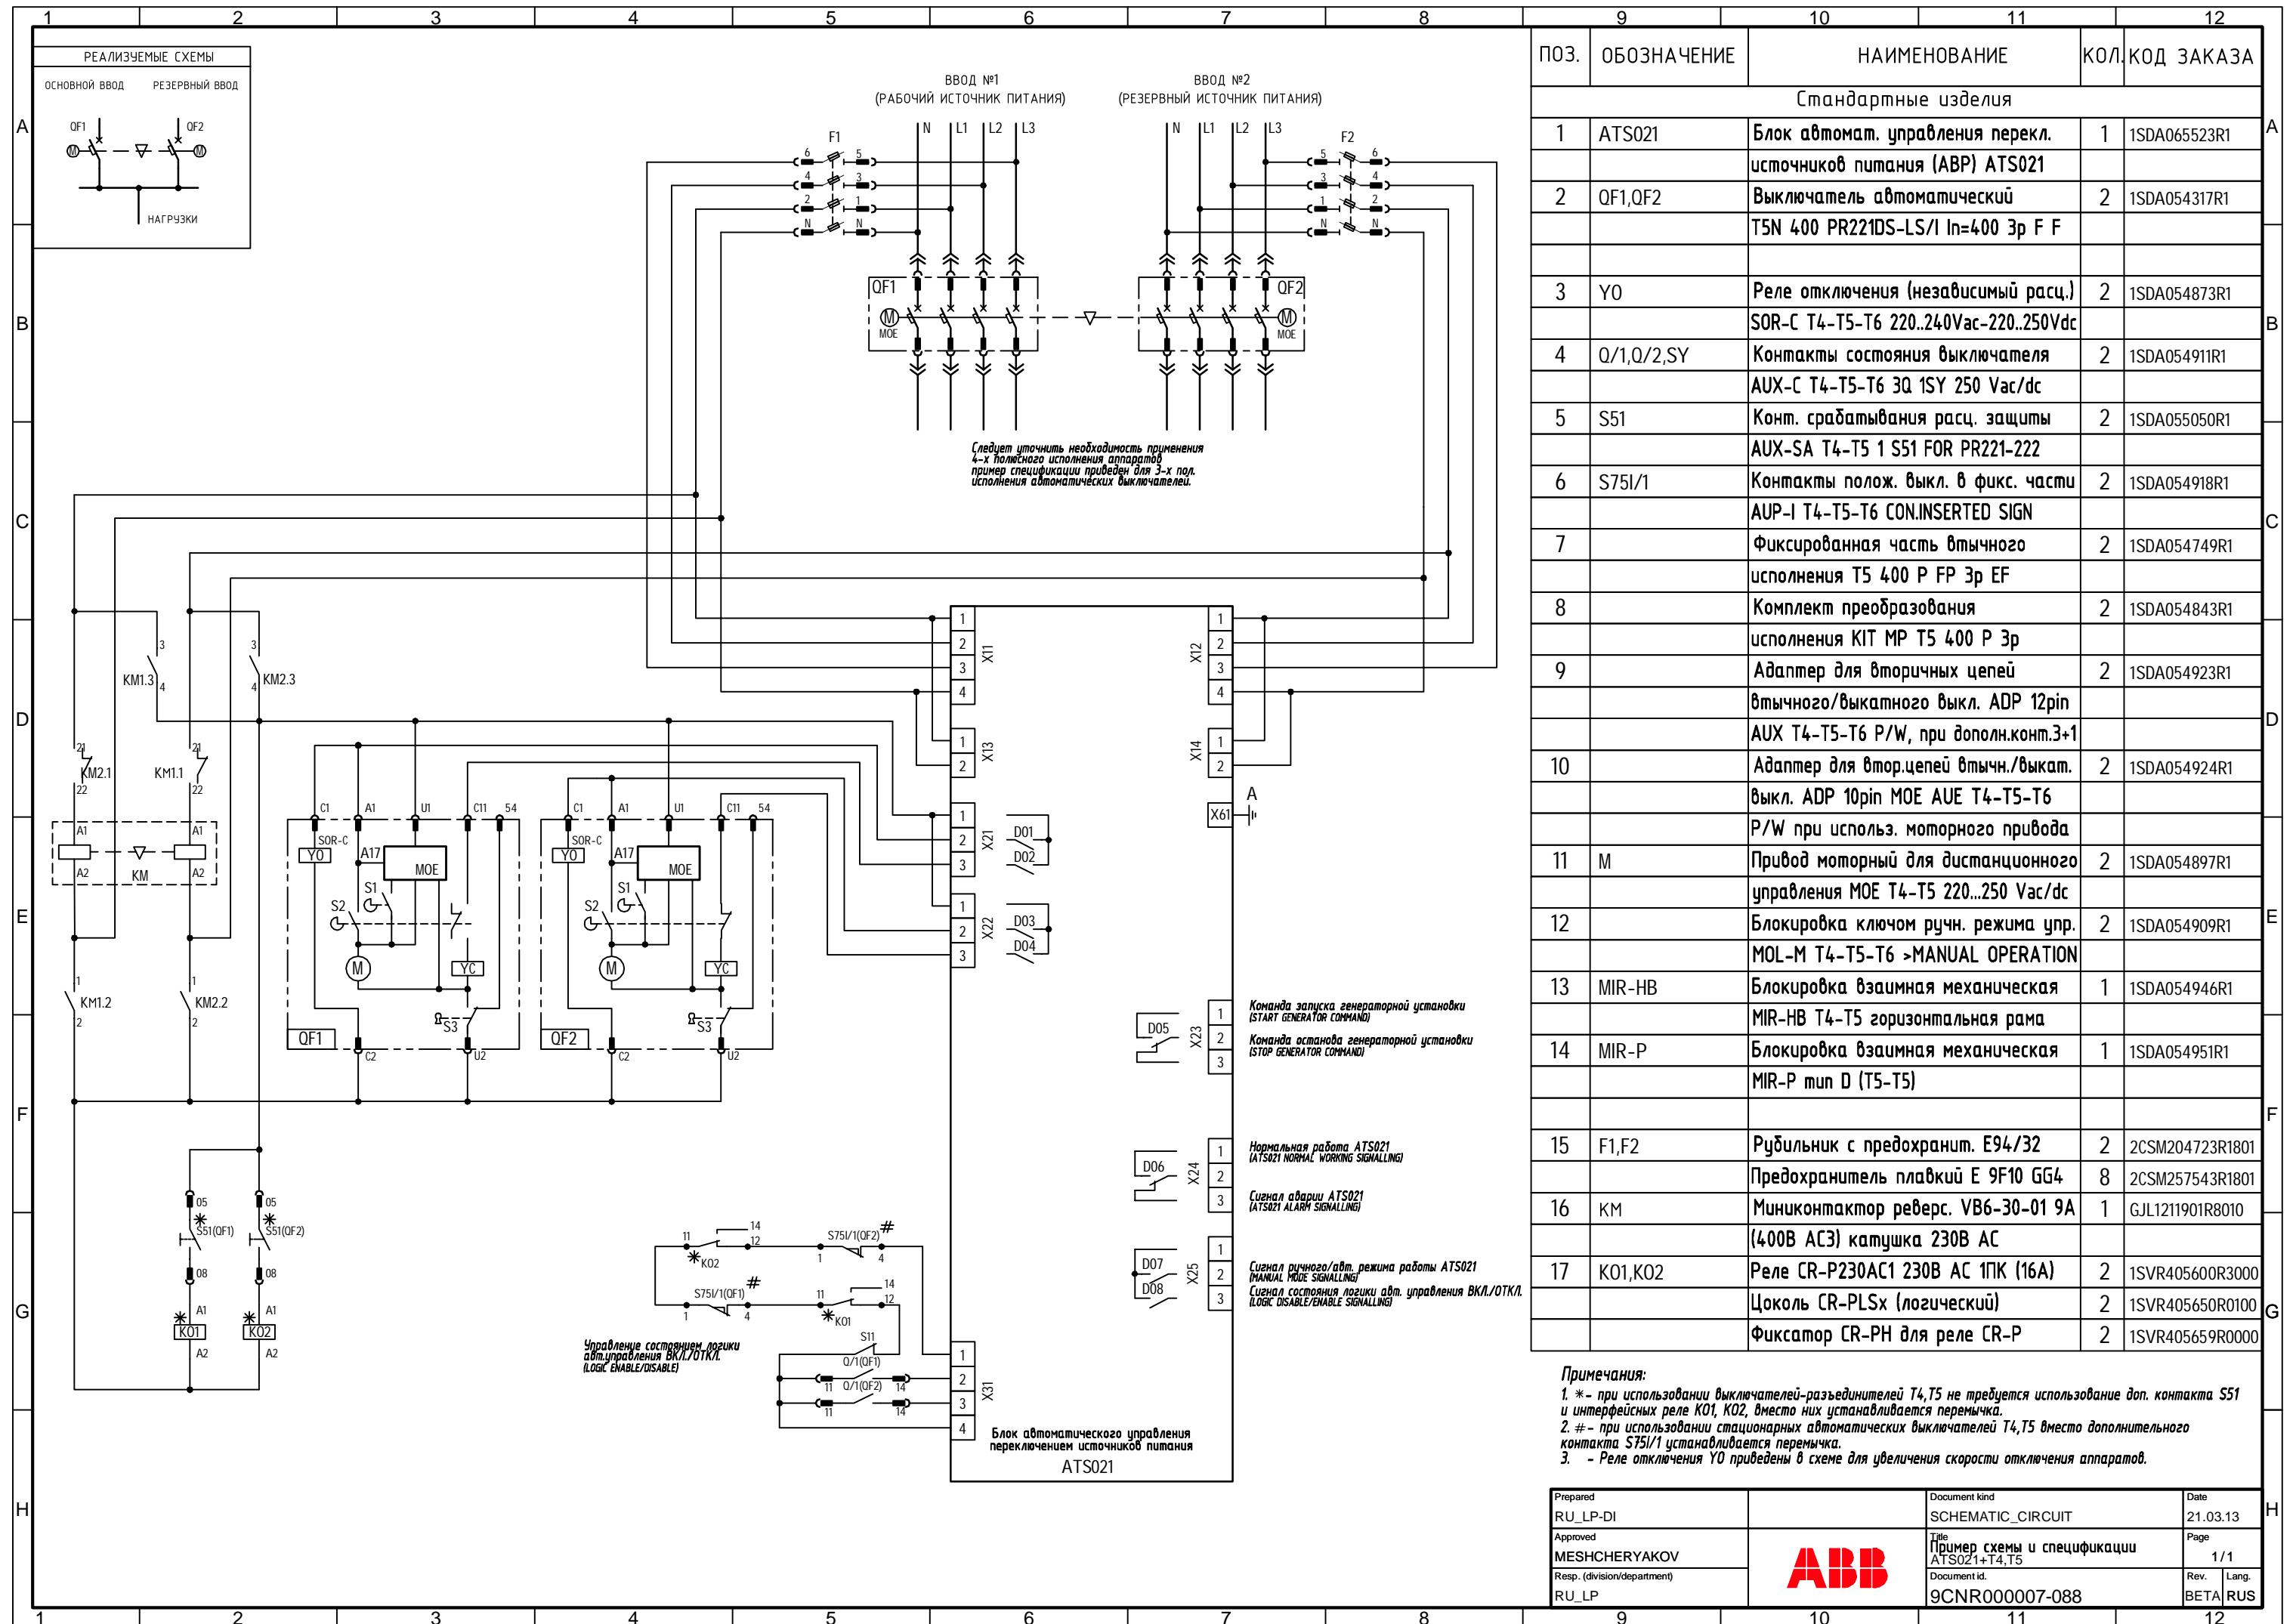


ABB

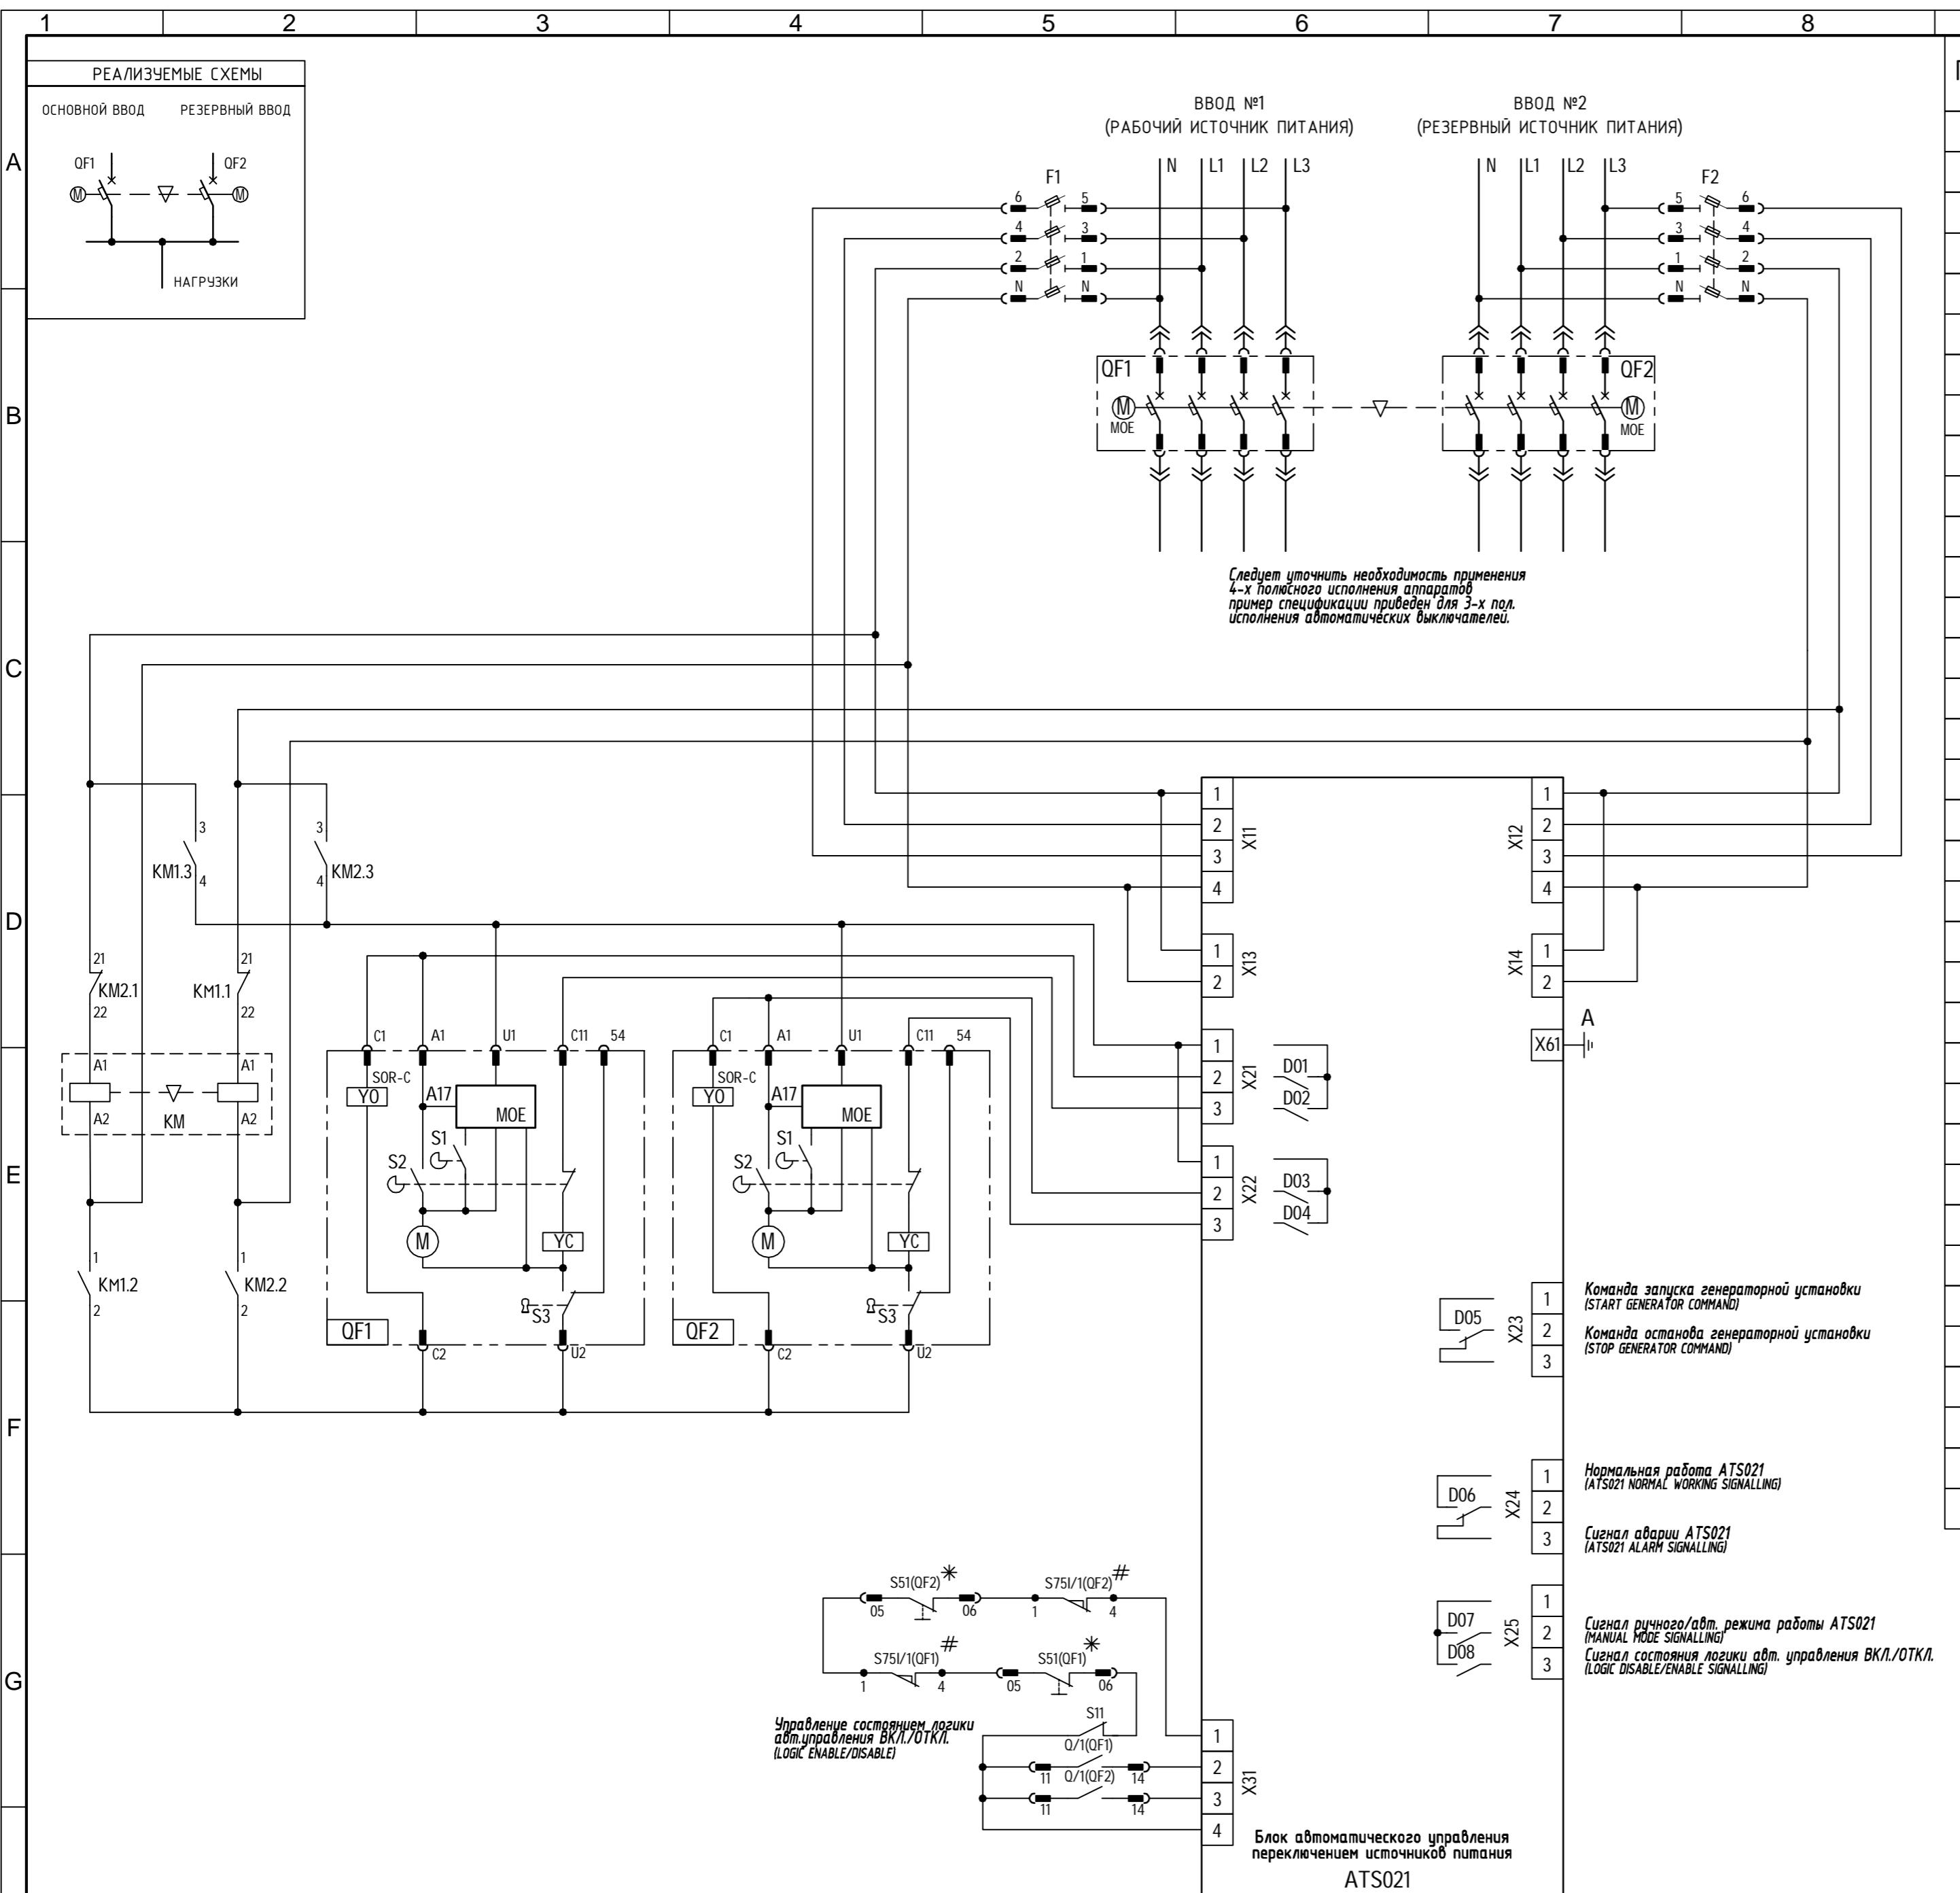


Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	КОД ЗАКАЗА
Стандартные изделия				
1	ATS021	Блок автомат. управления перекл. источников питания (АВР) ATS021	1	1SDA065523R1
2	QF1,QF2	Выключатель автоматический T6N 630 PR221DS-LS/I In=630 3р F F	2	1SDA060226R1
3	Y0	Реле отключения (независимый расц.) SOR-C T4-T5-T6 220..240Vac-220..250Vdc	2	1SDA054873R1
4	Q/1,Q/2,SY	Контакты состояния выключателя AUX-C T4-T5-T6 3Q 1SY 250 Vac/dc	2	1SDA054911R1
5	S51	Код дополнения AUX-SA T6 1 S51 FOR PR221-222-223	2	1SDA060393R1
6	S75I/1	Контакты полож. выкл. в фикс. части AUP-I T4-T5-T6 CON.INSERTED SIGN	2	1SDA054918R1
7		Фиксированная часть выкатного исполнения T6 W FP 3р EF	2	1SDA060384R1
8		Комплект преобразования исполнения KIT MP T6 630/800 W 3р	2	1SDA060390R1
9		Адаптер для вторичных цепей втычного/выкатного выкл. ADP 12pin AUX T4-T5-T6 P/W, при дополн.конт.3+1	2	1SDA054923R1
10		Адаптер для втор.цепей втычн./выкат. выкл. ADP 10pin MOE AUE T4-T5-T6 P/W при использ. моторного привода	2	1SDA054924R1
11	M	Привод моторный для дистанционного управления MOE T6 220...250 Vac/dc	2	1SDA060398R1
12		Блокировка ключом ручн. режима упр. MOL-M T4-T5-T6 >MANUAL OPERATION	2	1SDA054909R1
13	MIR-HB	Блокировка взаимная механическая MIR-HB T6 горизонтальная	1	1SDA060685R1
14	F1,F2	Рубильник с предохранит. E94/32	2	2CSM204723R1801
		Предохранитель плавкий E 9F10 GG4	8	2CSM257543R1801
15	KM	Миниконтактор реверс. VB6-30-01 9A (400В AC) катушка 230В AC	1	GJL1211901R8010

1000

- * - при использовании выключателей-разъединителей Т6, вместо дополнительного контакта S51 устанавливается перемычка.
 # - при использовании стационарных автоматических выключателей Т6, вместо дополнительного контакта S751/1 устанавливается перемычка.
 - Реле отключения Y0 приведены в схеме для увеличения скорости отключения аппаратов.

pared _LP-DI		Document kind SCHEMATIC_CIRCUIT	Date 21.03.13
proved SHCHERYAKOV		Title Пример схемы и спецификации ATS021+T6	Page 1 / 1
o. (division/department) LP		Document id. 9CNR000007-105	Rev. BETA Lang. RUS

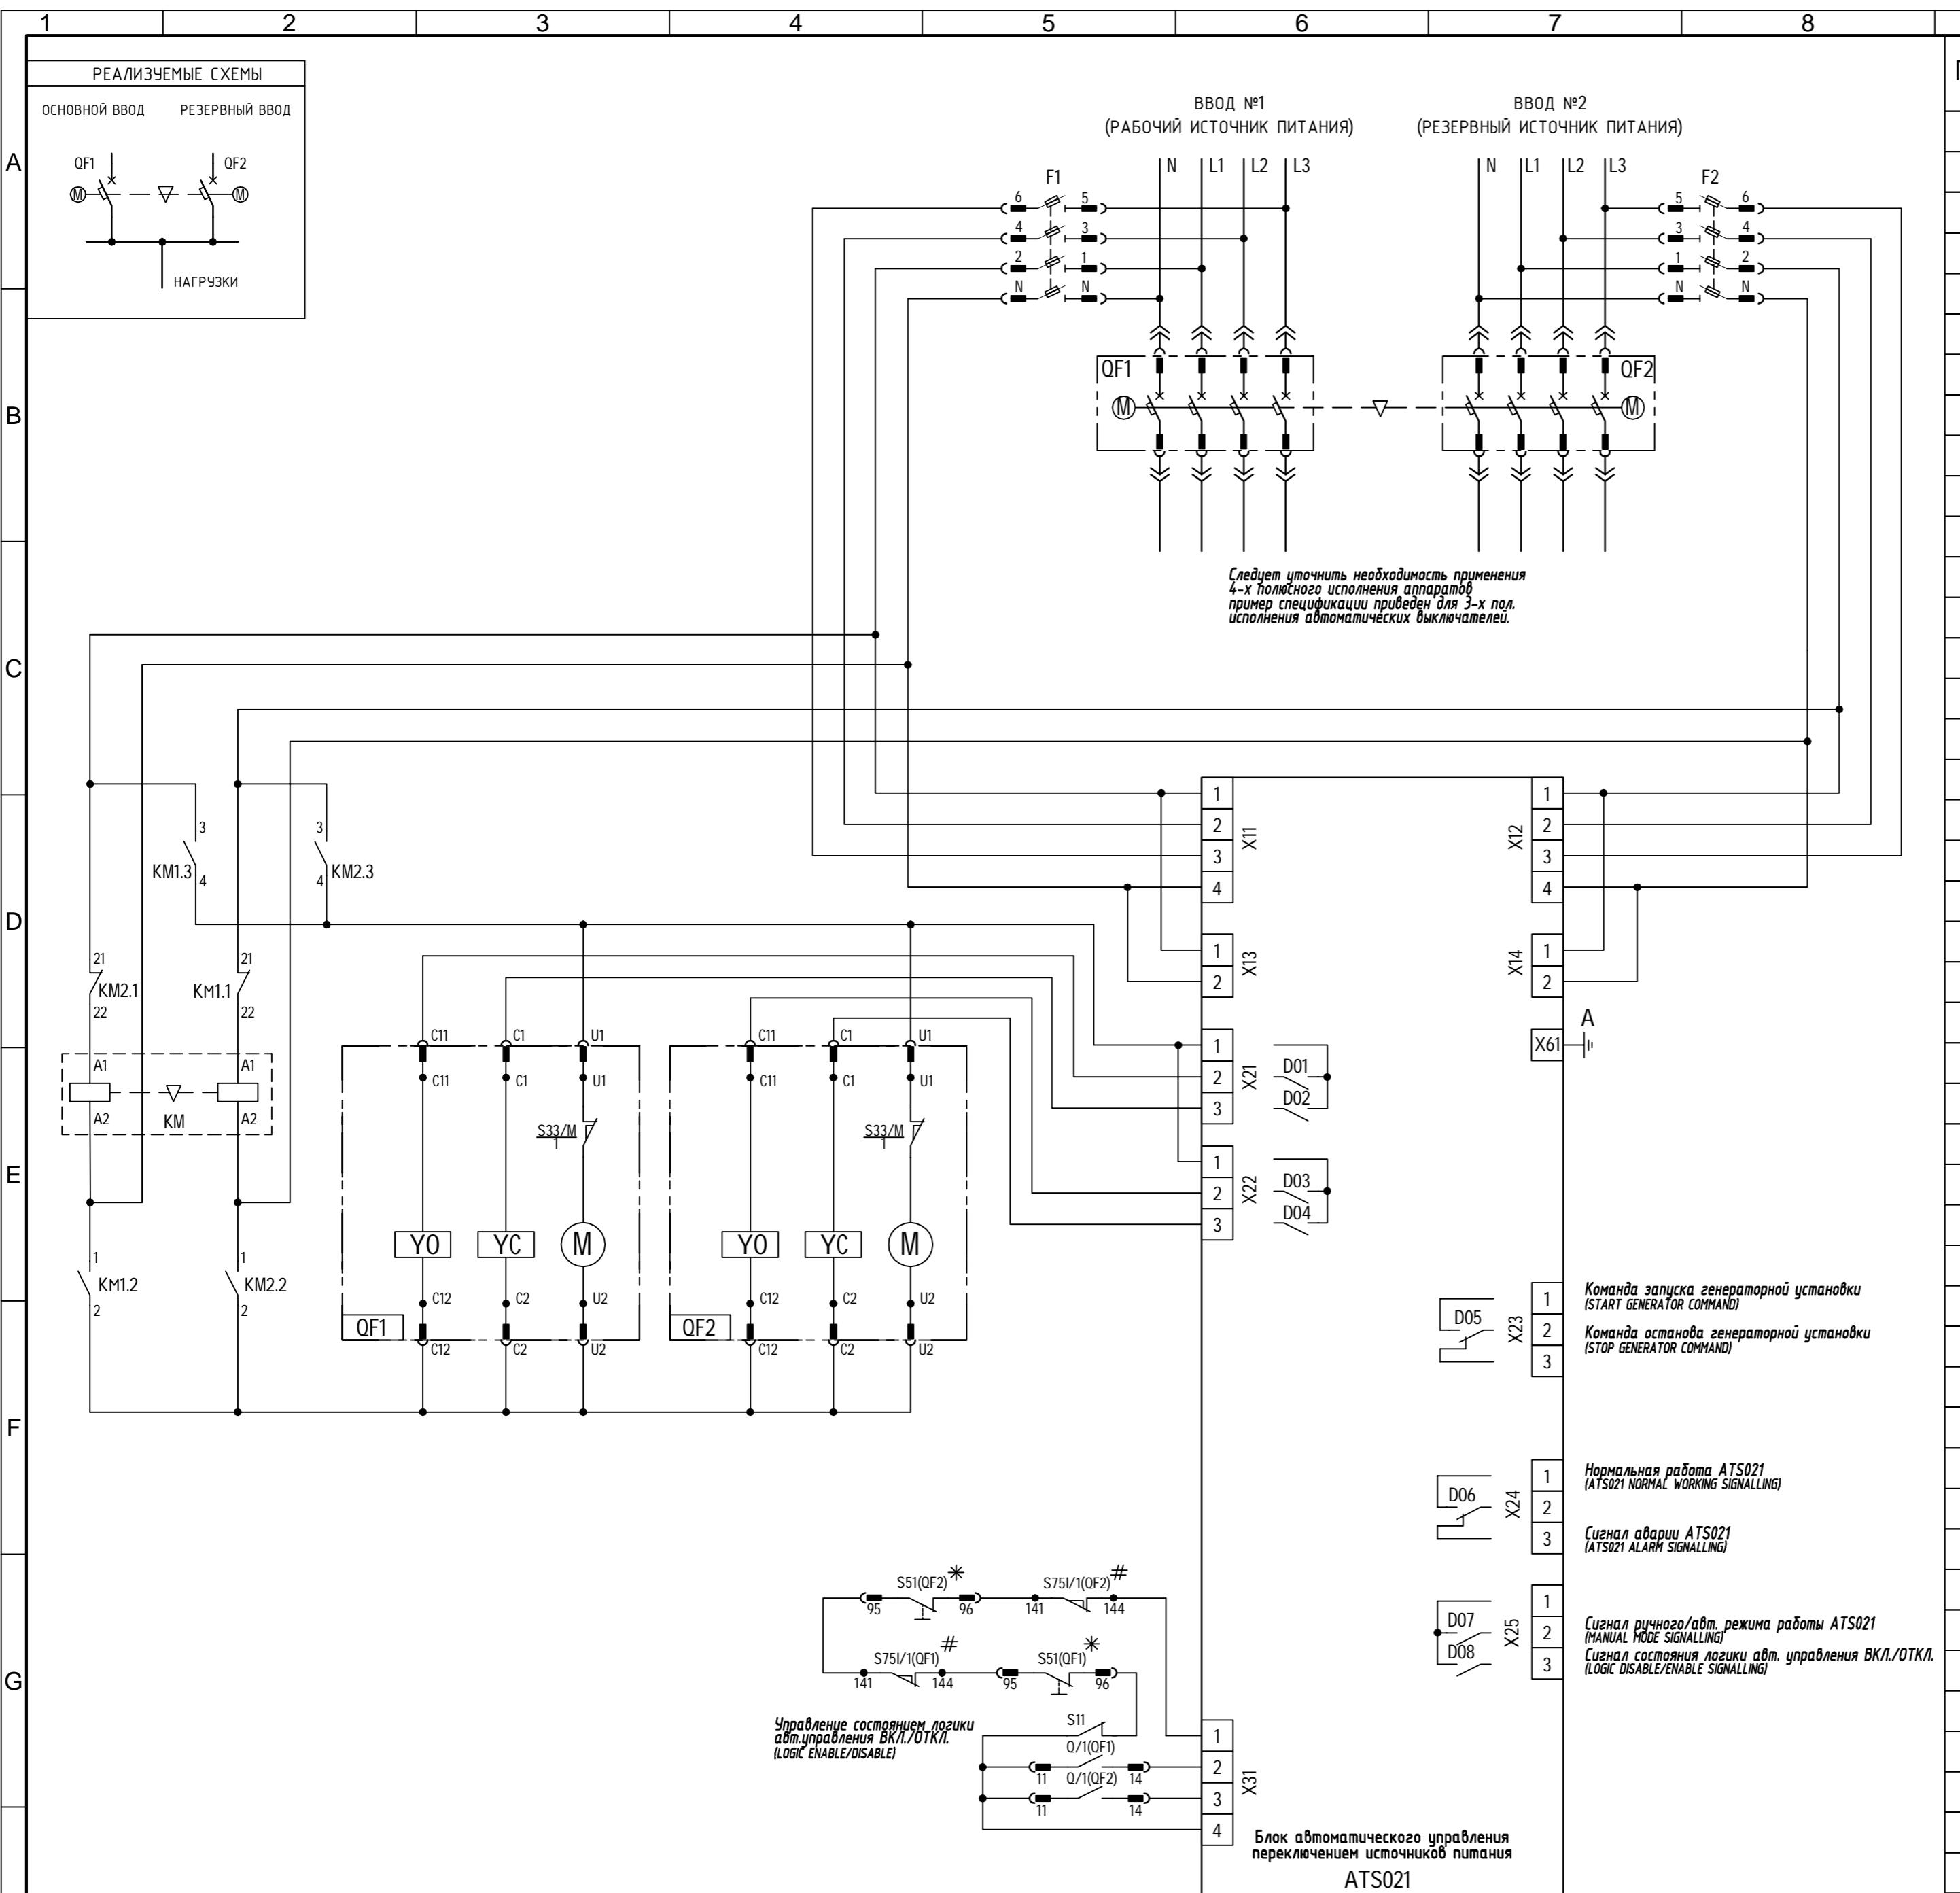



Примечания:


1. * - при использовании выключателей-разъединителей Т7, вместо дополнительного контакта S51 устанавливается перемычка.
 2. # - при использовании стационарных автоматических выключателей Т7, вместо дополнительного контакта S75/1 устанавливается перемычка.

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	КОД ЗАКАЗА
Стандартные изделия				
1	ATS021	Блок автомат. управления перекл. источников питания (АВР) ATS021	1	1SDA065523R1
2	QF1,QF2	Выключатель автомат. T7S 1000 PR232/P LSI In=1000A Зр F F M	2	1SDA062755R1
3	Y0	Реле отключения (независимый расц.) SOR T7-T7M-X1 220...240Vа.c./d.c.	2	1SDA063548R1
4	YC	Реле включения SCR T7M-X1 220...240Vа.c./d.c.	2	1SDA063550R1
7	M	Электродвигатель для ввода включ. пружин MOTOR T7M-X1 220...250 Vac	2	1SDA062116R1
8	Q1,Q2	Контакты состояния выключателя AUX T7-T7M-X1 2Q 400Vа.c.	4	1SDA062102R1
9	S51	Контакт срабатывания расцепителя защиты AUX-SA T7M-X1 1 S51 250Vа.c.	2	1SDA063553R1
10		Контакт готовности к включению AUX-RTC T7M-X1 250Vа.c./d.c.	2	1SDA062109R1
11	S75I/1	Контакты полож. выкл. в фикс. части AUP T7-T7M-X1 250Vа.c.	2	1SDA062111R1
12		Mех. счетчик числа коммутаций T7M-X1	2	1SDA062160R1
13		Блокировка выключ. в разомкнутом состоянии KLC-S X1-SAME KEY N.20005	2	1SDA063563R1
14		Блок досл. к кнопкам прозр. T7M-X1	2	1SDA062132R1
15		Блок скользящих контактов выключателя T7-T7M-X1 левый	2	1SDA062164R1
16		Блок скользящих контактов выключателя T7-T7M-X1 правый	2	1SDA062166R1
17		Блок скользящих контактов фиксированной части T7M-X1 левый	2	1SDA062167R1
18		Блок скользящих контактов фиксир. части T7-T7M-X1 правый	2	1SDA062169R1
19		Фиксированная часть выкатного исполнения T7-T7M-X1 W FP Зр HR-HR	2	1SDA062044R1
20		Комплект преобразования исполнения KIT MP T7-T7M-X1 W Зр	2	1SDA062162R1
21		Блок взаимная механ.-компл.тросиков типа "A", для T7-T7M-X1 (часть 1)	1	1SDA062127R1
22		Блокировка взаимная мех.-блок. пластина для каждого выкатного T7-T7M-X1 (часть 2)	2	1SDA062131R1
23	F1,F2	Рубильник с предохранителем E94/32	2	2CSM204723R1801
		Предохранитель плавкий Е 9F10 GG4	8	2CSM257543R1801
24	KM	Миниконтактор реверс. VB6-30-01 9A (400В AC3) катушка 230В AC	1	GJL1211901R8010

Prepared RU_LP-DI		Document kind SCHEMATIC_CIRCUIT	Date 21.03.13
Approved MESHCHERYAKOV		Title Пример схемы и спецификации ATS021+T7M	Page 1/1
Resp. (division/department) RU_LP		Document id. 9CNR000007-089	Rev. BETA

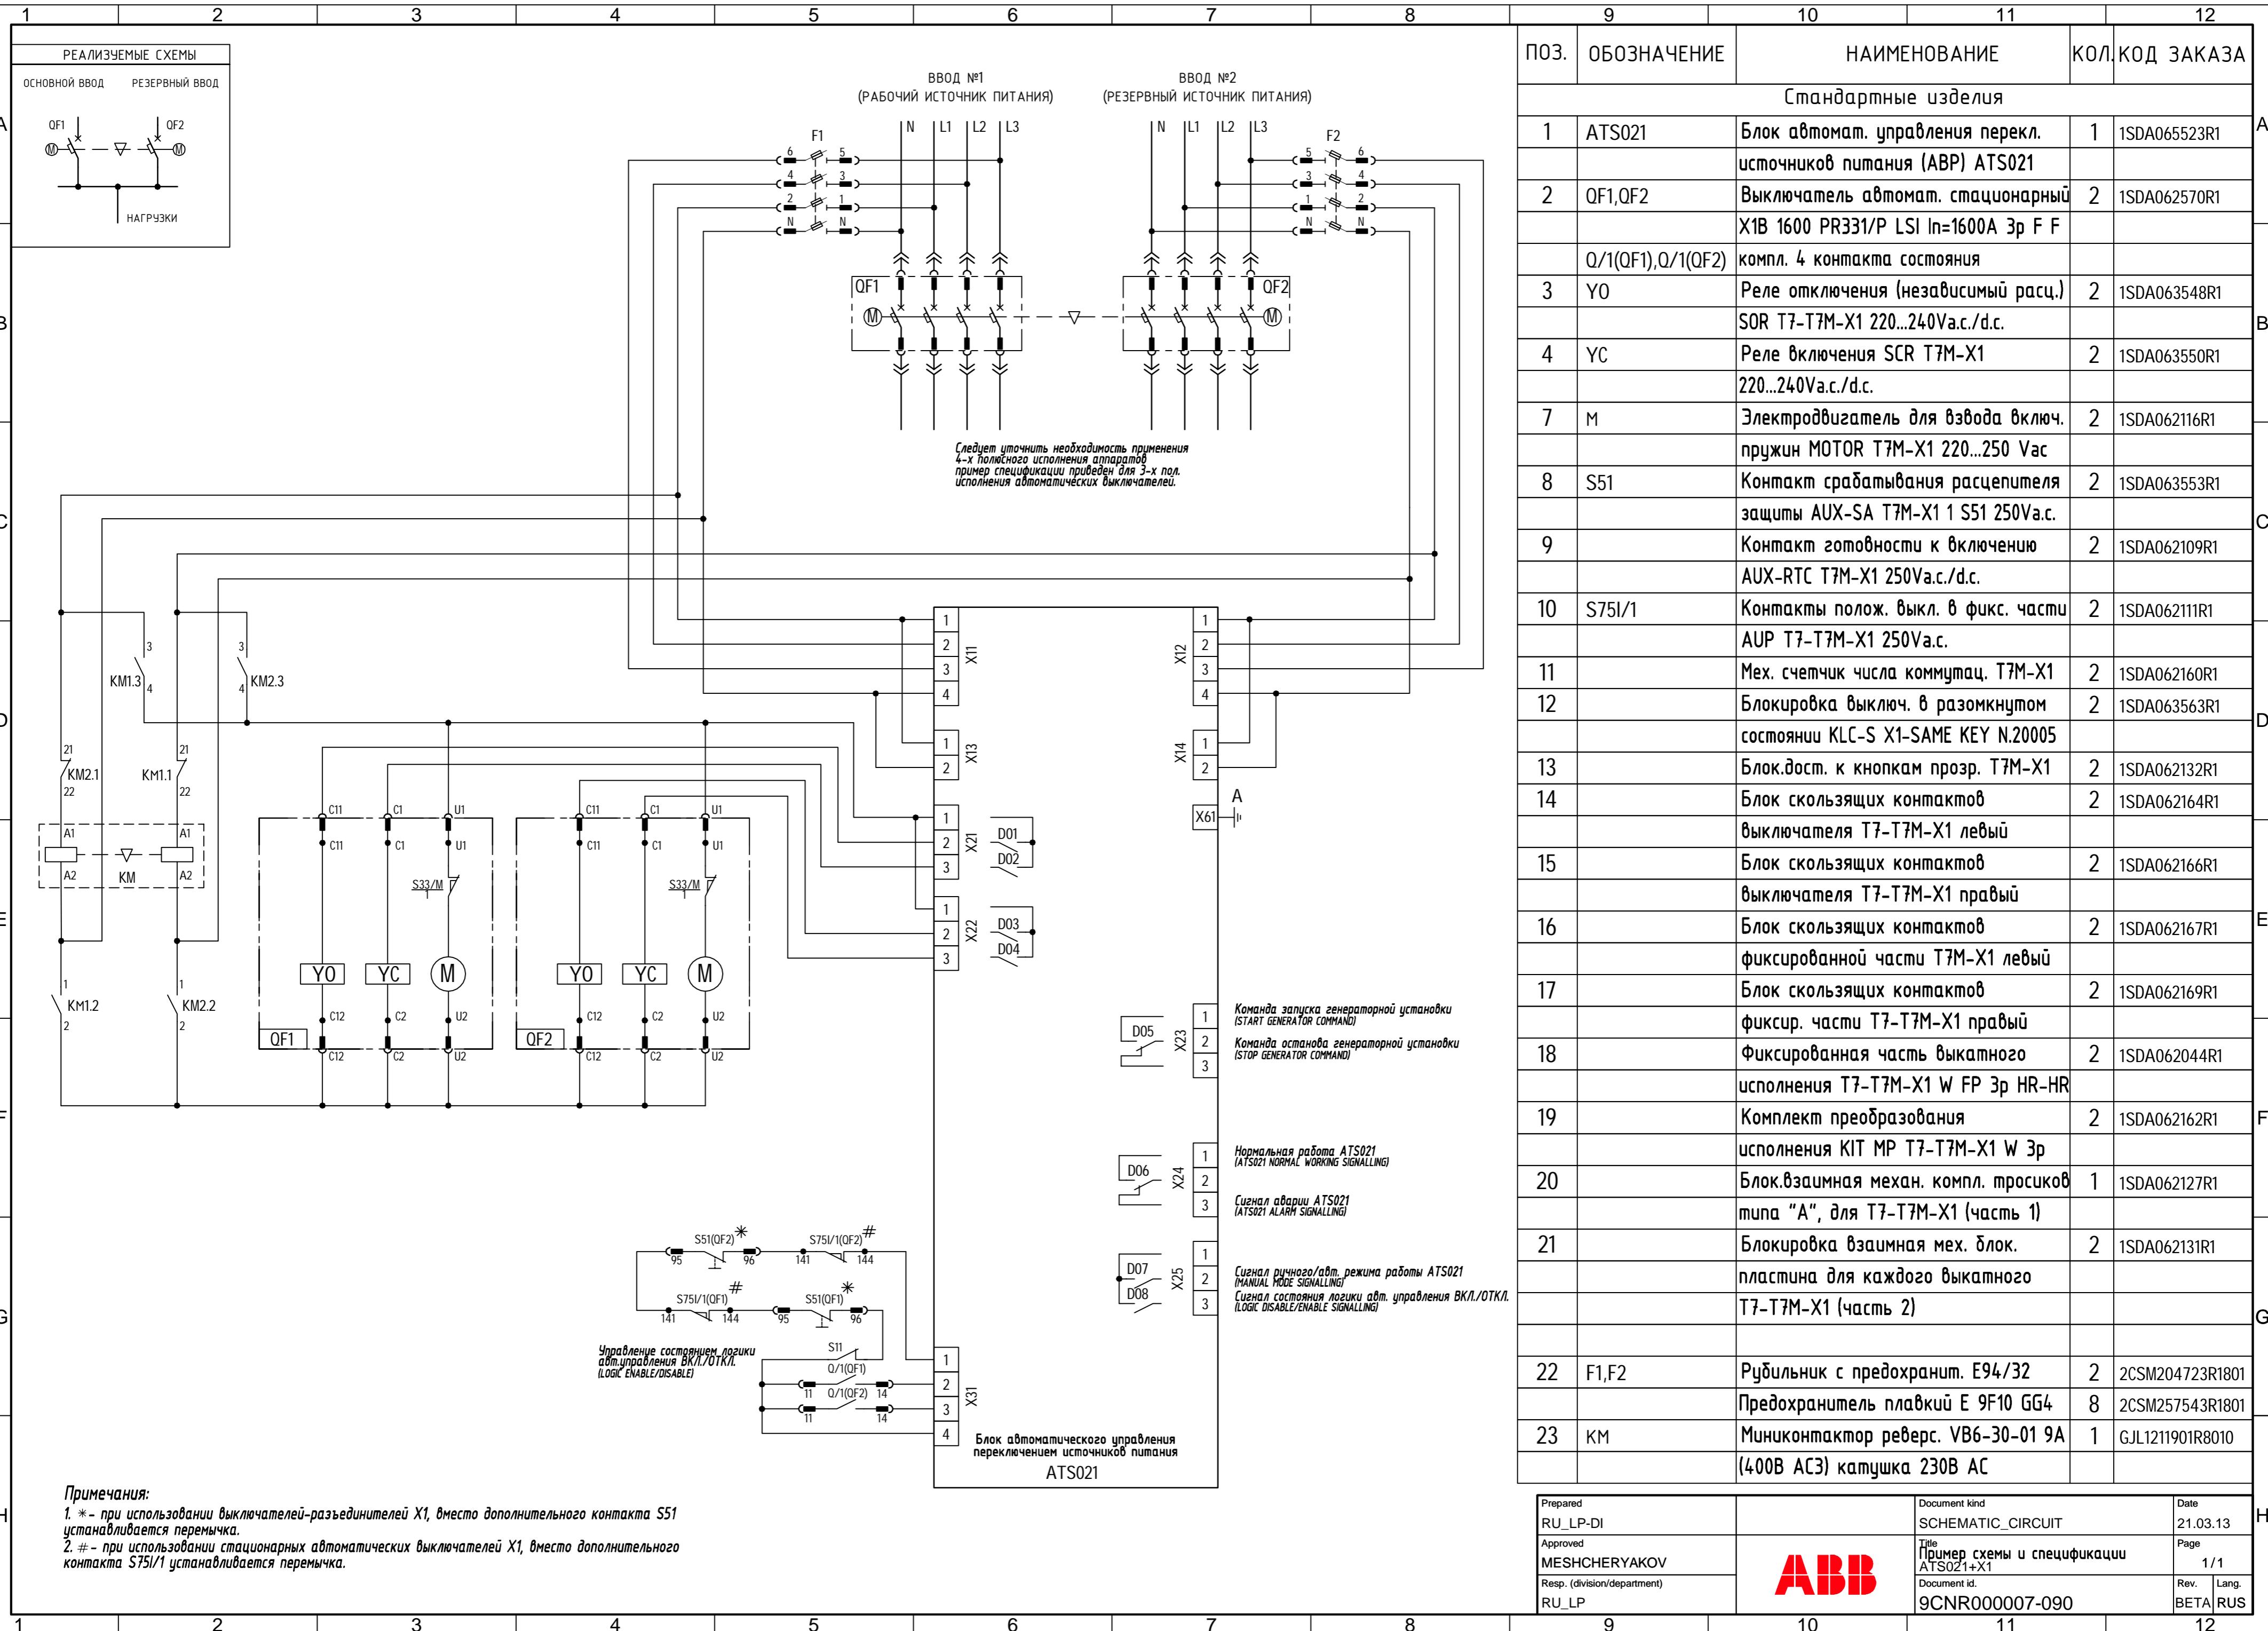

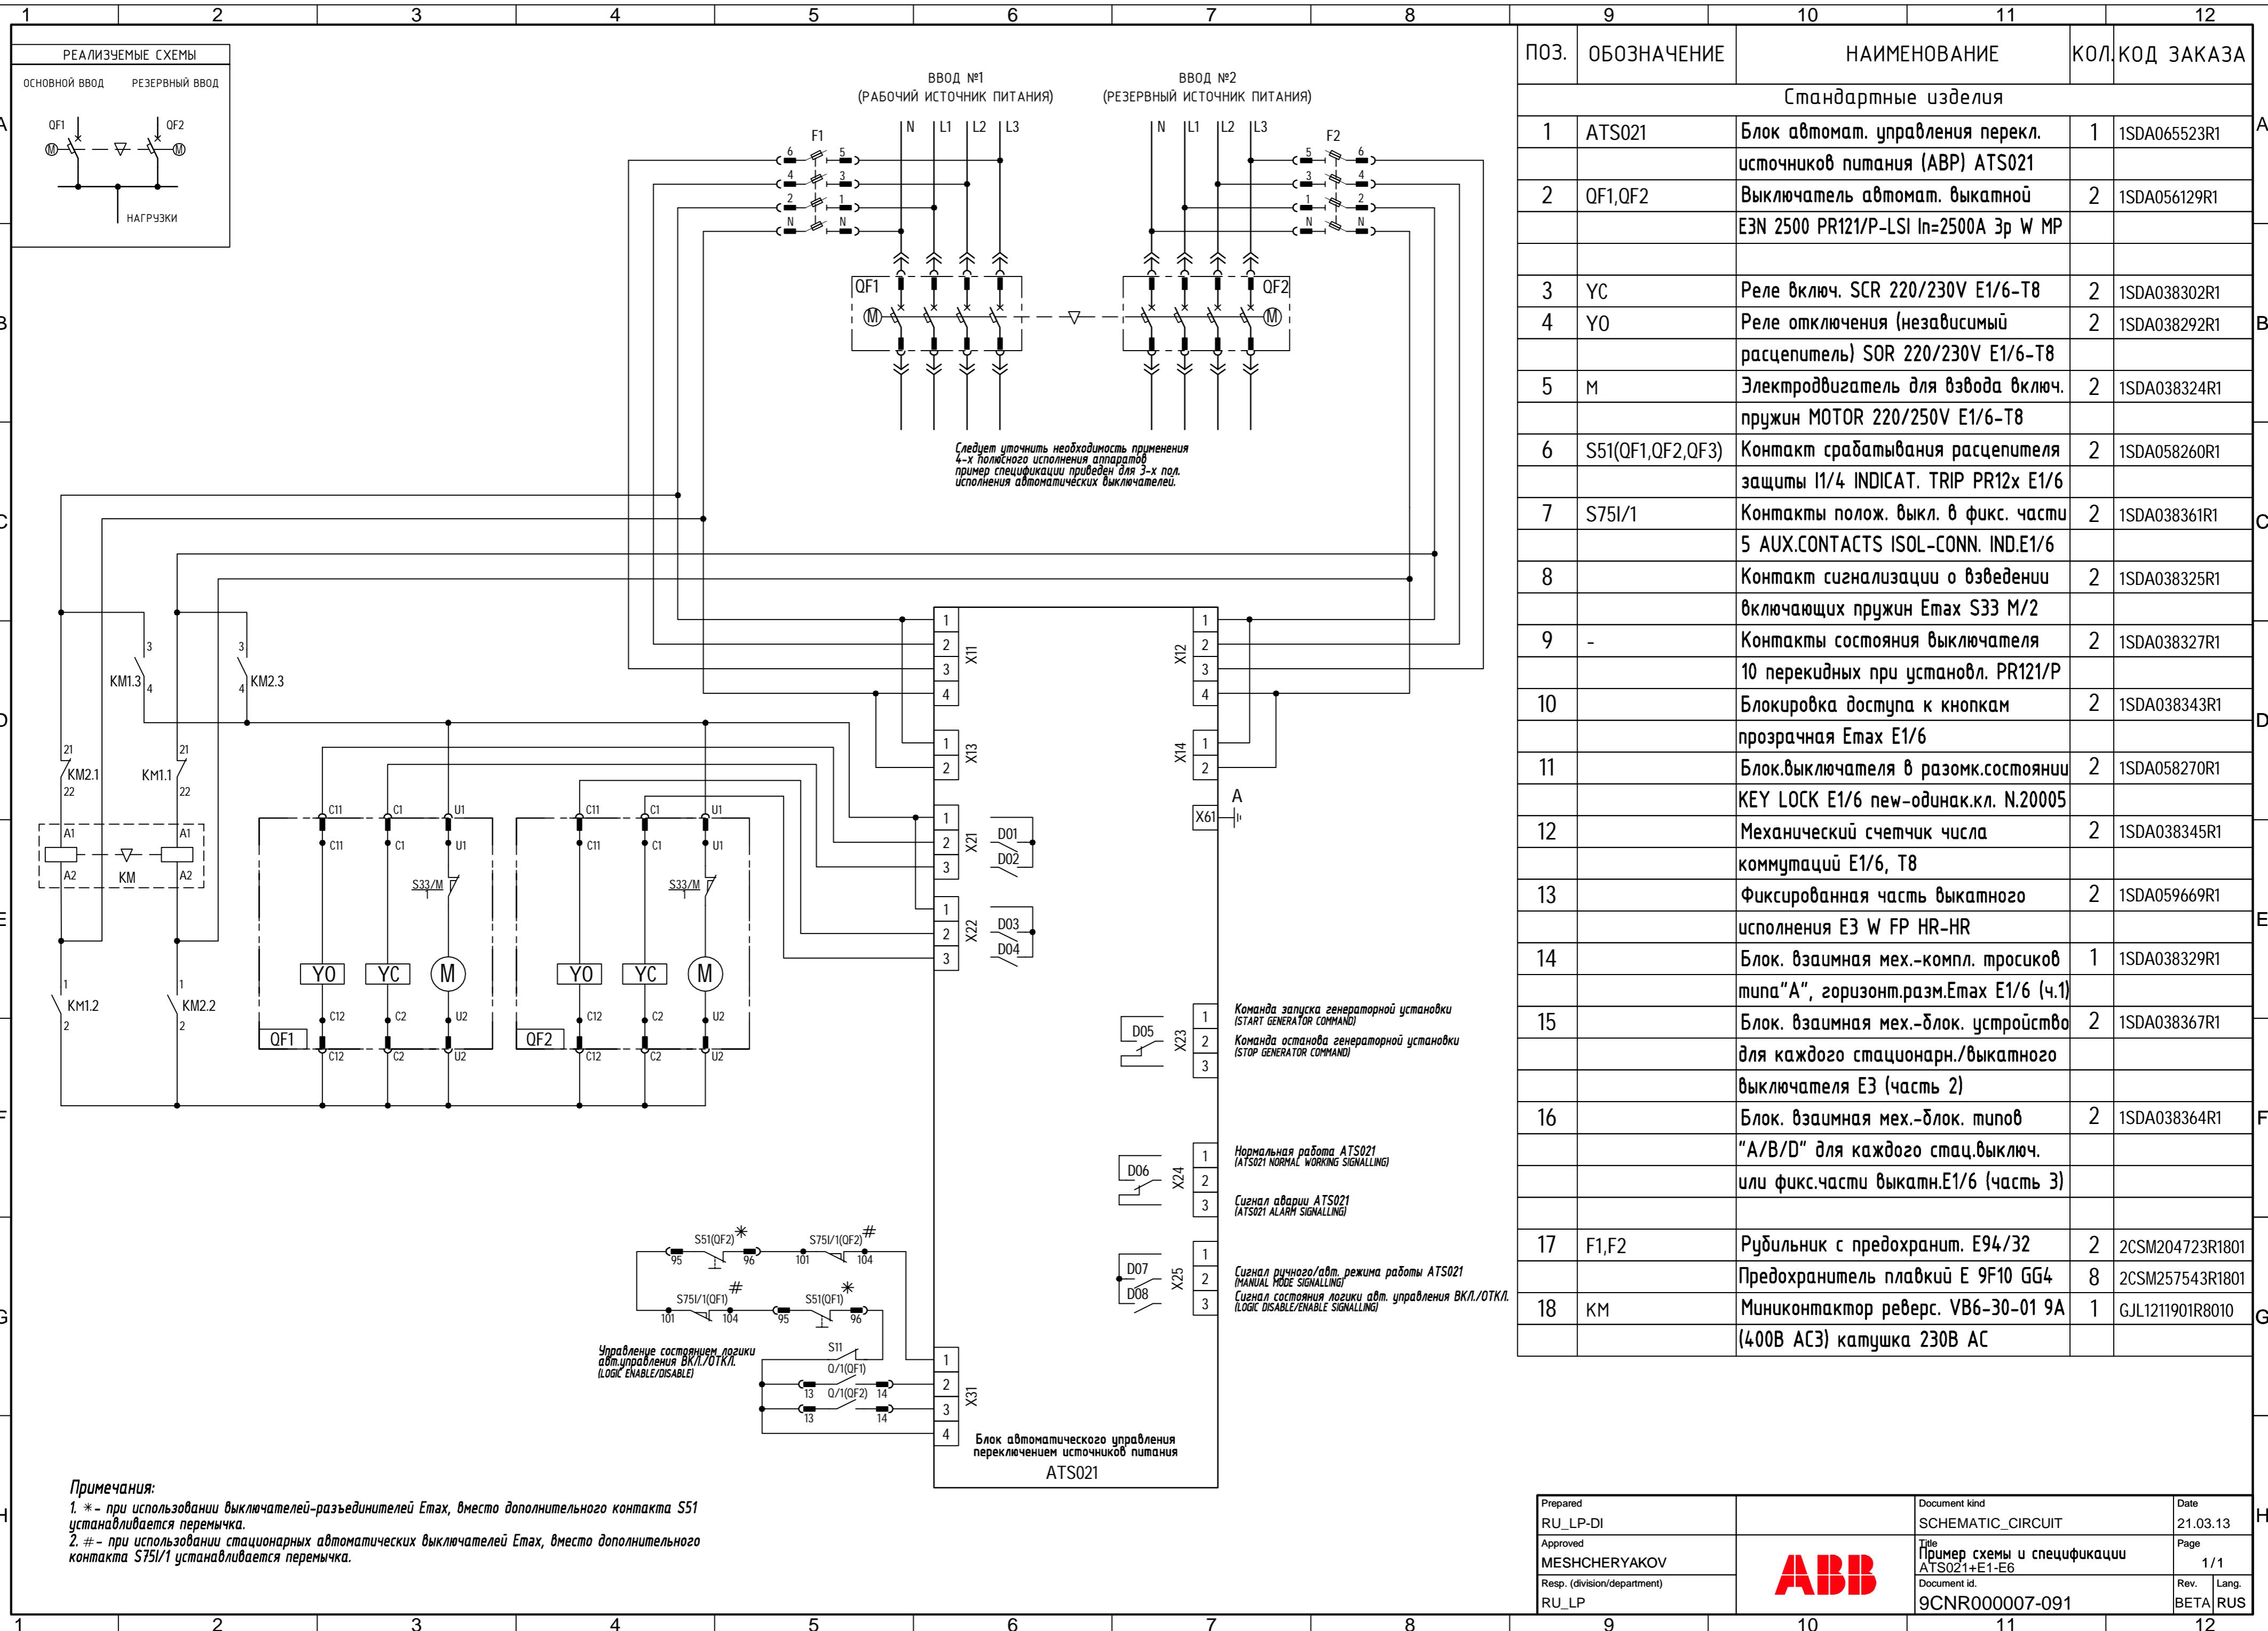


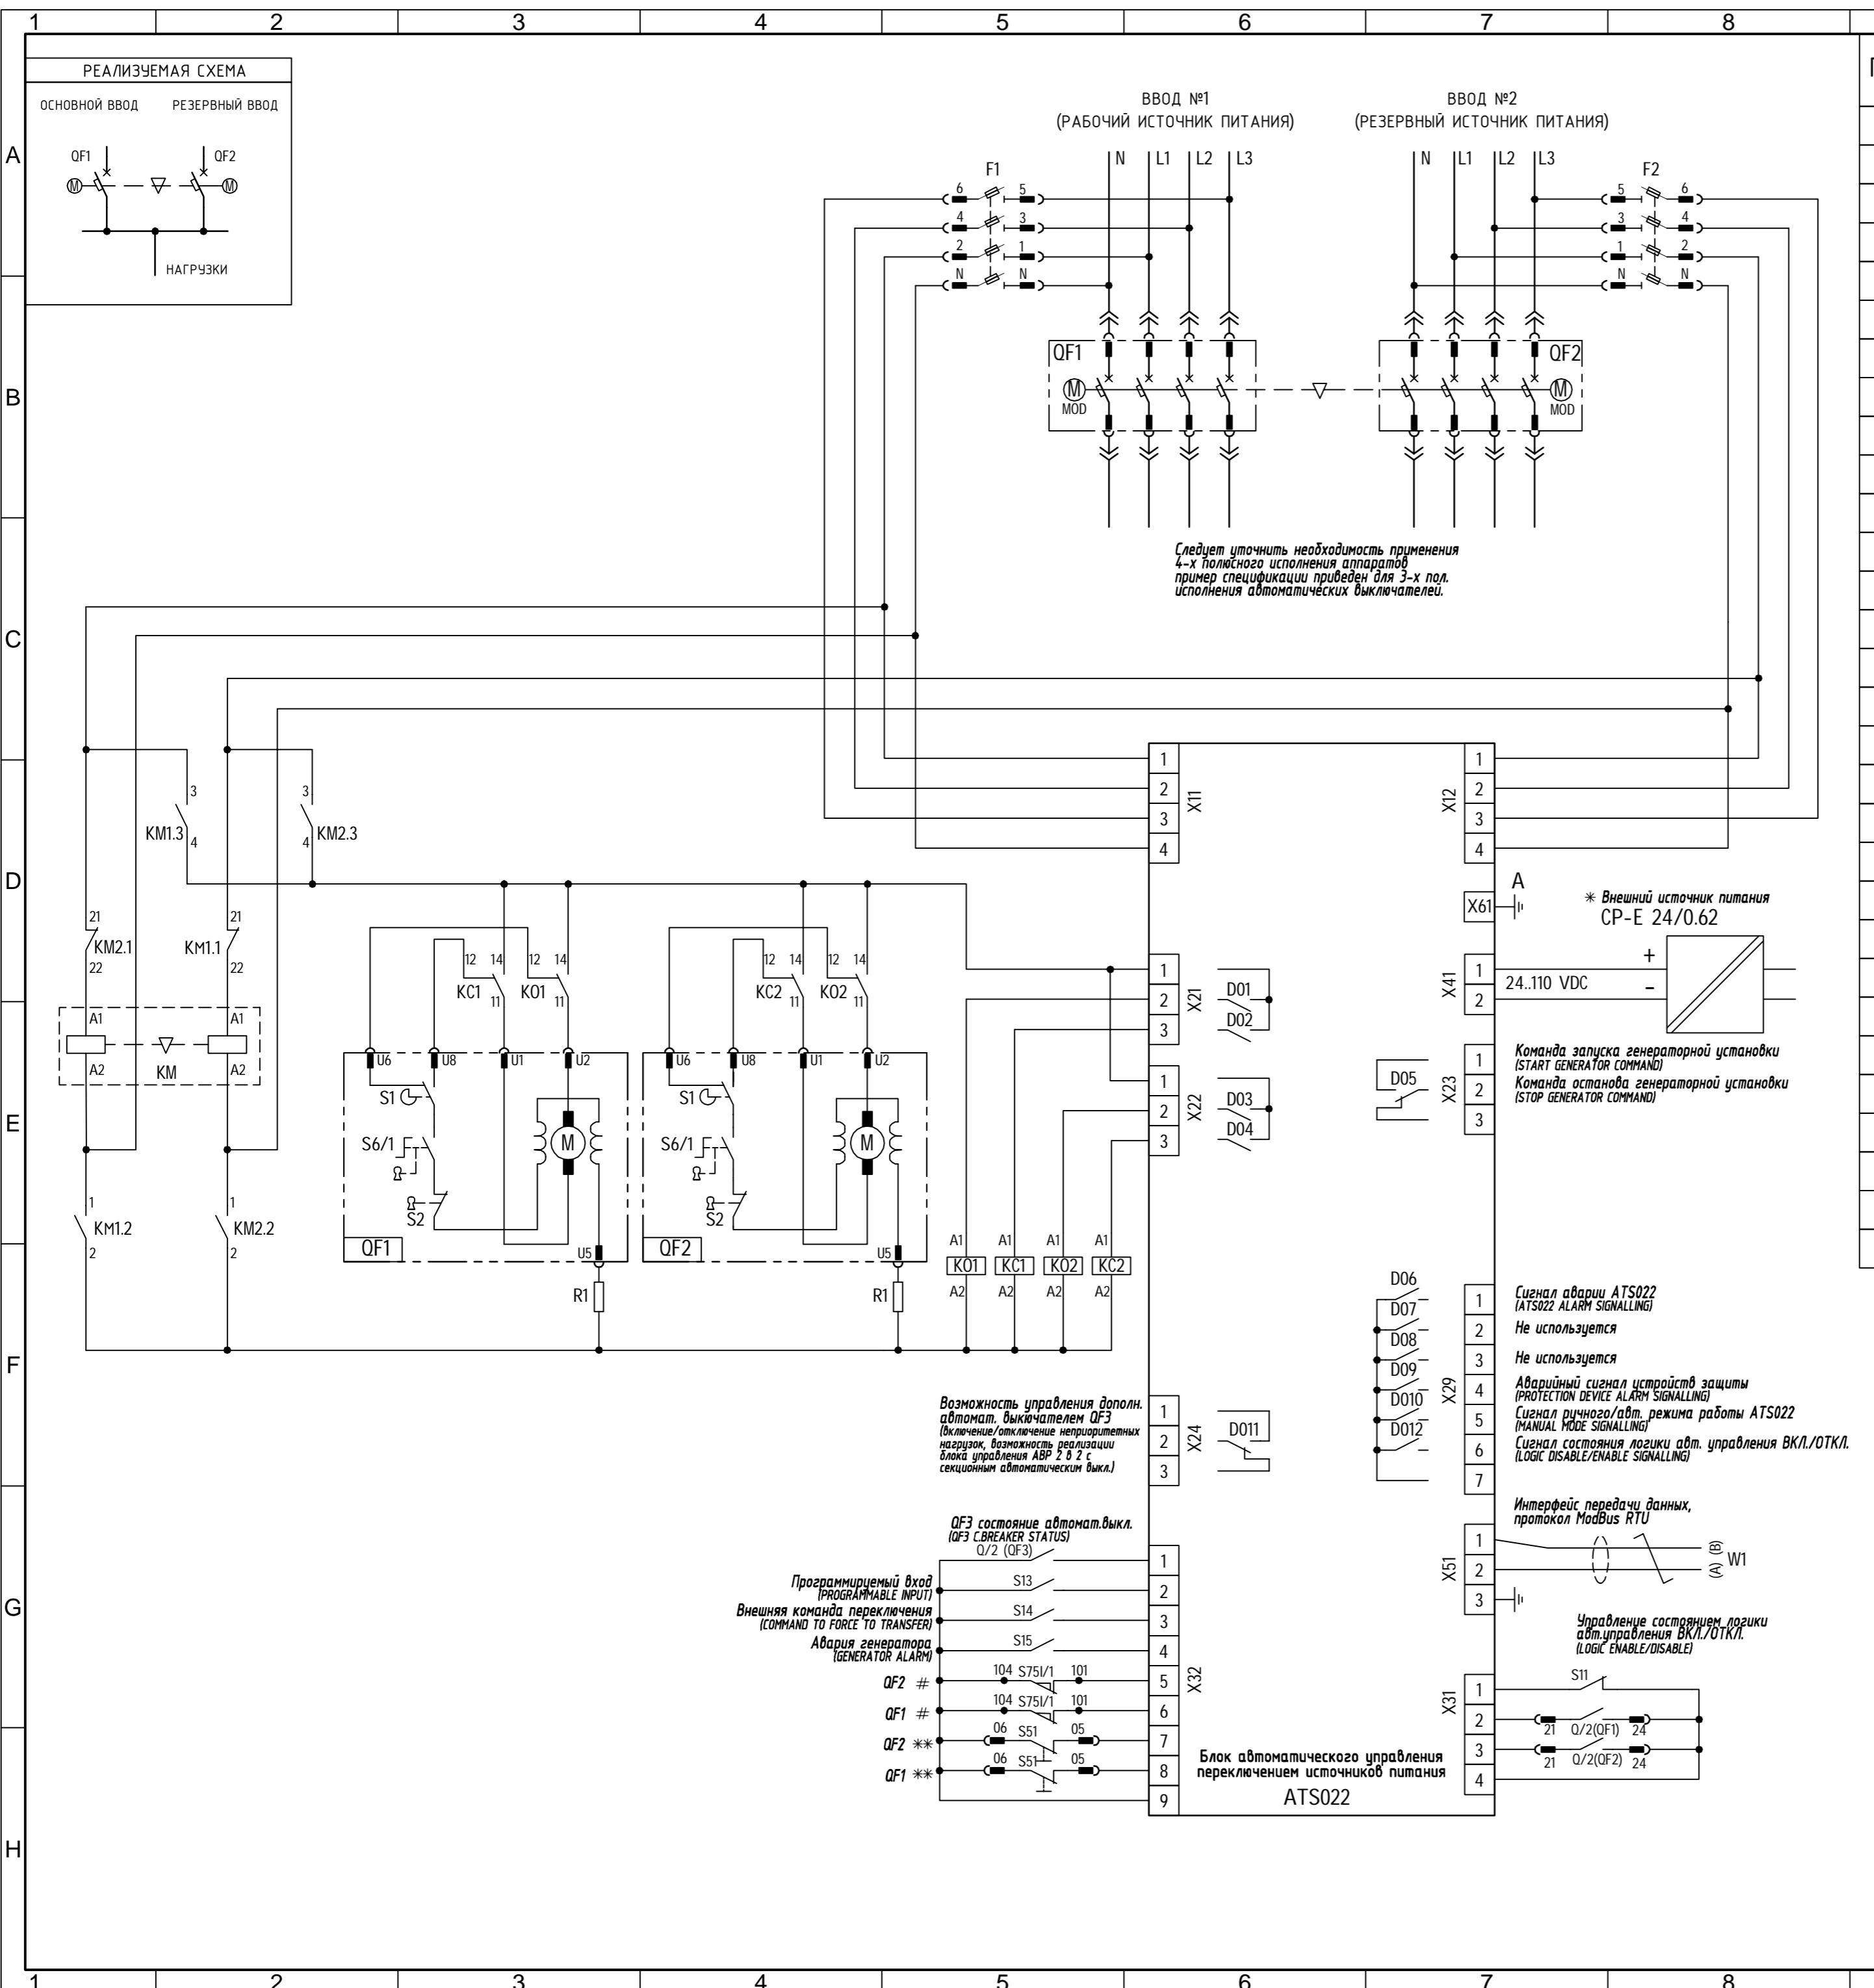



ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	КОД ЗАКАЗА
Стандартные изделия				
1	ATS022	Блок автомат. управления перекл. источников питания (ABP) ATS022	1	1SDA065524R1
2	QF1,QF2	Выключатель автоматический XT3N 250 TMD 250-2500 Зр F F	2	1SDA068059R1
3		Фиксированная часть втычного исполнения XT3 P FP Зр EF	2	1SDA068192R1
4		Комплект преобразования исполнения Р МР XT3 Зр	2	1SDA066280R1
5		Разъём штепельный для втор. цепей втычного выкл. 15PIN XT1..XT4	2	1SDA066412R1
6	Q/1,Q/2,SY	Контакты состояния выключателя для выкатн. исп. с проводами AUX-C 2Q+SY 250Vac XT1..4 F/P	2	1SDA066433R1
7	S75I/1	Конт. положения "установлен" части с проводами AUP-I 250Vac FP XT1..XT4	2	1SDA066450R1
8	M	Привод моторный для дист.управления MOD XT1-XT3 220...250V ac/dc	2	1SDA066460R1
9		Блокировка взаимная механическая MIR-HR XT1..XT4 горизонтальная рама	1	1SDA066637R1
10		Блокировка взаимная механическая MIR-P x XT3 P/W	2	1SDA066644R1
11	F1,F2	Рубильник с предохранит. E94/32	2	2CSM204723R1801
		Предохранитель плавкий E 9F10 GG4	8	2CSM257543R1801
12	KM	Миниконтактор реверс. VB6-30-01 9A (400V AC) катушка 230V AC	1	GJL1211901R8010
13	K01,K02,KC1,KC2	Реле CR-P230AC1 230V AC 1ПК (16A)	4	1SVR405600R3000
		Цоколь CR-PLSx (логический)	4	1SVR405650R0100
		Фиксатор CR-PH для реле CR-P	4	1SVR405659R0000


Примечания:


1. * - необходимо только для ModBus RTU.
2. **- при использовании выключателей-разъединителей XT1,XT3, вместо дополнительного контакта SY устанавливается перемычка.
3. # - при использовании стационарных автоматических выключателей XT1,XT3, вместо дополнительного контакта S75/1 устанавливается перемычка.

pared _LP-DI		Document kind SCHEMATIC_CIRCUIT	Date 21.03.13
proved SHCHERYAKOV		Title Пример схемы и спецификации ATS022+XT1,XT3	Page 1/1
o. (division/department) LP		Document id. 9CNR000007-092	Rev. BETA
			Lang. RUS

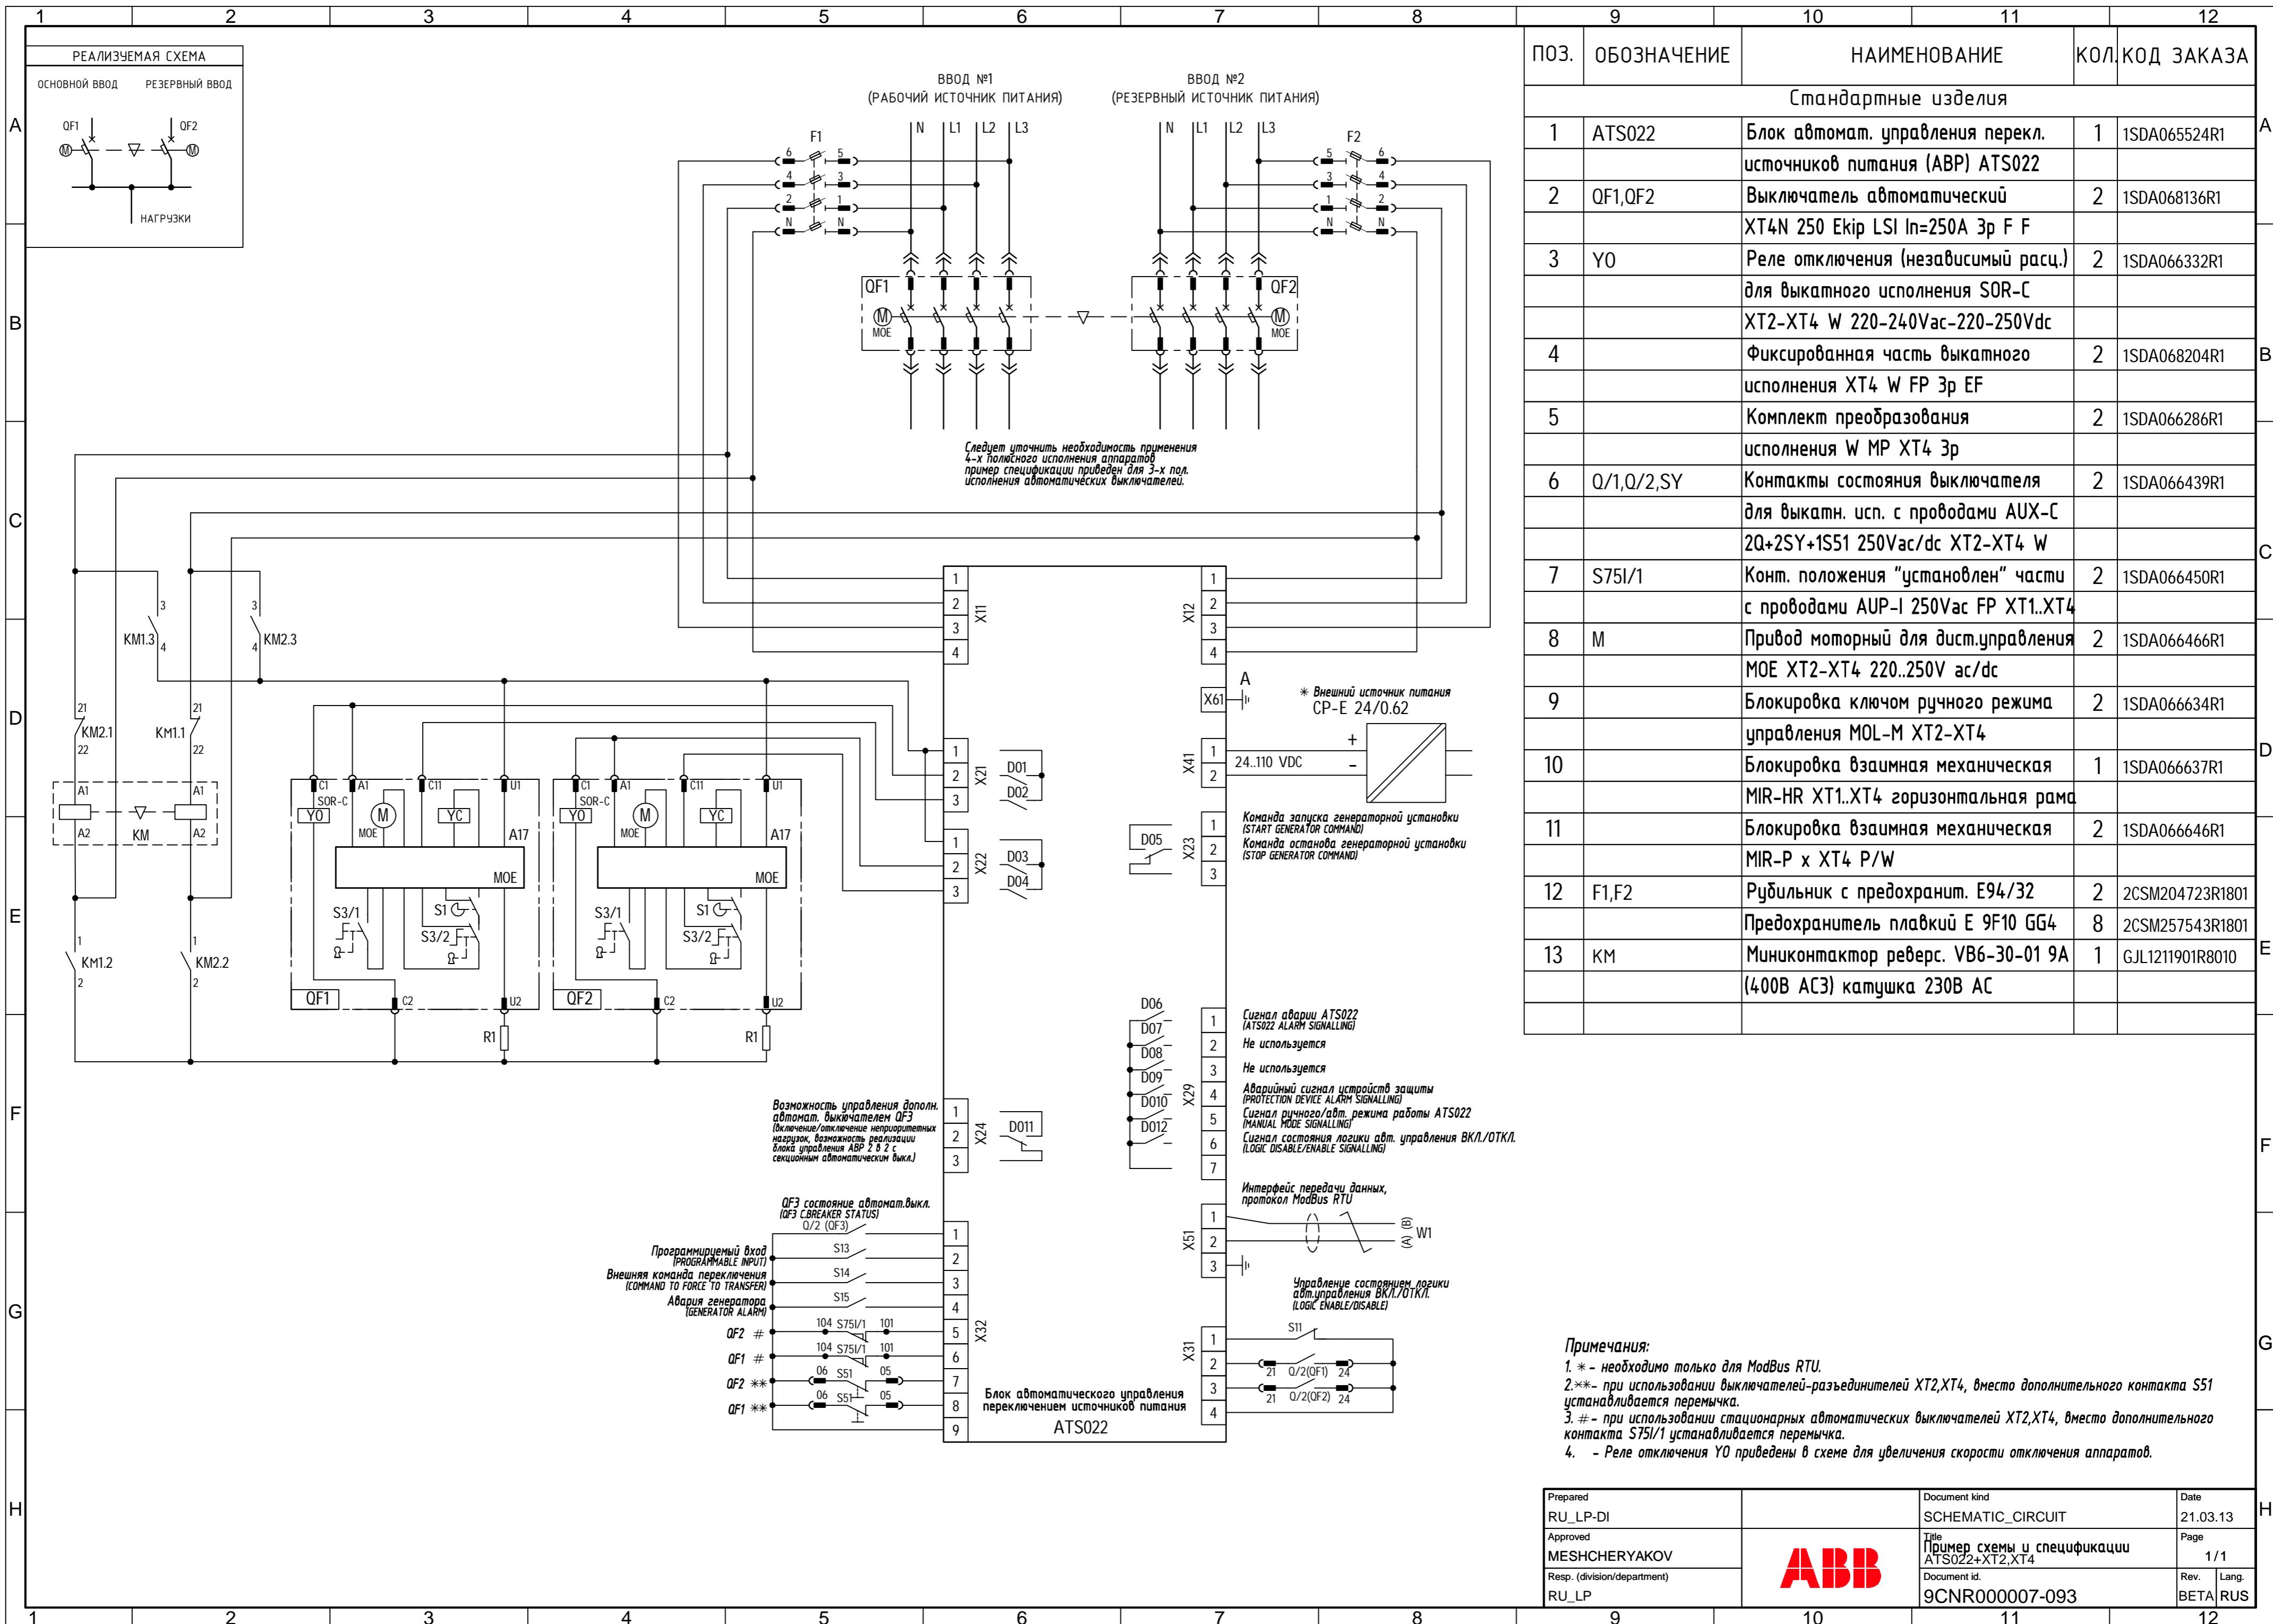

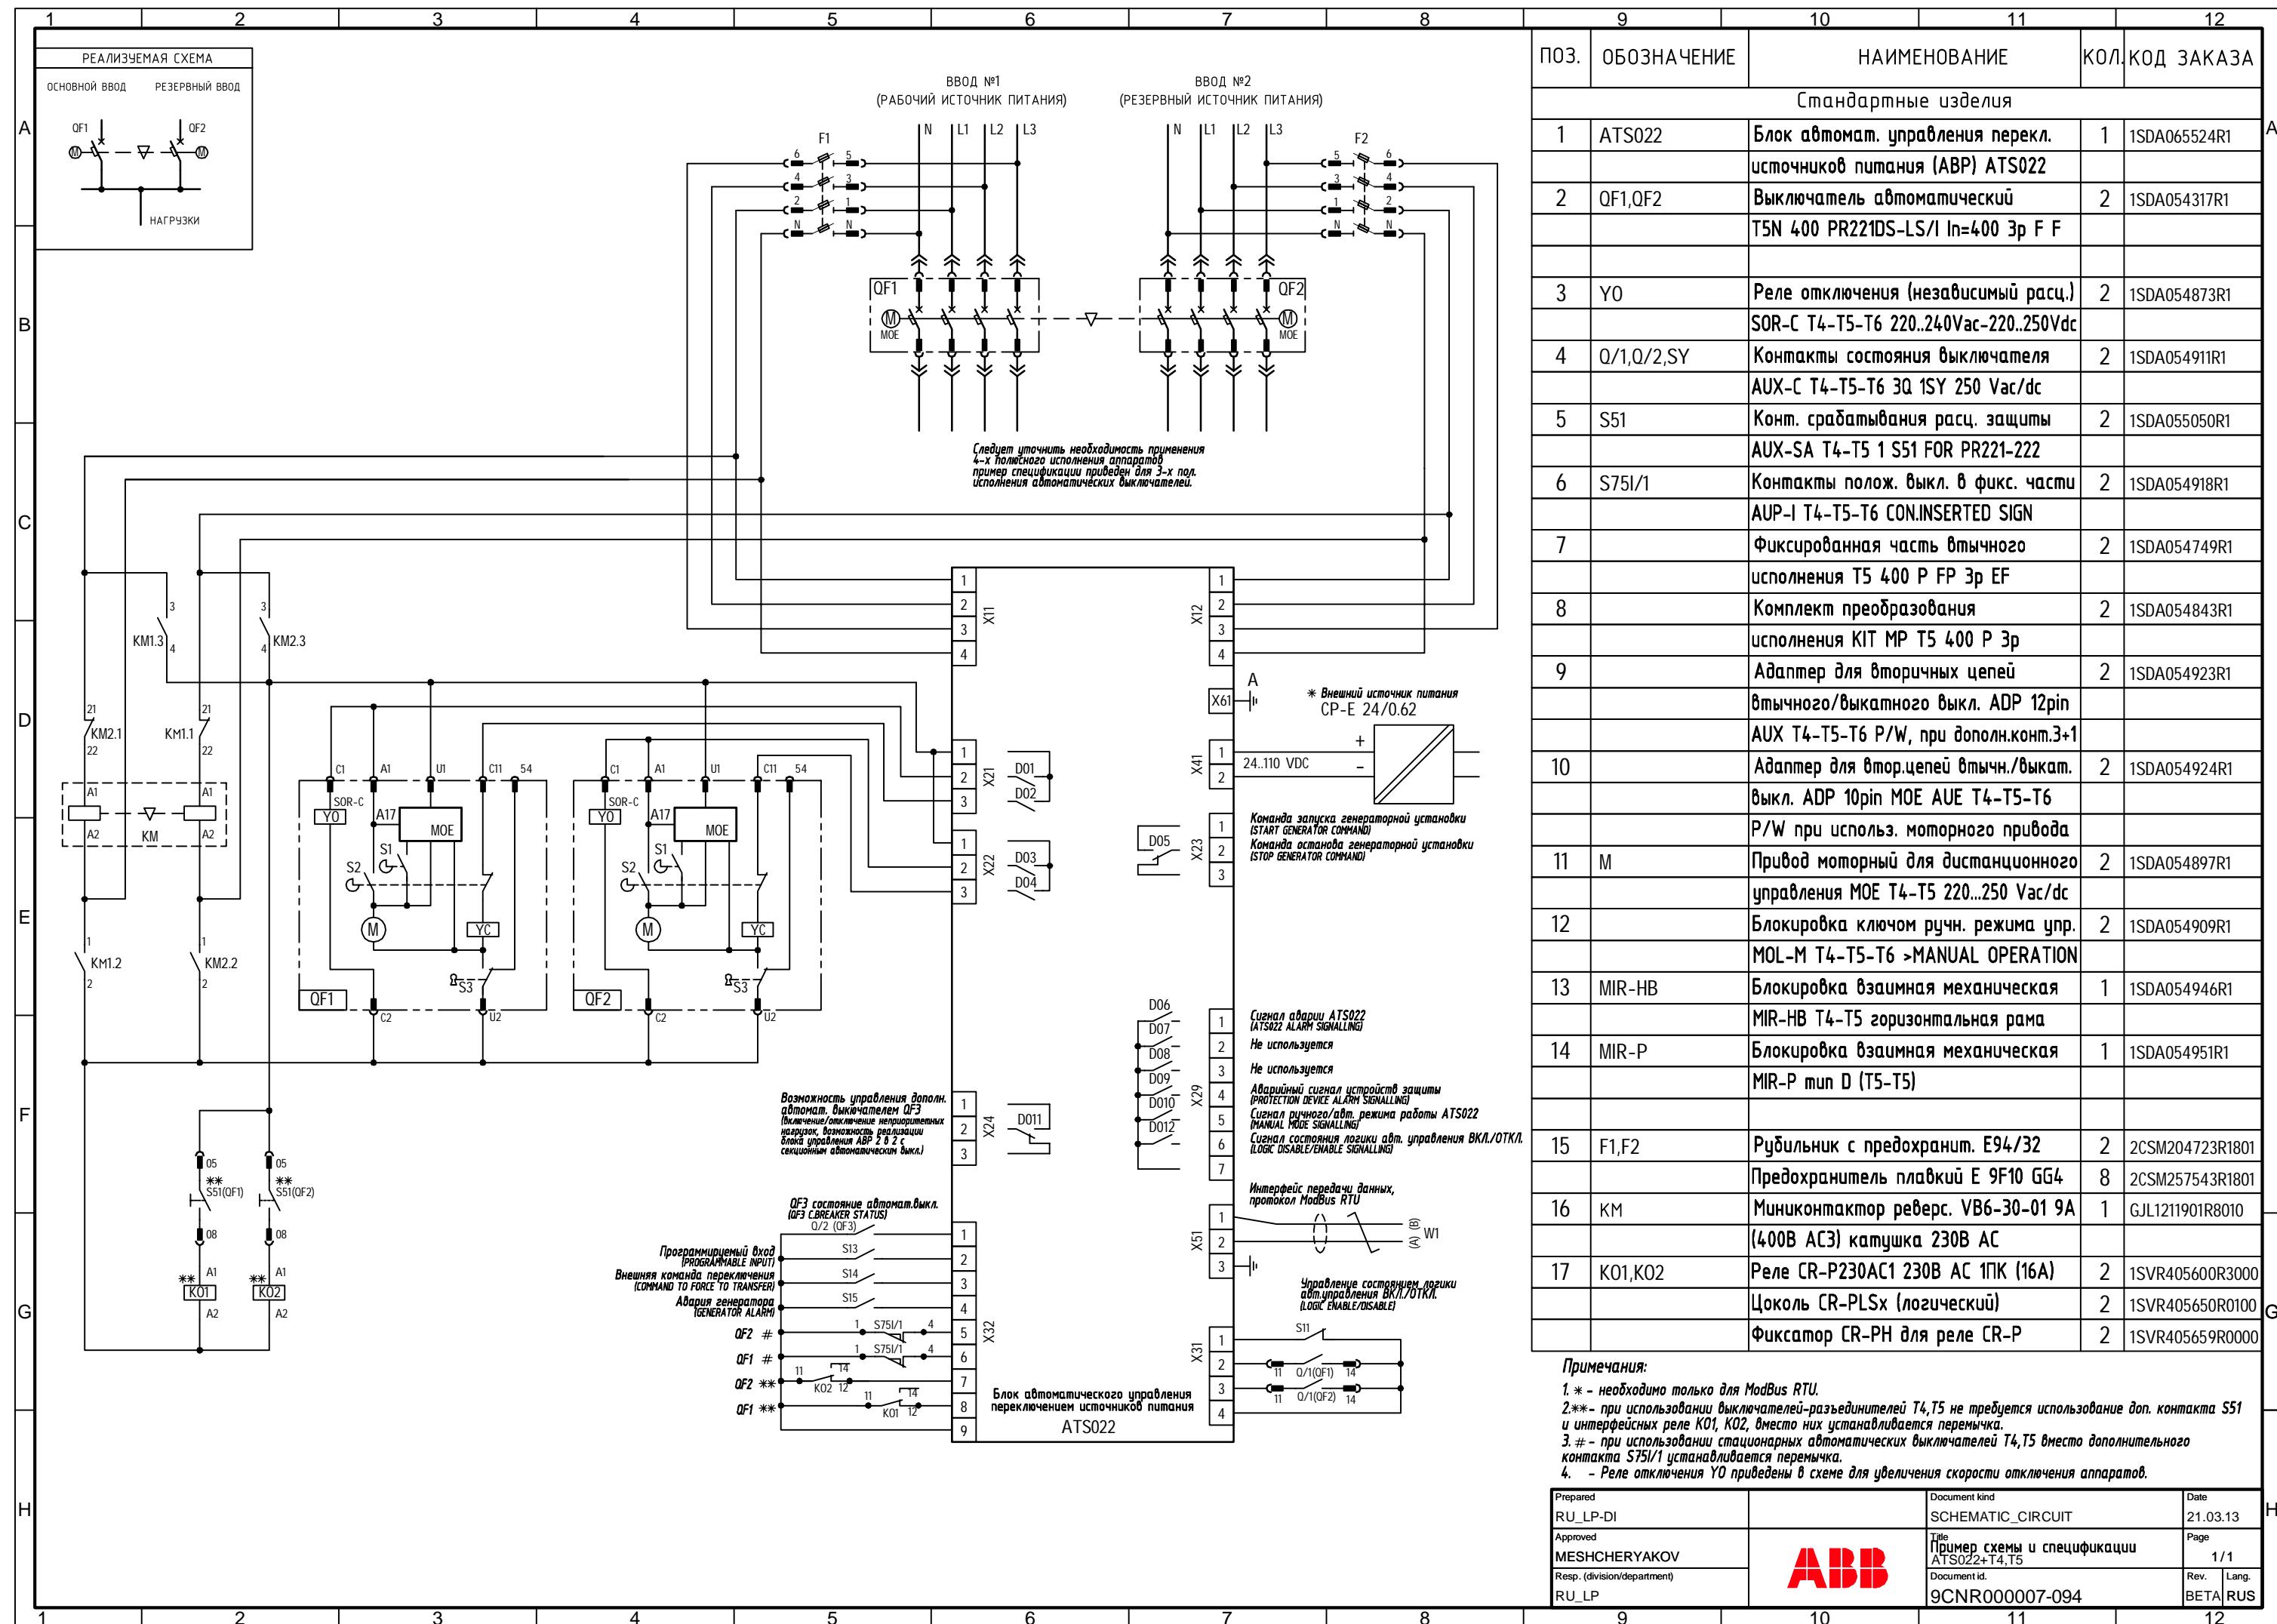

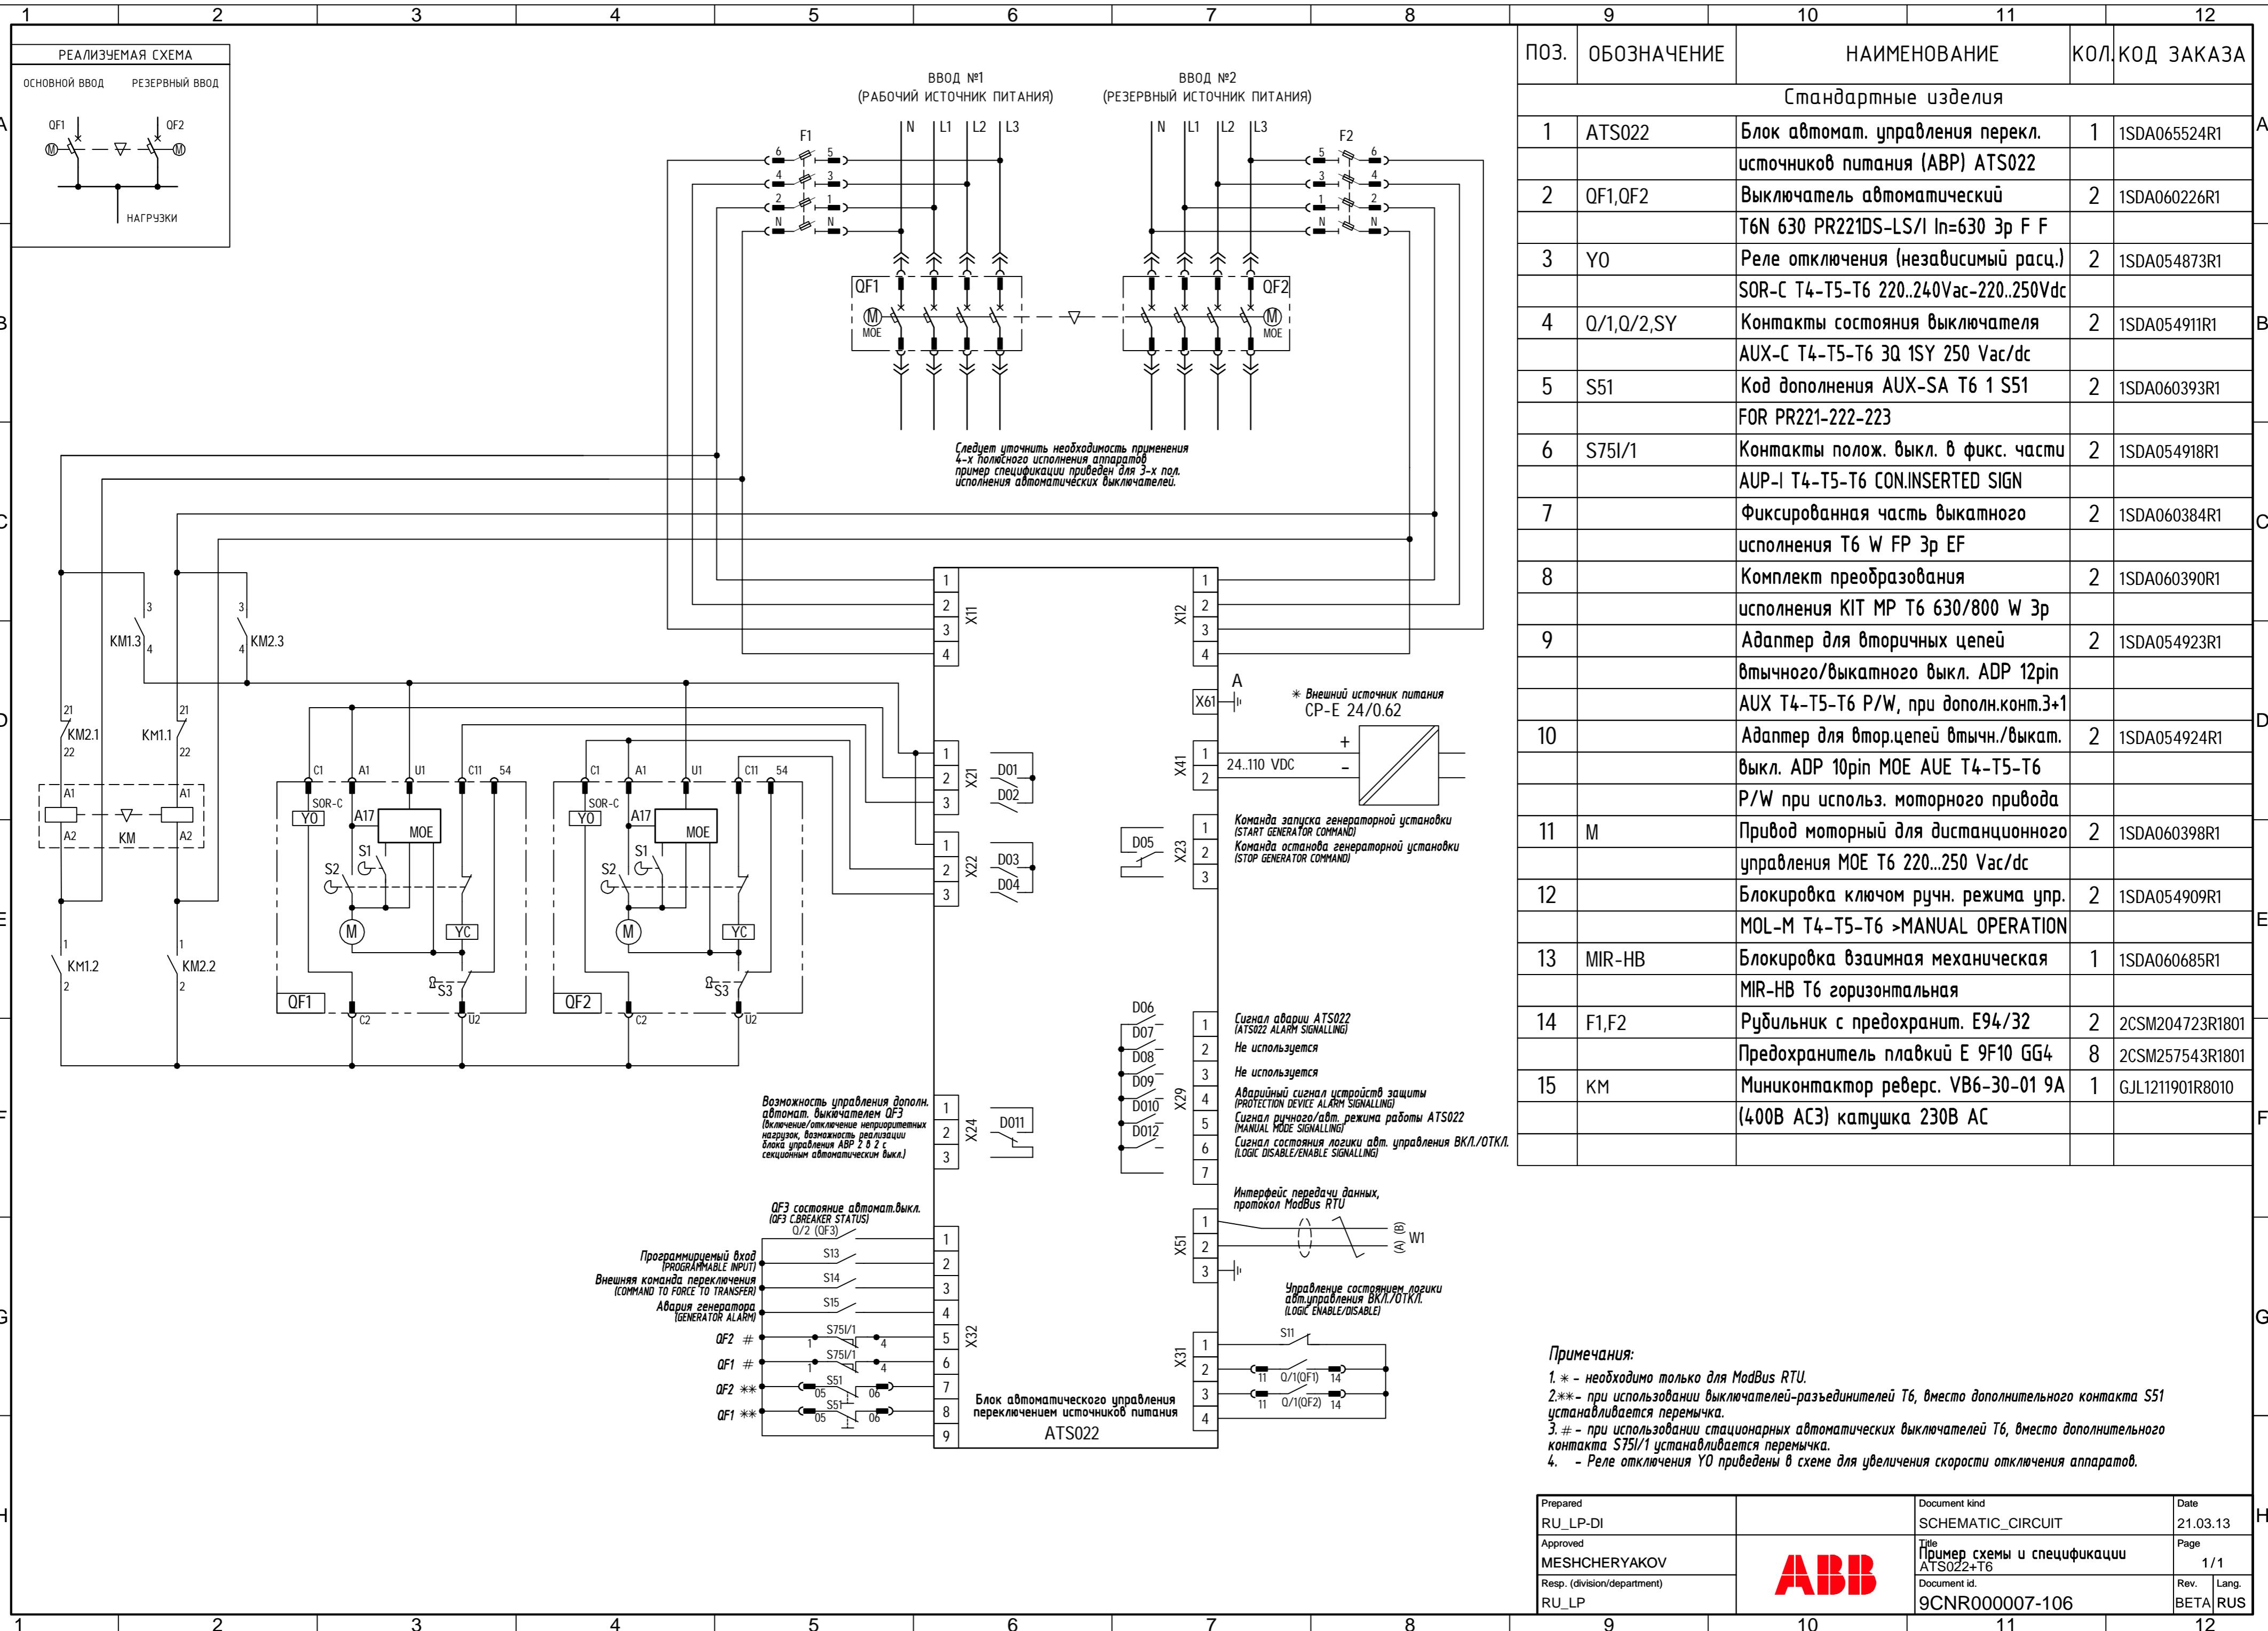

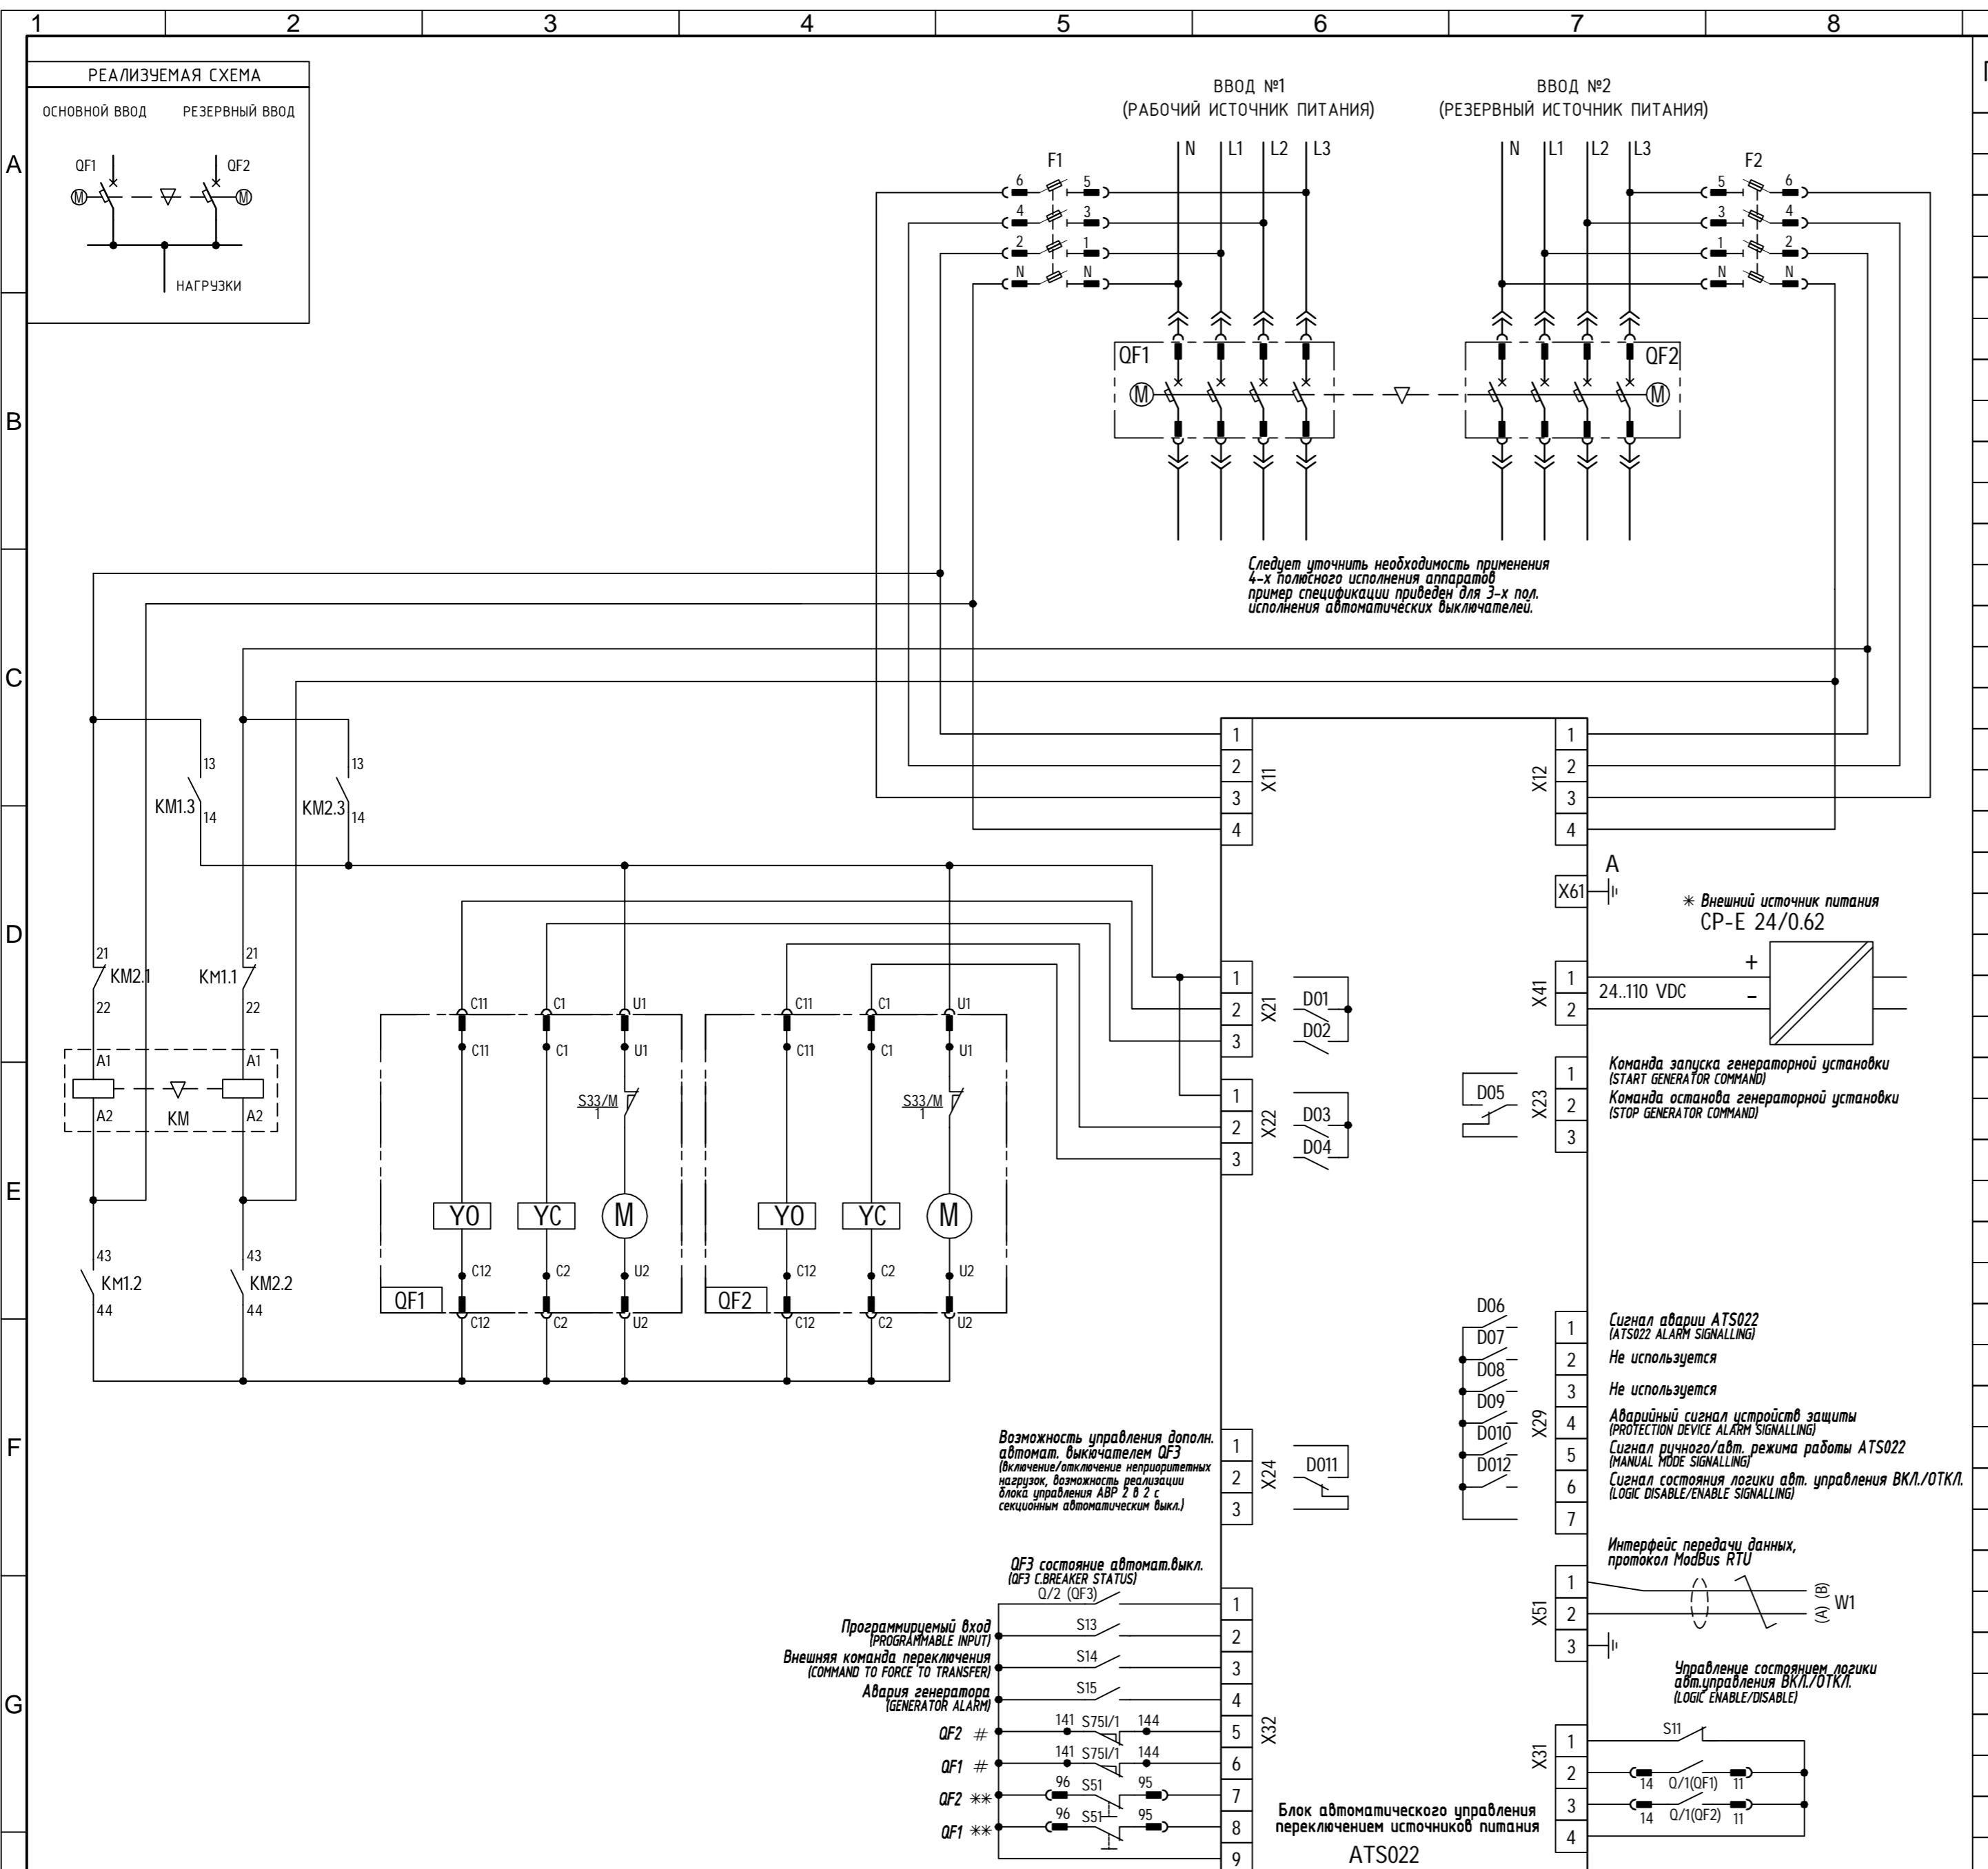



Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	КОД ЗАКАЗА
Стандартные изделия				
1	ATS022	Блок автомат. управления перекл. источников питания (ABP) ATS022	1	1SDA065524R1
2	QF1,QF2	Выключатель автомат. T7S 1000 PR232/P LSI In=1000A Зр F F M	2	1SDA062755R1
3	Y0	Реле отключения (независимый расц.) SOR T7-T7M-X1 220...240Vа.c./d.c.	2	1SDA063548R1
4	YC	Реле Включения SCR T7M-X1 220...240Vа.c./d.c.	2	1SDA063550R1
7	M	Электродвигатель для ввода выключ. пружин MOTOR T7M-X1 220...250 Vac	2	1SDA062116R1
8	Q/1,Q/2	Контакты состояния выключателя AUX T7-T7M-X1 2Q 400Vа.c.	4	1SDA062102R1
9	S51	Контакт срабатывания расцепителя защиты AUX-SA T7M-X1 1 S51 250Vа.c.	2	1SDA063553R1
10		Контакт готовности к включению AUX-RTC T7M-X1 250Vа.c./d.c.	2	1SDA062109R1
11	S75I/1	Контакты полож. выкл. в фикс. части AUP T7-T7M-X1 250Vа.c.	2	1SDA062111R1
12		Mех. счетчик числа коммутаций T7M-X1	2	1SDA062160R1
13		Блокировка выключ. в разомкнутом состоянии KLC-S X1-SAME KEY N.20005	2	1SDA063563R1
14		Блок.дост. к кнопкам прозр. T7M-X1	2	1SDA062132R1
15		Блок скользящих контактов выключателя T7-T7M-X1 левый	2	1SDA062164R1
16		Блок скользящих контактов выключателя T7-T7M-X1 правый	2	1SDA062166R1
17		Блок скользящих контактов фиксированной части T7M-X1 левый	2	1SDA062167R1
18		Блок скользящих контактов фиксир. части T7-T7M-X1 правый	2	1SDA062169R1
19		Фиксированная часть выкатного исполнения T7-T7M-X1 W FP Зр HR-HR	2	1SDA062044R1
20		Комплект преобразования исполнения KIT MP T7-T7M-X1 W Зр	2	1SDA062162R1
21		Блок.взаимная механ. компл.тросиков типа "A", для T7-T7M-X1 (часть 1)	1	1SDA062127R1
22		Блокировка взаимная мех. блок. пластина для каждого выкатного T7-T7M-X1 (часть 2)	2	1SDA062131R1
23	F1,F2	Рубильник с предохранит. E94/32	2	2CSM204723R1801
		Предохранитель плавкий E 9F10 GG4	8	2CSM257543R1801
24	KM	Миниконтактор реверс. VB6-30-01 9A (400В AC3) катушка 230В AC	1	GJL1211901R8010

Примечания


1. * - необходимо только для ModBus RTU.
 2. **- при использовании выключателей-разъединителей T7, вместо дополнительного контакта S51 устанавливается перемычка.
 3. # - при использовании стационарных автоматических выключателей T7, вместо дополнительного контакта S75/1 устанавливается перемычка.

ared _LP-DI		Document kind SCHEMATIC_CIRCUIT	Date 21.03.13
oved SHCHERYAKOV		Title Пример схемы и спецификации ATS022+T7M	Page 1 / 1
. (division/department) _LP		Document id. 9CNR000007-095	Rev. BETA
			Lang. RUS

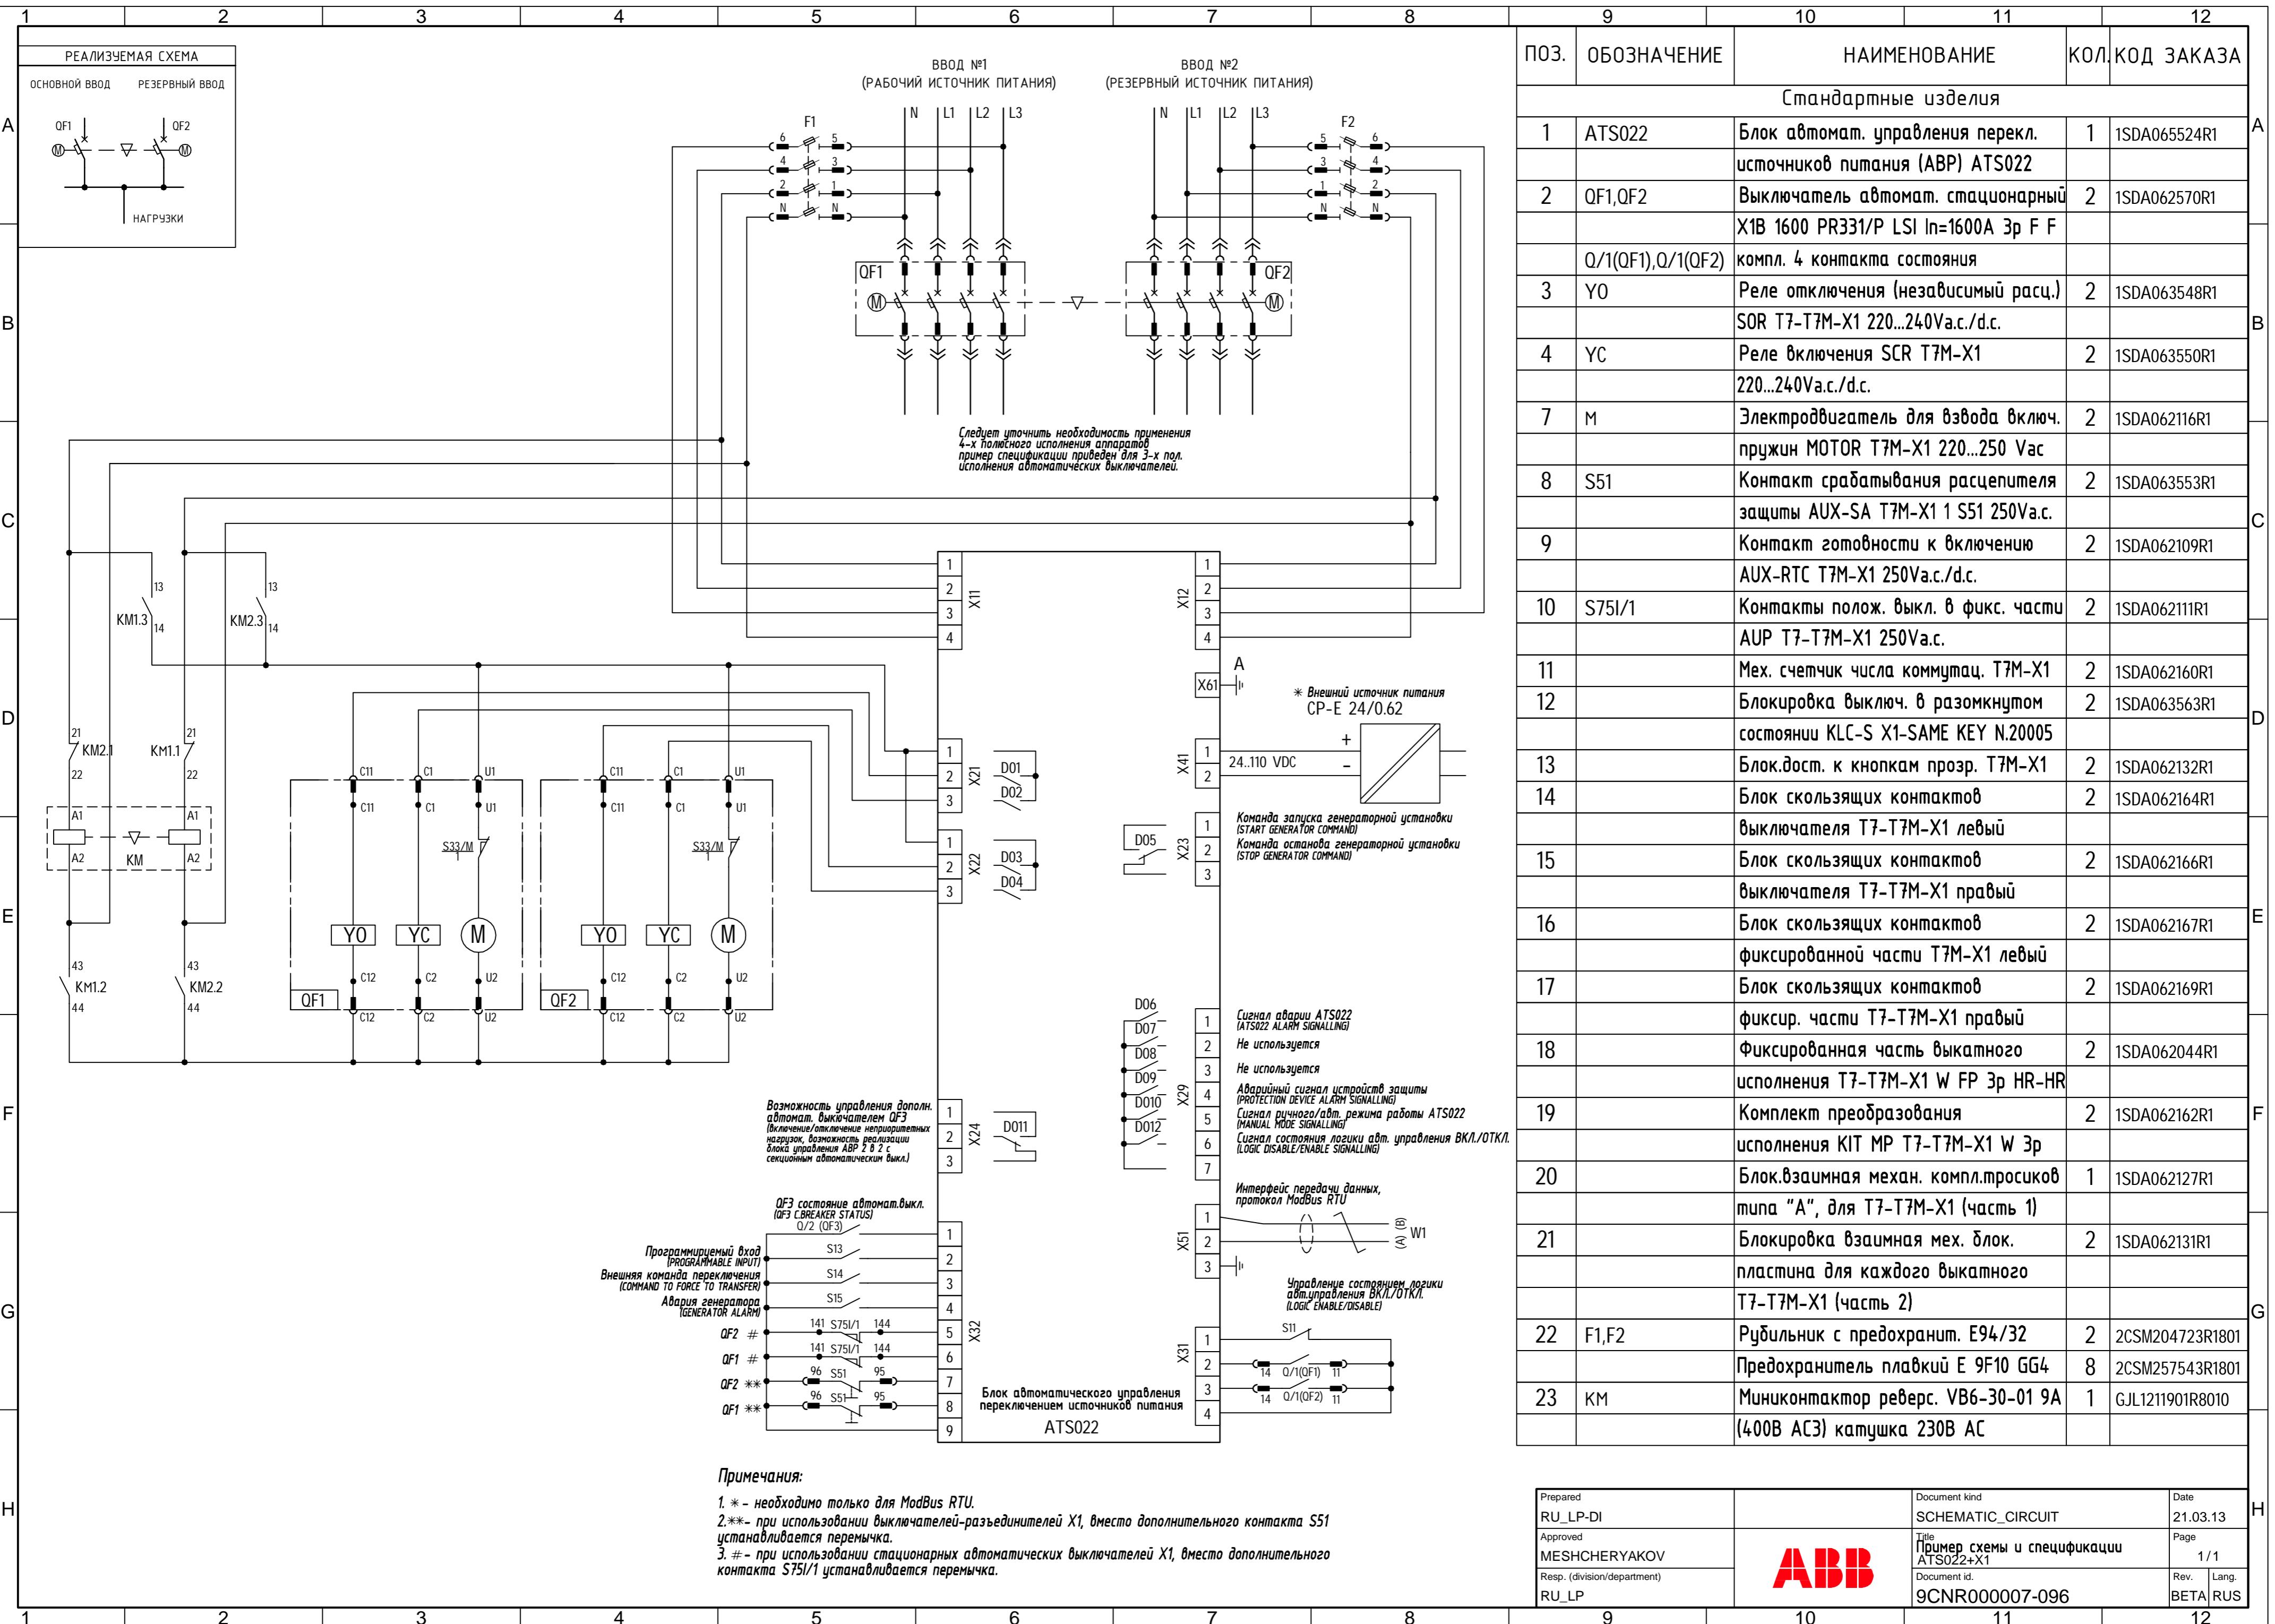

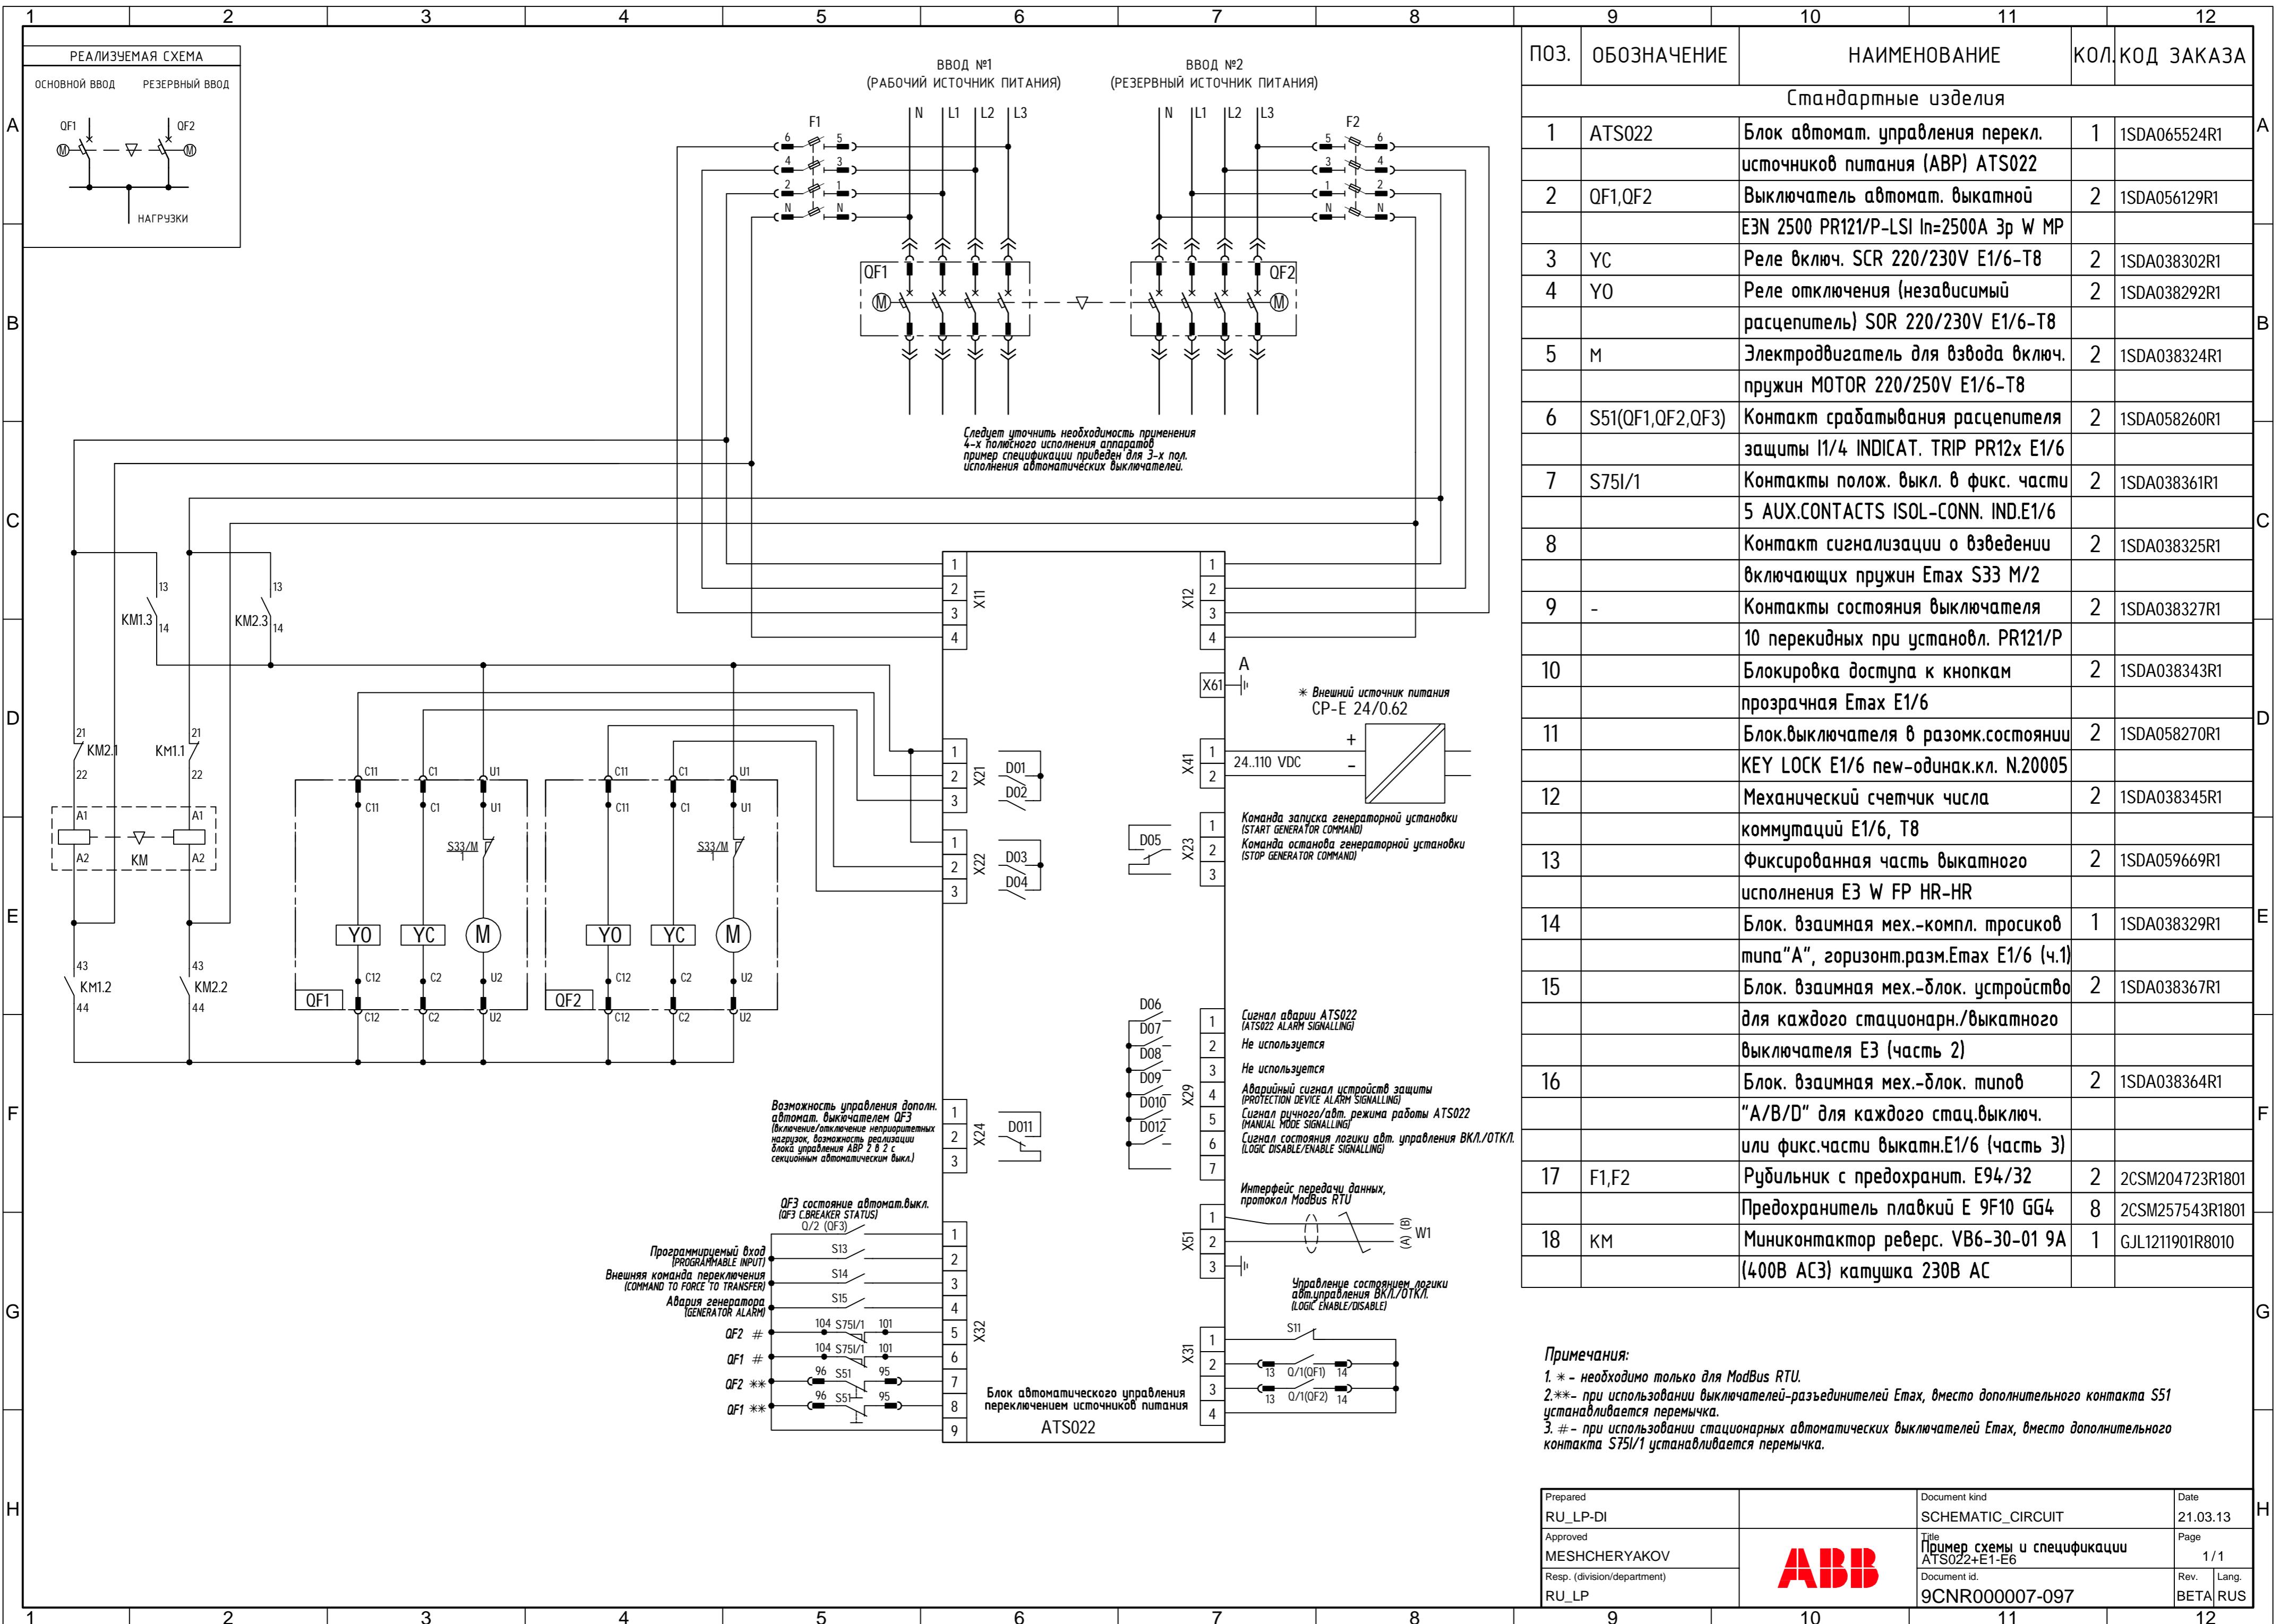

Prepared RU_LP-DI	Document kind SCHEMATIC_CIRCUIT	Date 21.03.13
Approved MESHCHERYAKOV	Title Пример схемы и спецификации ATS022+E1-E6	Page 1/1
Resp. (division/department) RU_LP	Document id. 9CNR000007-097	Rev. Lang. BETA RUS

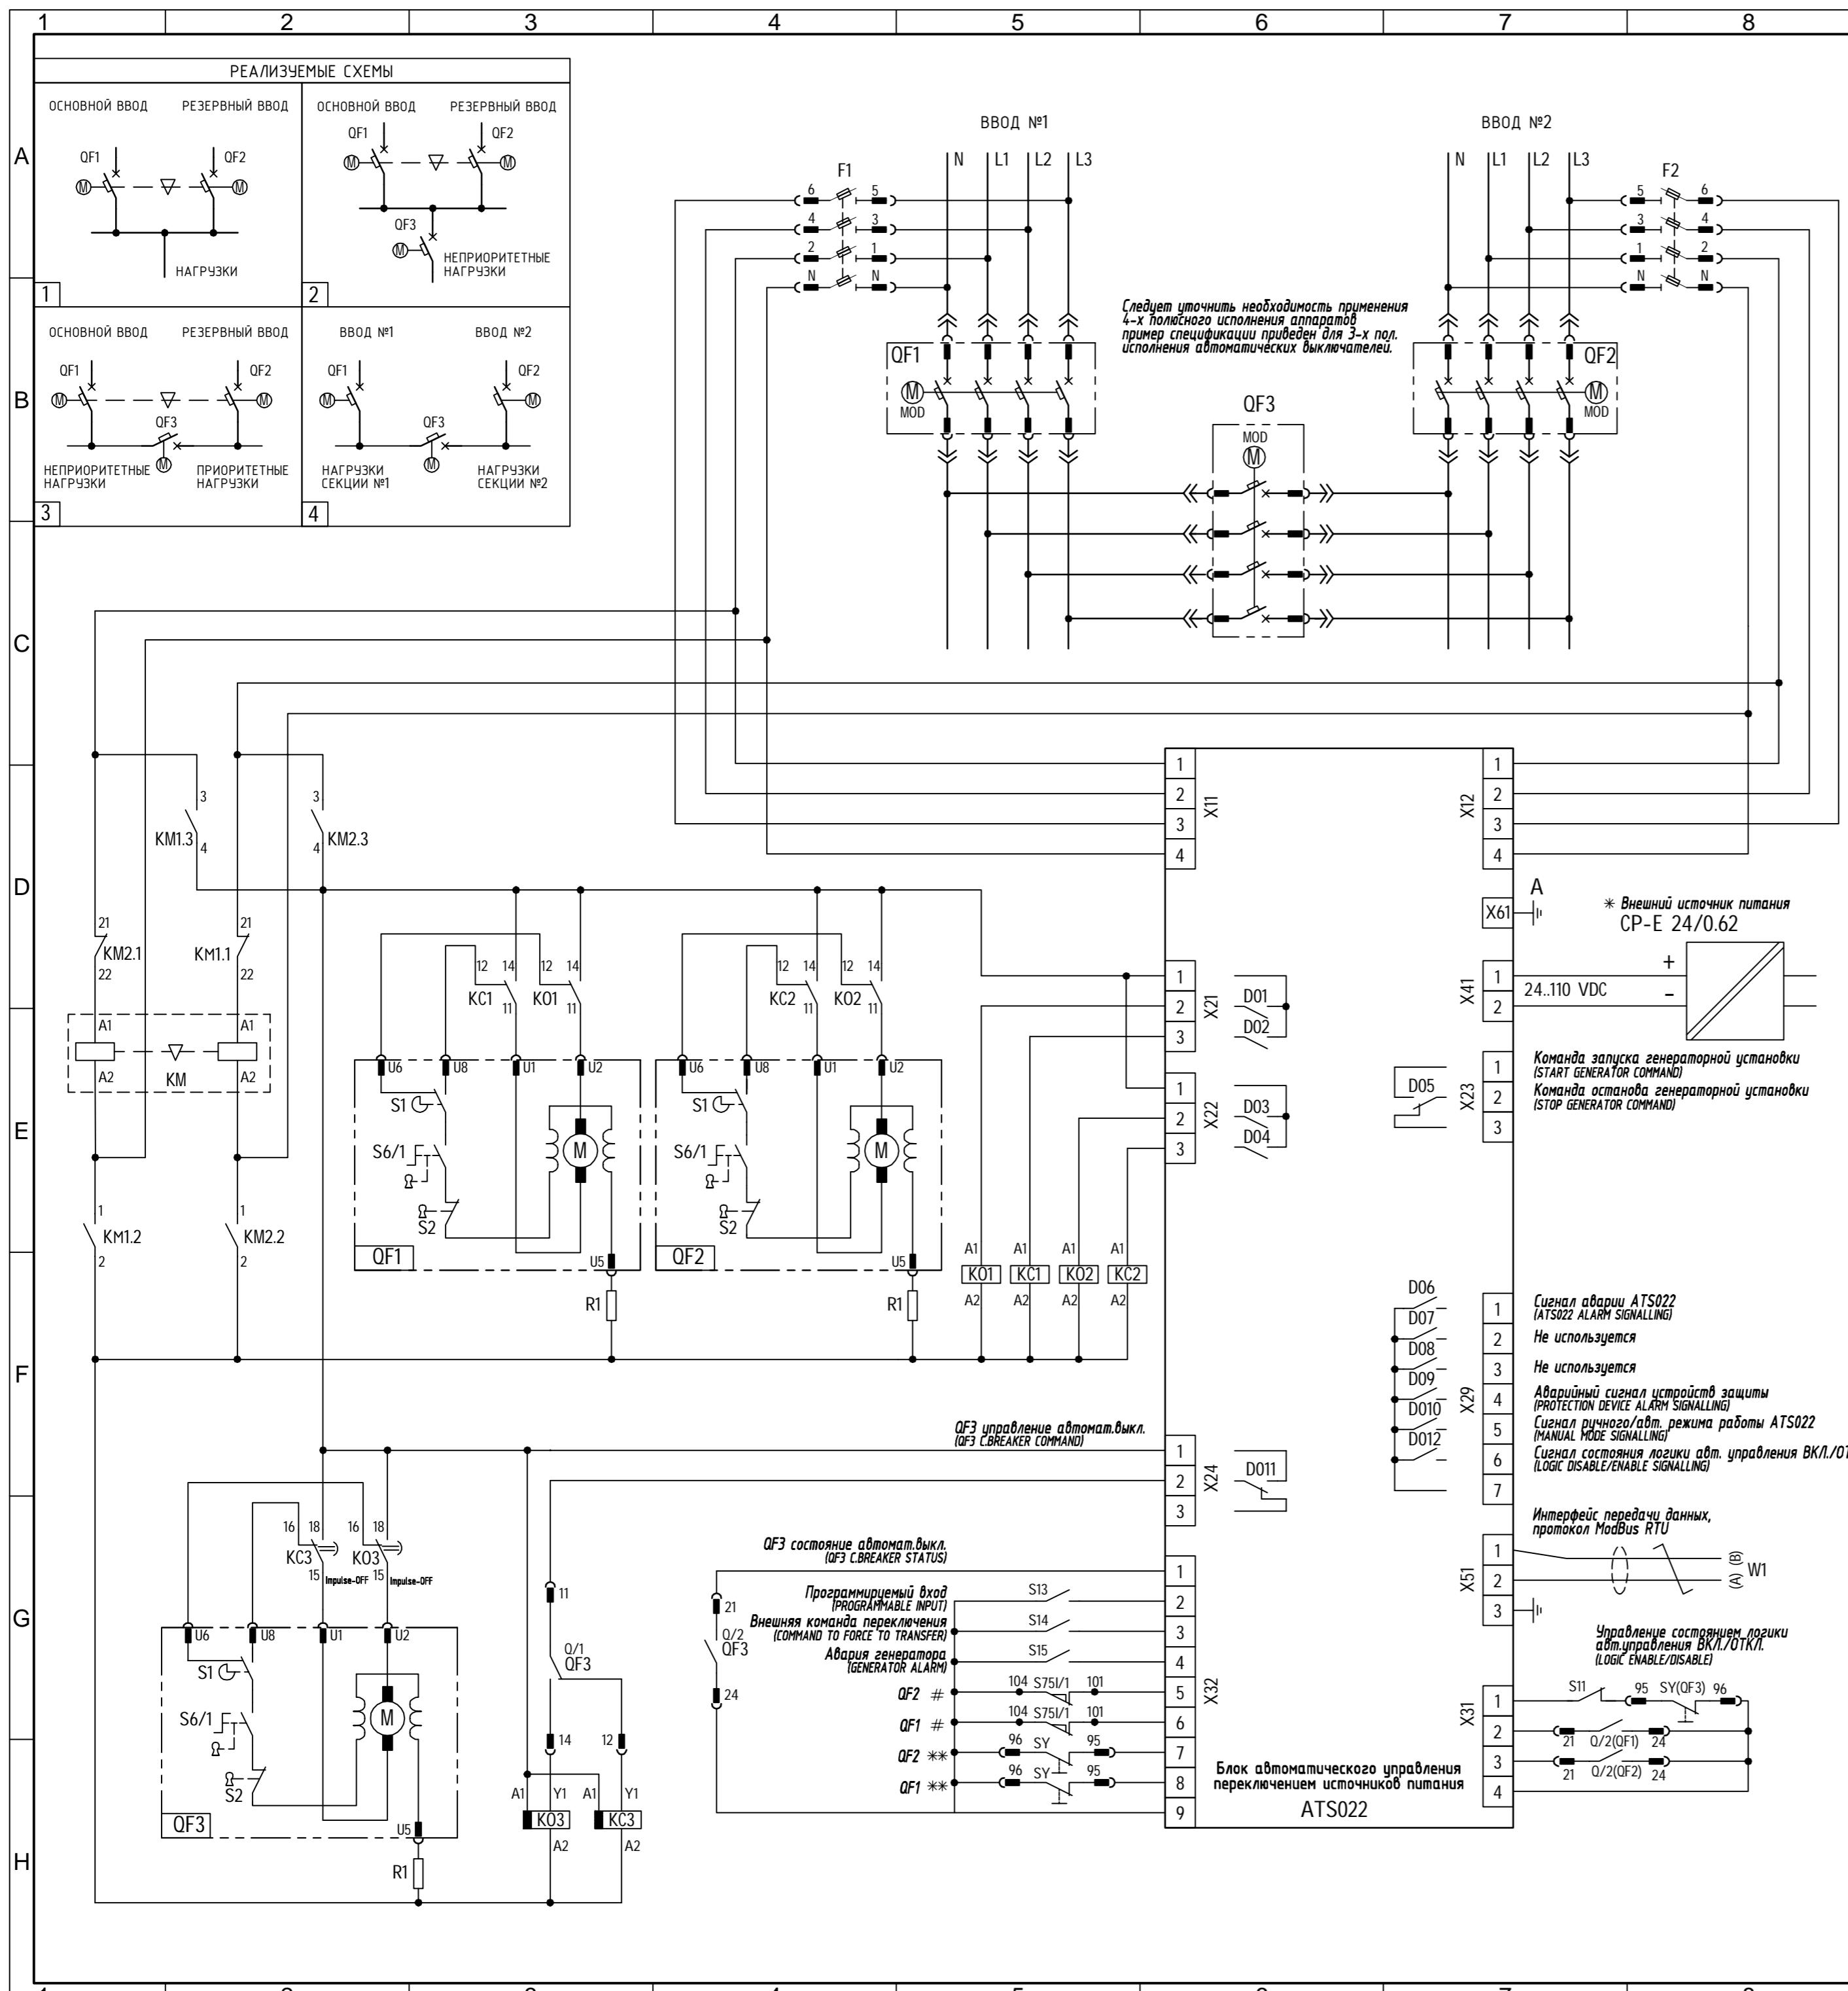


ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	КОД ЗАКАЗА
Стандартные изделия				
1	ATS022	Блок автомат. управления перекл. источников питания (АВР) ATS022	1	1SDA065524R1
2	QF1,QF2	Выключатель автоматический ХТЗН 250 ТМД 250-2500 Зр F F	2	1SDA068059R1
3	QF3	Выключатель автоматический ХТЗН 250 ТМД 200-2500 Зр F F	1	1SDA068058R1
4		Фиксированная часть втычного исполнения ХТЗ Р FP Зр EF	3	1SDA068192R1
4		Комплект преобразования исполнения Р МР ХТЗ Зр	3	1SDA066280R1
5		Разъём штекельный для втор. цепей втычного выкл. 15PIN XT1..XT4	3	1SDA066412R1
6	Q/2,Q/1,SY	Конт. состояния выкл. с проводами AUX-С 2Q+1SY 250Vac/dc XT1..XT4 F/P	3	1SDA066433R1
7	S75I/1	Конт. положения "установлен" части с проводами AUP-I 250Vac FP XT1..XT4	3	1SDA066450R1
8	MOD	Привод моторный для дист.управления MOD XT1-ХТЗ 220...250V ac/dc	3	1SDA066460R1
9	F1,F2	Рубильник с предохранит. Е94/32	2	2CSM204723R1801
		Предохранитель плавкий Е 9F10 GG4	8	2CSM257543R1801
10	KM	Миниконтактор реверс. VB6-30-01 9A (400В AC) катушка 230В AC	1	GJL1211901R8010
11	K03,KC3	Реле времени СТ-MFD.12 модульное многофункциц. (7 функций) 24-48В DC, 24- 240В AC (0,05с...100ч) 1ПК	2	1SVR500020R0000
12	* CP-E 24/0.75	Блок питания CP-E 24/0.75 (регулир. вых. напряж) 90-265В AC /120-370В DC, выход 24В DC /0.75A	1	1SVR427030R0000
13	K01,K02,KC1,KC2	Реле CR-P230AC1 230В AC 1ПК (16A) Цоколь CR-PLSx (логический)	4	1SVR405600R3000
		Фиксатор CR-PH для реле CR-P	4	1SVR405659R0000

Рекомендации

- Примечания:**

 1. Приведены структурные схемы устройств автомат. ввода резерва (№ 1-4) реализуемые на блоке ATS022. Однолинейная схема соответствует решению №4 "два в два с секционным автоматическим выключателем"
 - 2.* - необходимо только для ModBus RTU.
 - 3.** - при использовании выключателей-разъединителей XT1,XT3, вместо дополнительного контакта SY устанавливается перемычка.
 4. # - при использовании стационарных автоматических выключателей XT1,XT3, вместо дополнительного контакта S75I/1 устанавливается перемычка.
 5. Реле КОЗ и КСЗ должны быть настроены на режим работы "Проскальзывающий размыкающий контакт" (1 □ ■)


Prepared RU_LP-DI		Document kind SCHEMATIC_CIRCUIT	Date 21.03.13
Approved MESHCHERYAKOV		Title Пример схемы и спецификации ATS022+XT1,XT3	Page 1 / 1
Resp. (division/department) RU_LP		Document id. 9CNR000007-098	Rev. BETA

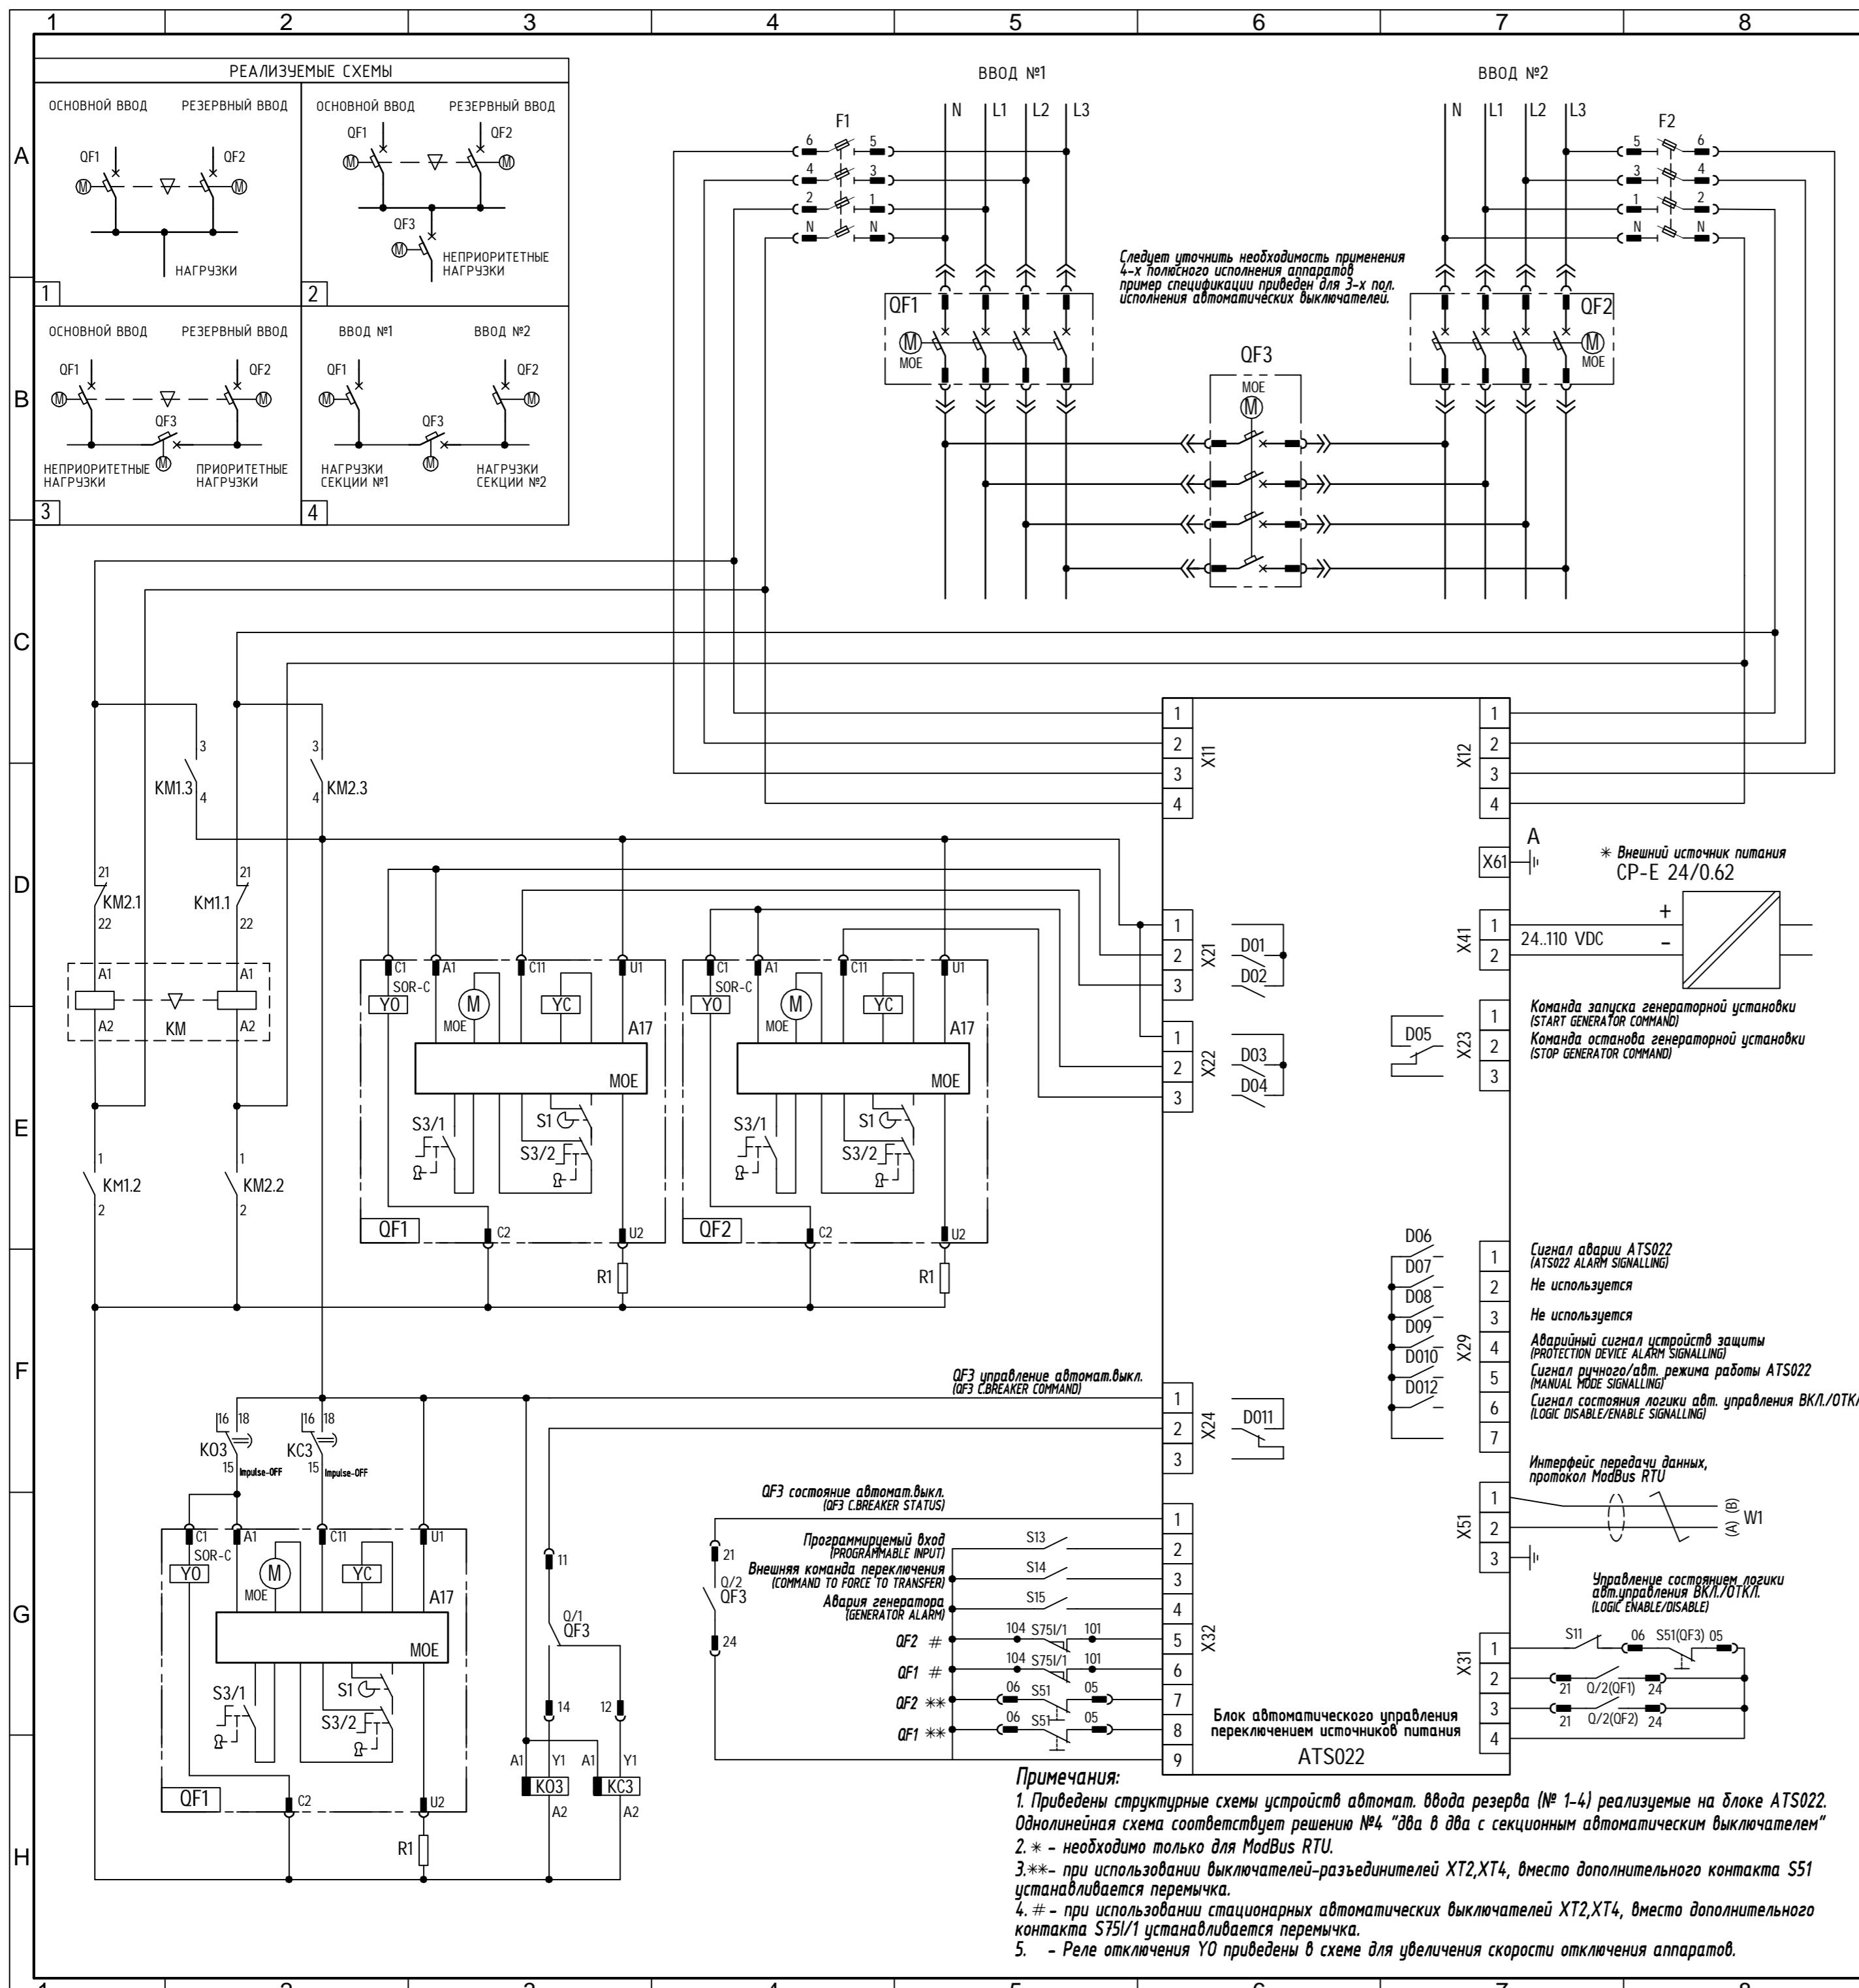



ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	КОД ЗАКАЗА
Стандартные изделия				
1	ATS022	Блок автомат. управления перекл. источников питания (АВР) ATS022	1	1SDA065524R1
2	QF1,QF2	Выключатель автоматический ХТ4N 250 Ekip LSI In=250A Зр F F	2	1SDA068136R1
3	QF3	Выключатель автоматический ХТ2N 160 Ekip LSI In=160A Зр F F	1	1SDA067071R1
4	Y0	Реле отключения (независимый расц.) для выкатного исполнения SOR-C ХТ2-ХТ4 W 220-240Vac-220-250Vdc	3	1SDA066332R1
5		Фиксированная часть выкатного исполнения ХТ4 W FP Зр EF	2	1SDA068204R1
6		Комплект преобразования исполнения W MP XT4 Зр	2	1SDA066286R1
7		Фиксированная часть выкатного исполнения ХТ2 W FP Зр EF	1	1SDA068200R1
8		Комплект преобразования исполнения W MP XT2 Зр	1	1SDA066284R1
9	Q/1,Q/2,S51	Контакты состояния выключателя для выкатн. исп. с проводами AUX-C 2Q+2SY+1S51 250Vac/dc ХТ2-ХТ4 W	3	1SDA066439R1
10	S75I/1	Конт. положения "установлен" части с проводами AUP-I 250Vac FP XT1..XT4	3	1SDA066450R1
11	M	Привод моторный для дист.управления МОЕ ХТ2-ХТ4 220..250V ac/dc	3	1SDA066466R1
12		Блокировка ключом ручного режима управления МОЛ-М ХТ2-ХТ4	3	1SDA066634R1
13	F1,F2	Рубильник с предохранит. Е94/32 Предохранитель плавкий Е 9F10 GG4	2	2CSM204723R1801
14	KM	Миниконтактор реферс. VB6-30-01 9A (400В AC) катушка 230В AC	1	GJL1211901R8010
15	K03,KC3	Реле времени СТ-MFD.12 модульное многофункциц. (7 функций) 24-48В DC, 24- 240В AC (0,05с...100с) 1ПК	2	1SVR500020R0000
16	* CP-E 24/0.75	Блок питания CP-E 24/0.75 (регулир. вых. напряж) 90-265В AC /120-370В DC. Выход 24В DC /0.75A	1	1SVR427030R0000

6. Реле КОЗ и КСЗ должны быть настроены на режим работы "Проскальзывающий размыкающий контакт" (1 

Prepared RU_LP-DI		Document kind SCHEMATIC_CIRCUIT	Date 21.03.13
Approved MESHCHERYAKOV		Title Пример схемы и спецификации ATS022+XT2,XT4	Page 1/1
Resp. (division/department) RU_LP		Document id. 9CNR000007-099	Rev. BETA

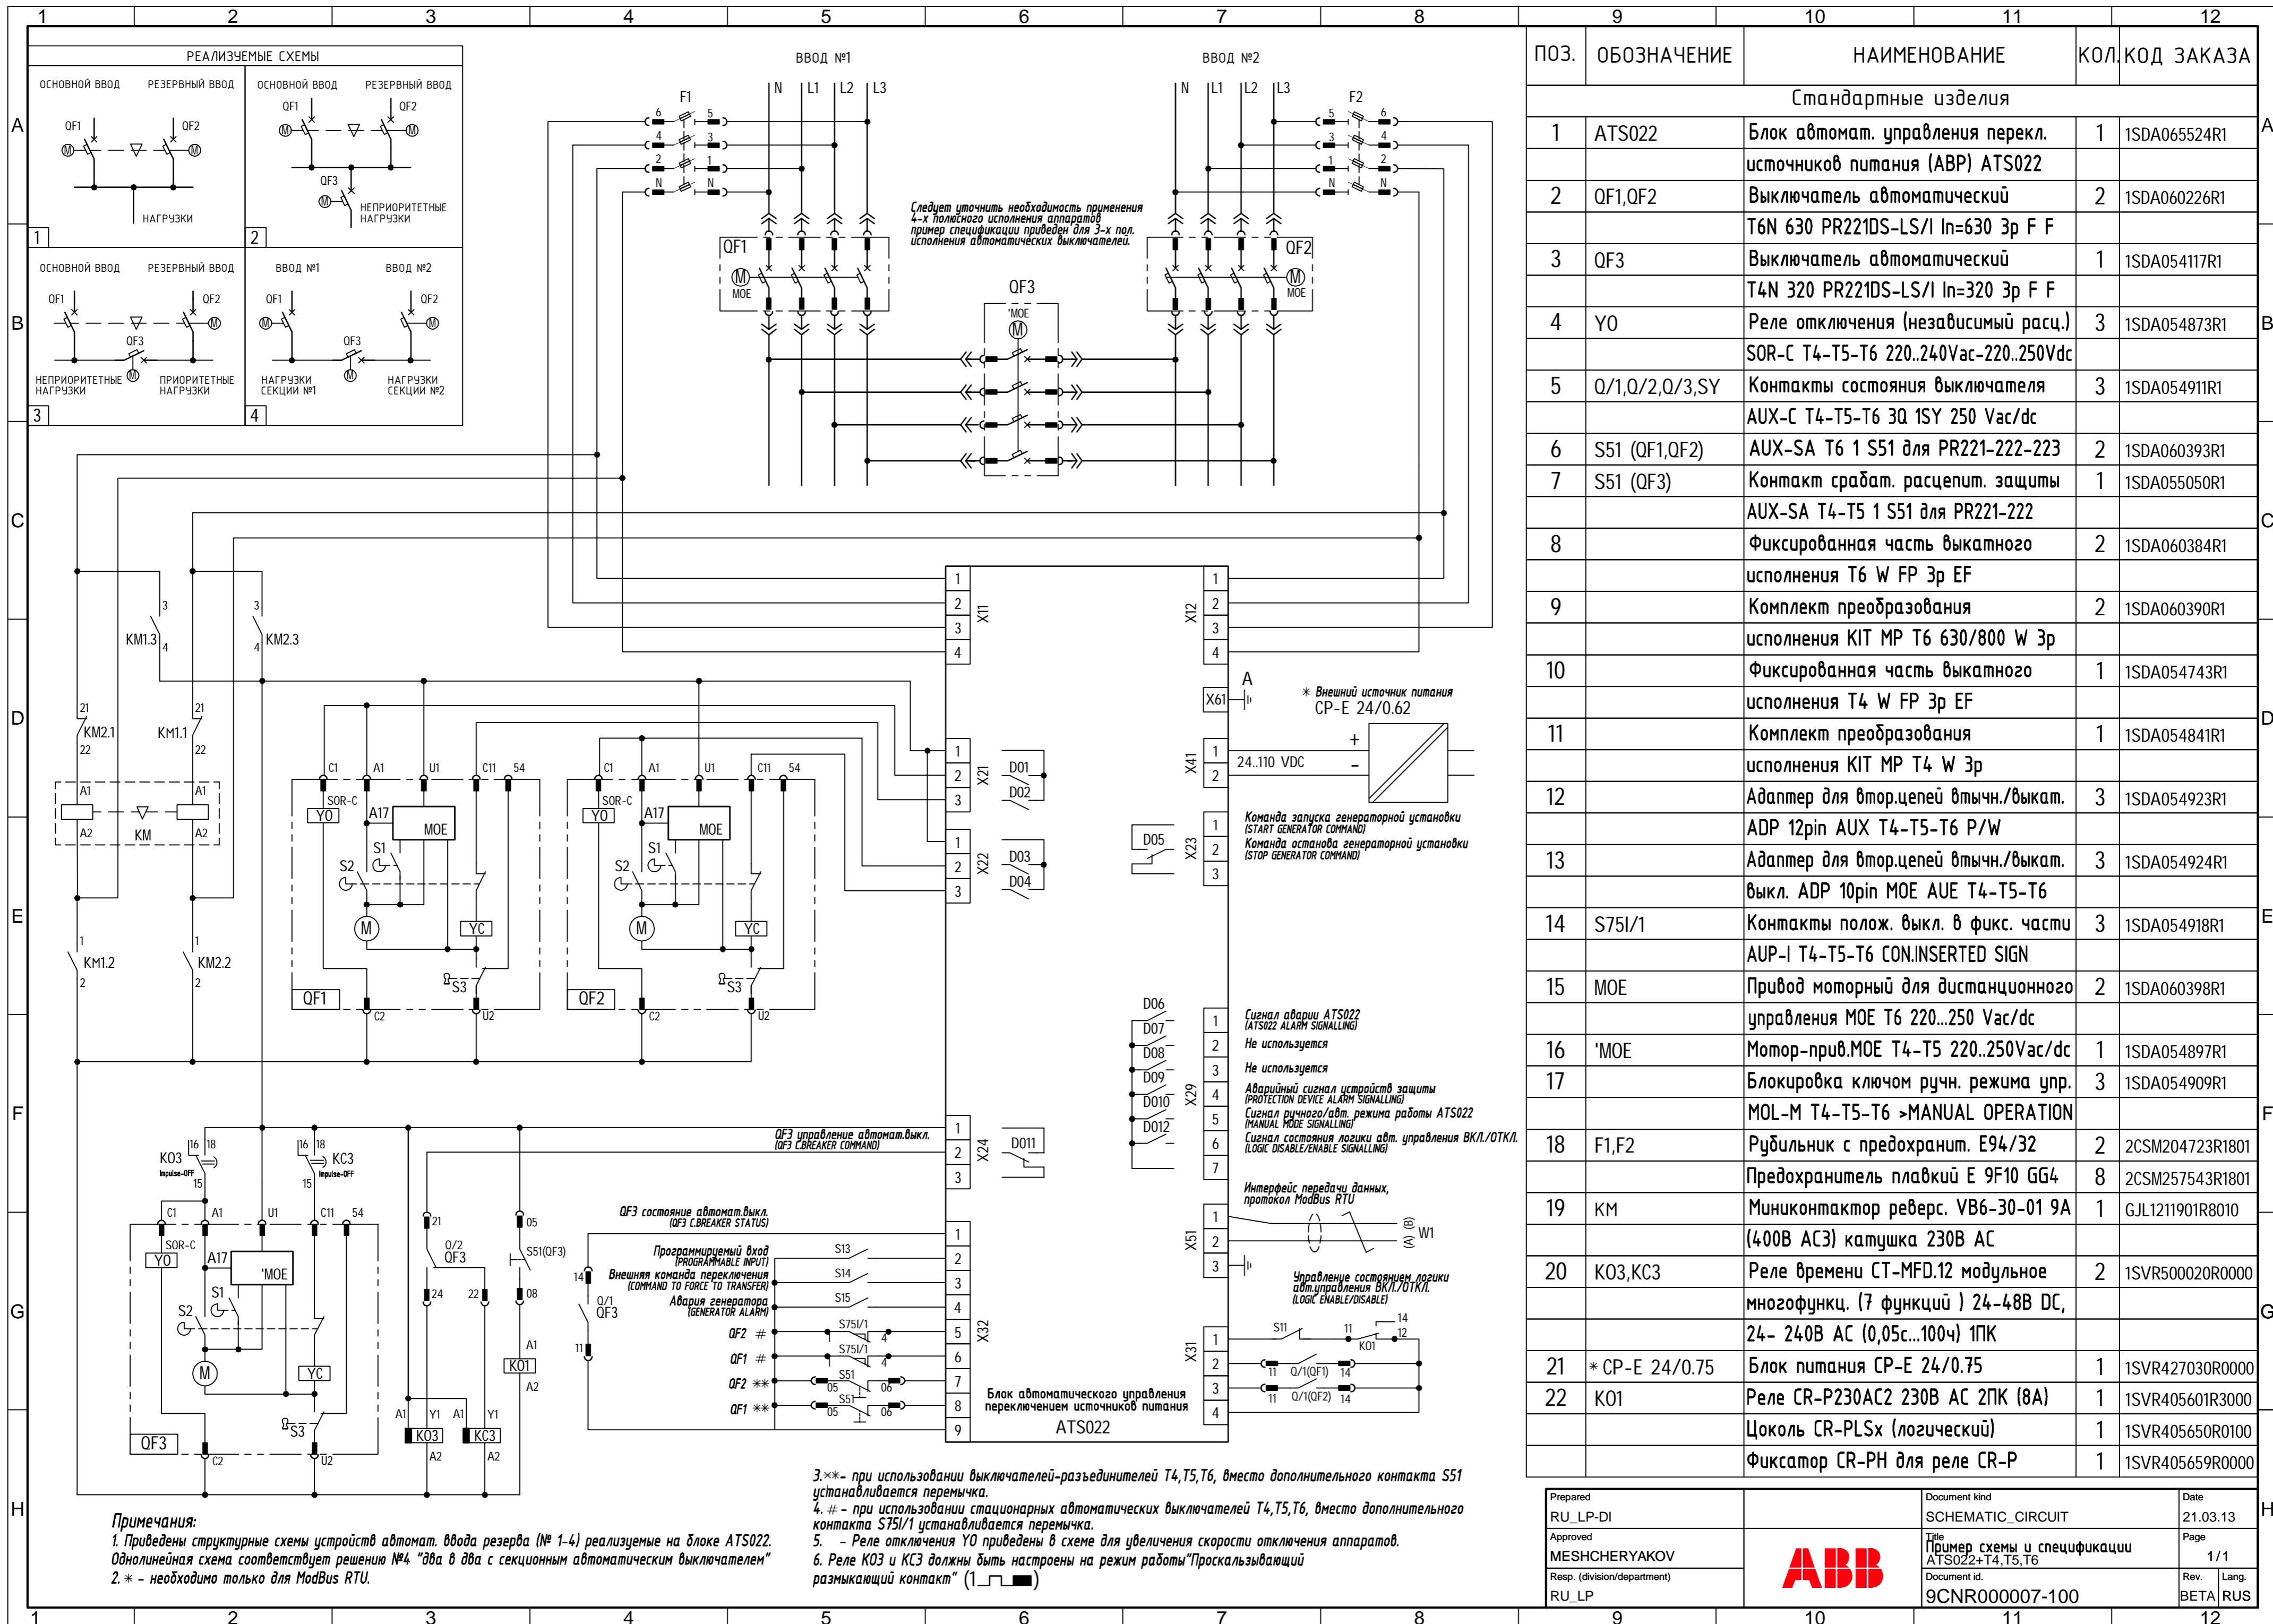

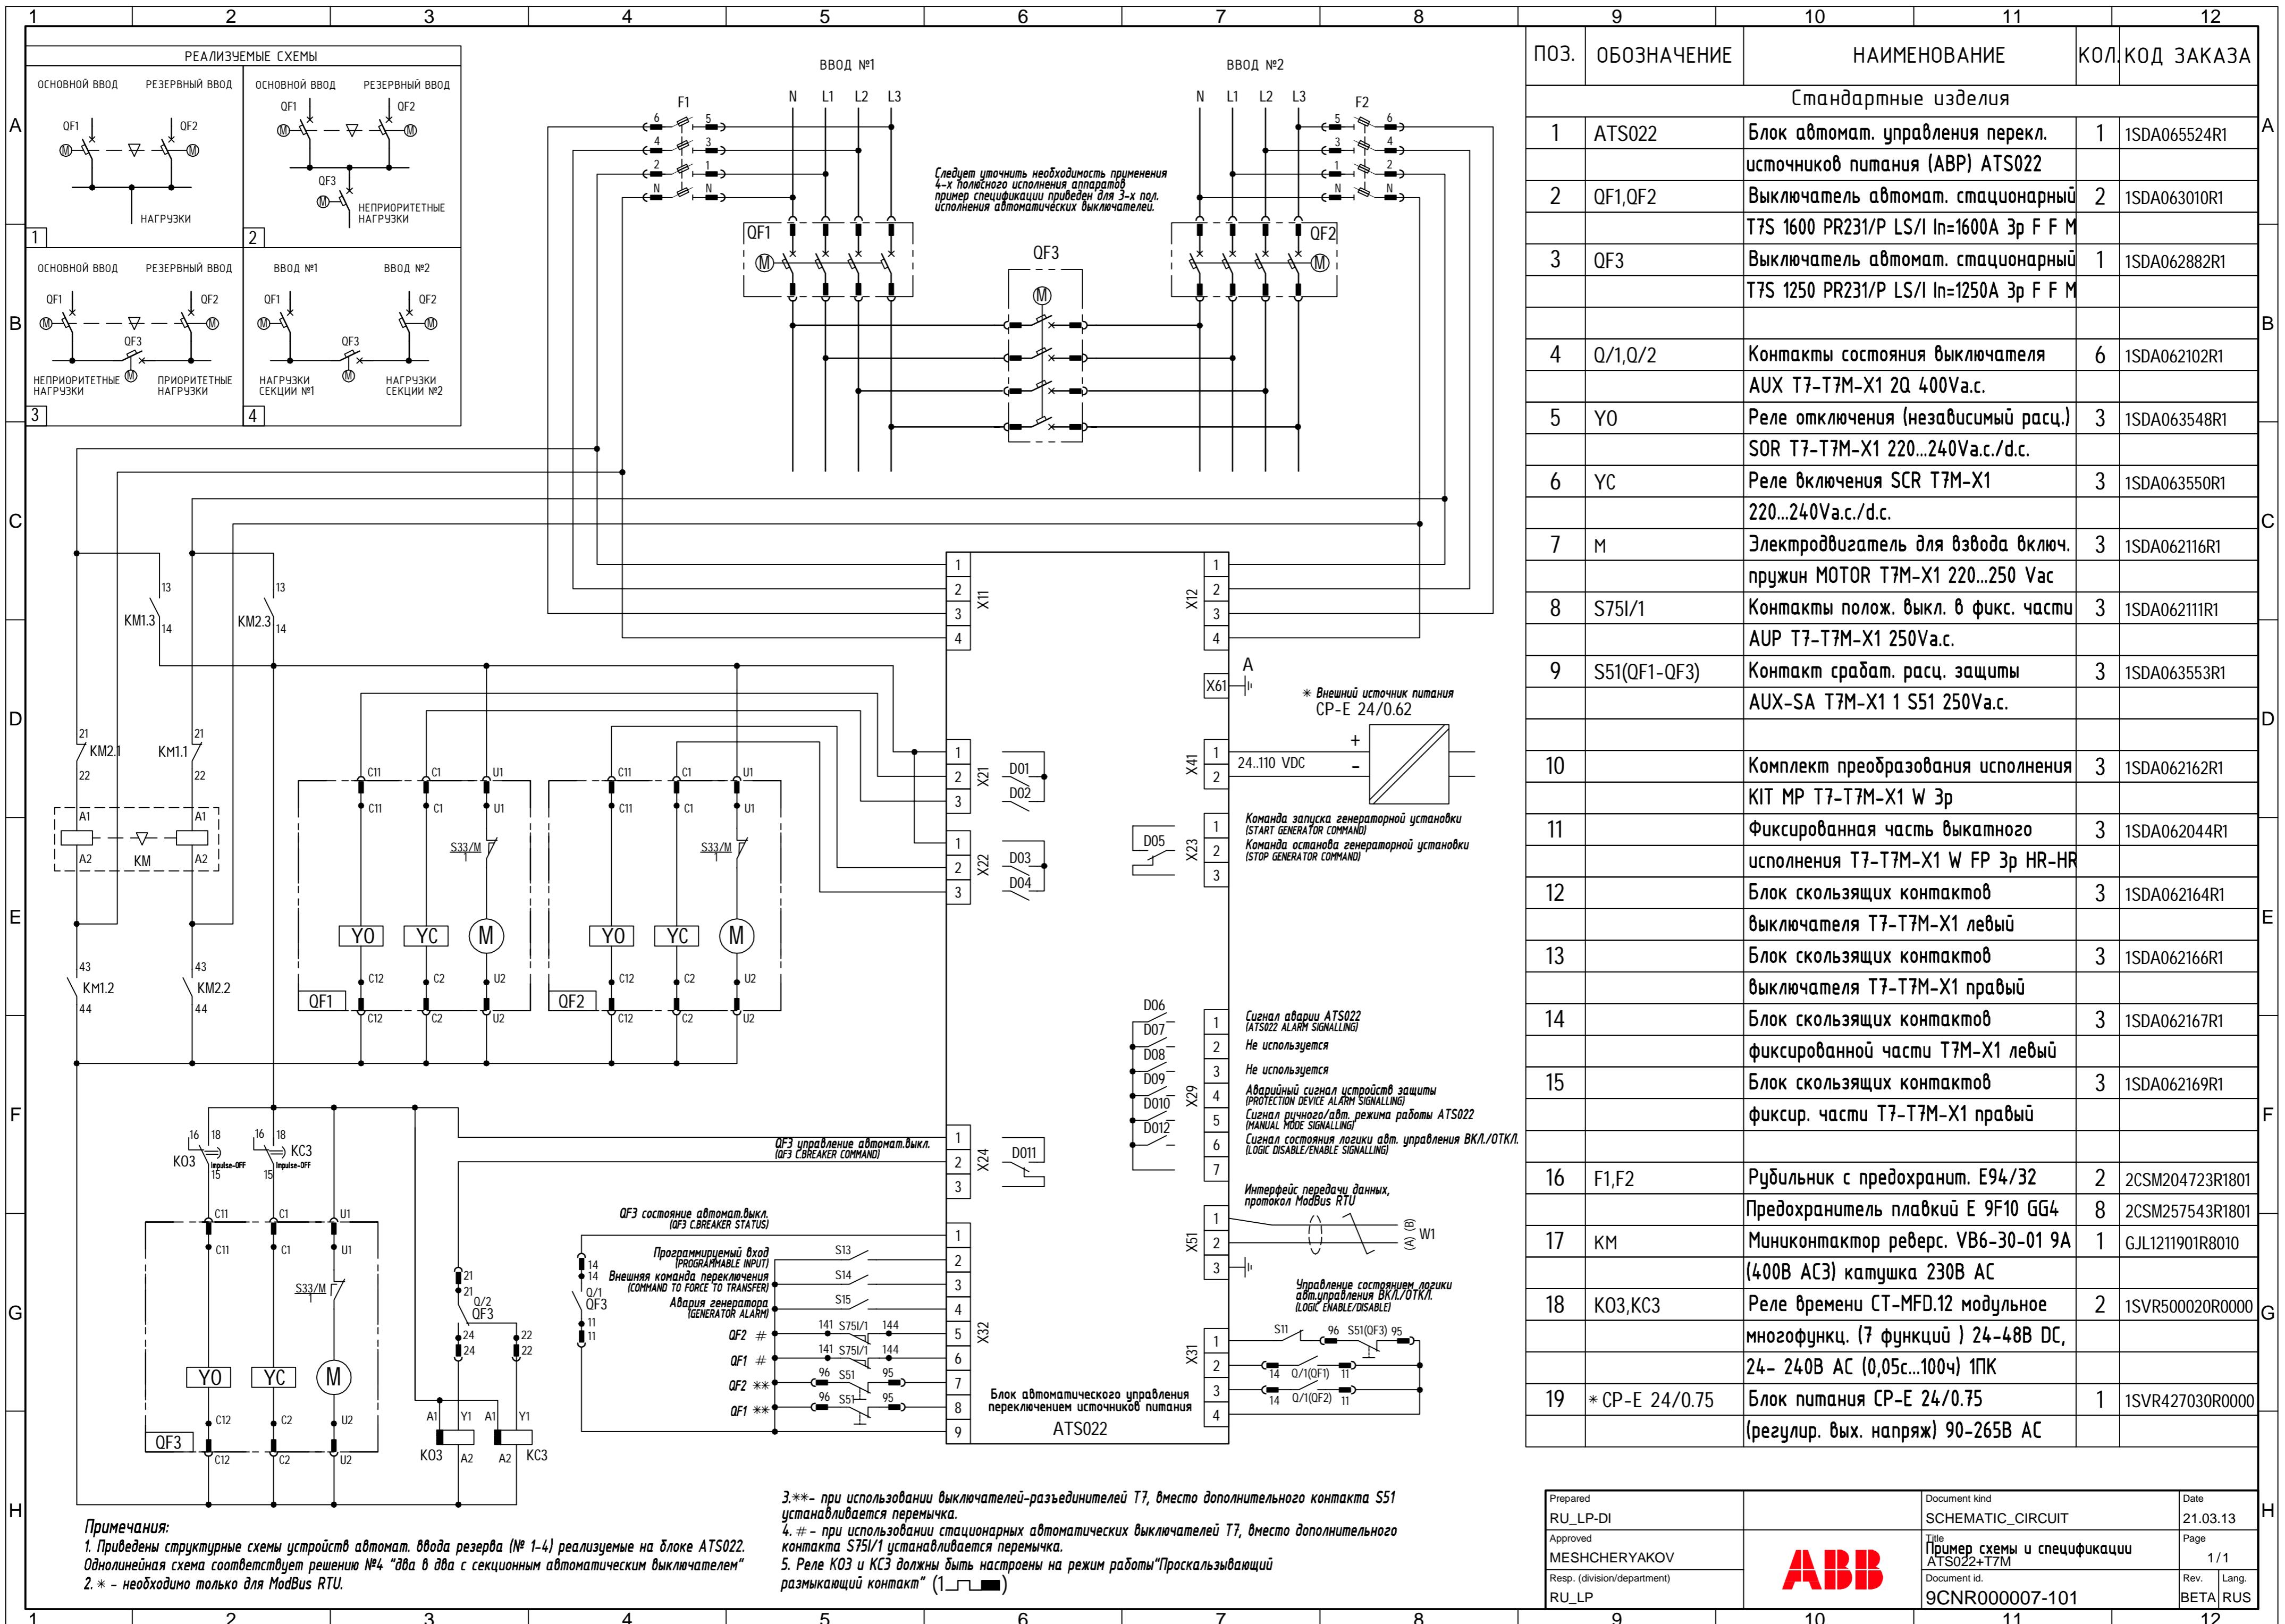

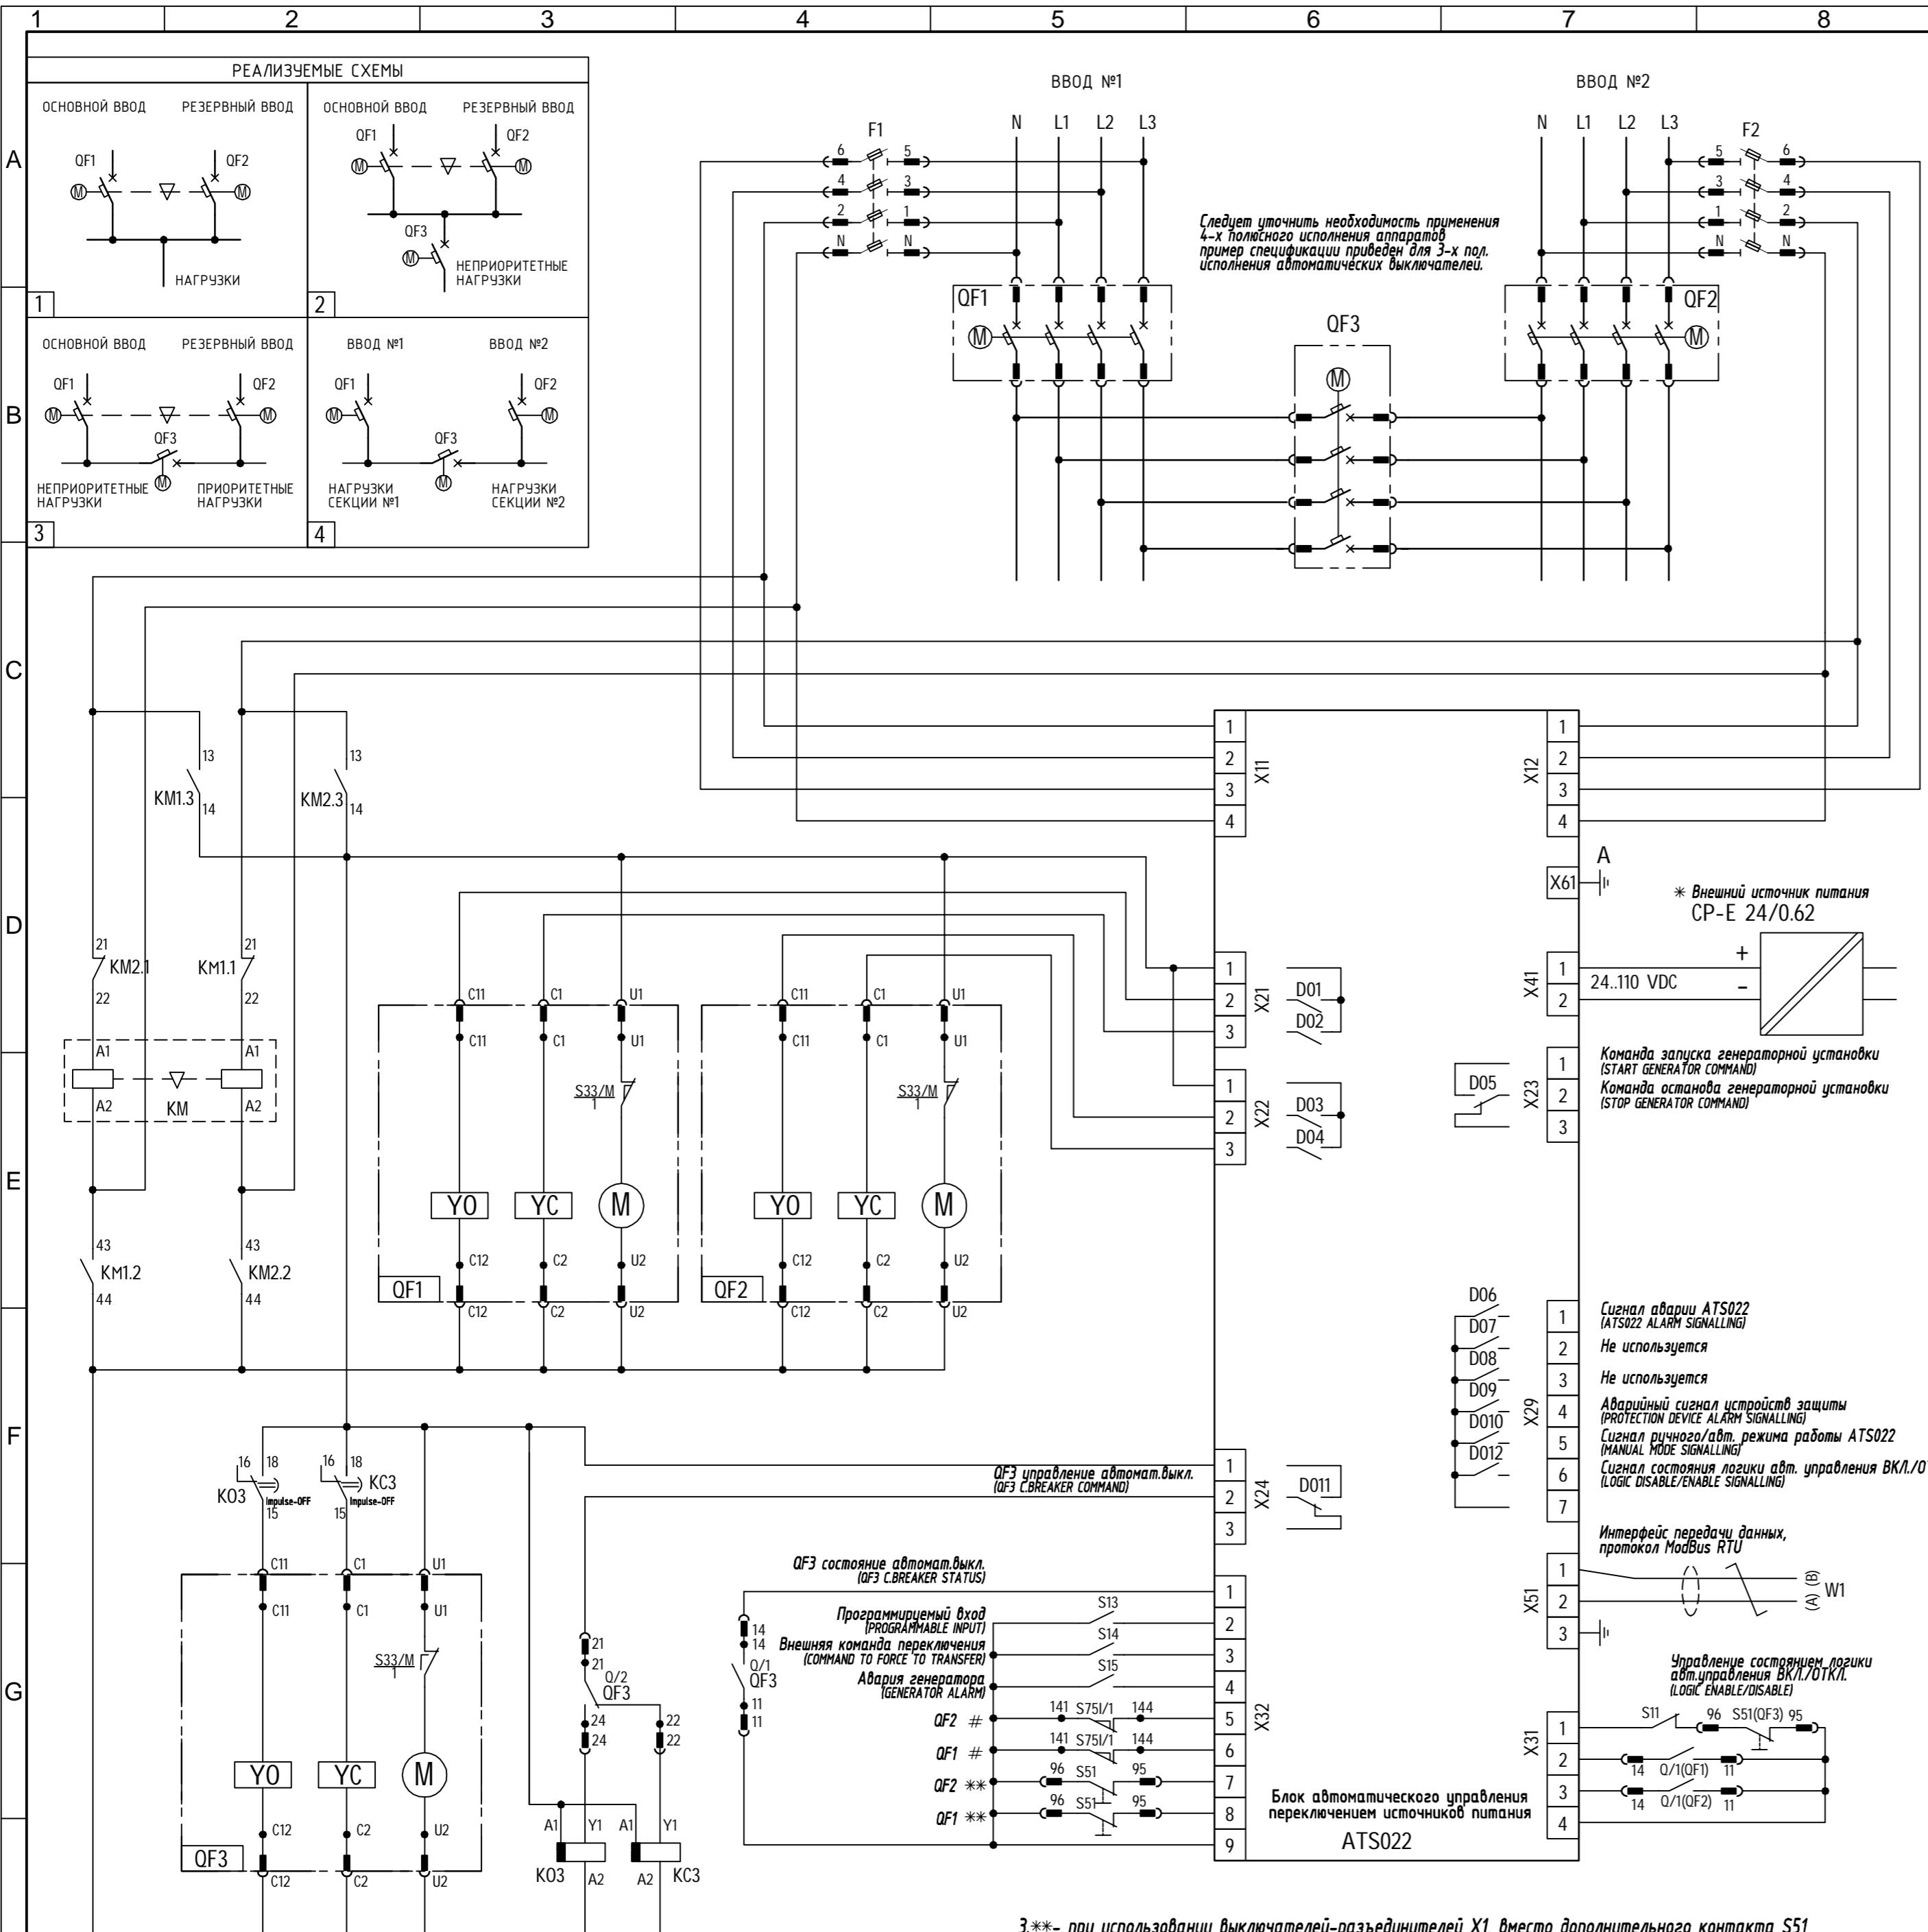


3.**- при использовании выключателей-разъединителей X1, вместо дополнительного контакта S51
использоваться вспомогательный контакт

4. № - при использовании стационарных автоматических выключателей X1, вместо дополнительного контакта S7EL11 устанавливается перемычка.

контакта S75/1 устанавливается перемычка.
5. Реле КОЗ и КСЗ должны быть настроены на режим работы "Проскальзывающий размыкающий контакт" (1-

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	КОД ЗАКАЗА
Стандартные изделия				
1	ATS022	Блок автомат. управления перекл. источников питания (ABP) ATS022	1	1SDA065524R1
2	QF1,QF2	Выключатель автомат. стационарный X1B 1600 PR331/P LSI In=1600A Зр F F	2	1SDA062570R1
	Q/1(QF1),Q/1(QF2)	компл. 4 контакта состояния		
3	QF3	Выключатель автомат. стационарный X1B 1250 PR331/P LSI In=1250A Зр F F	1	1SDA062462R1
	Q/1,Q/2,Q/3(QF3)	компл. 4 контакта состояния		
5	Y0	Реле отключения (независимый расц.) SOR T7-T7M-X1 220...240Vа.с./д.с.	3	1SDA063548R1
6	YC	Реле включения SCR T7M-X1 220...240Vа.с./д.с.	3	1SDA063550R1
7	M	Электродвигатель для вывода включ. пружин MOTOR T7M-X1 220...250 Vа.с.	3	1SDA062116R1
8	S75I/1	Контакты полож. выкл. в фикс. части AUP T7-T7M-X1 250Vа.с.	3	1SDA062111R1
9	S51(QF1-QF3)	Контакт срабат. расц. защиты AUX-SA T7M-X1 1 S51 250Vа.с.	3	1SDA063553R1
10		Комплект преобразования исполнения KIT MP T7-T7M-X1 W Зр	3	1SDA062162R1
11		Фиксированная часть выкатного исполнения T7-T7M-X1 W FP Зр HR-HR	3	1SDA062044R1
12		Блок скользящих контактов выключателя T7-T7M-X1 левый	3	1SDA062164R1
13		Блок скользящих контактов выключателя T7-T7M-X1 центральн.	3	1SDA062165R1
14		Блок скользящих контактов выключателя T7-T7M-X1 правый	3	1SDA062166R1
15		Блок скользящих контактов фиксированной части T7M-X1 левый	3	1SDA062167R1
16		Блок скользящих контактов фиксированной части T7M-X1 центр.	3	1SDA062168R1
17		Блок скользящих контактов фиксир. части T7-T7M-X1 правый	3	1SDA062169R1
18	F1,F2	Рубильник с предохранит. E94/32	2	2CSM204723R1801
		Предохранитель плавкий E 9F10 GG4	8	2CSM257543R1801
19	KM	Миниконтактор реверс. VB6-30-01 9A (400В AC) катушка 230В AC	1	GJL1211901R8010
20	K03,KC3	Реле времени СТ-MFD.12 модульное многофункци. (7 функций) 24-48В DC, 24- 240В AC (0,05с...100ч) 1ПК	2	1SVR500020R0000
21	* CP-E 24/0.75	Блок питания CP-E 24/0.75 (регулир. выход. напряж) 90-265В AC	1	1SVR427030R0000

Prepared RU_LP-DI		Document kind SCHEMATIC_CIRCUIT	Date 21.03.13
Approved MESHCHERYAKOV		Title Пример схемы и спецификации ATS022+X1	Page 1 / 1
Resp. (division/department) RU_LP		Document id. 9CNR000007-102	Rev. BETA Lang. RUS

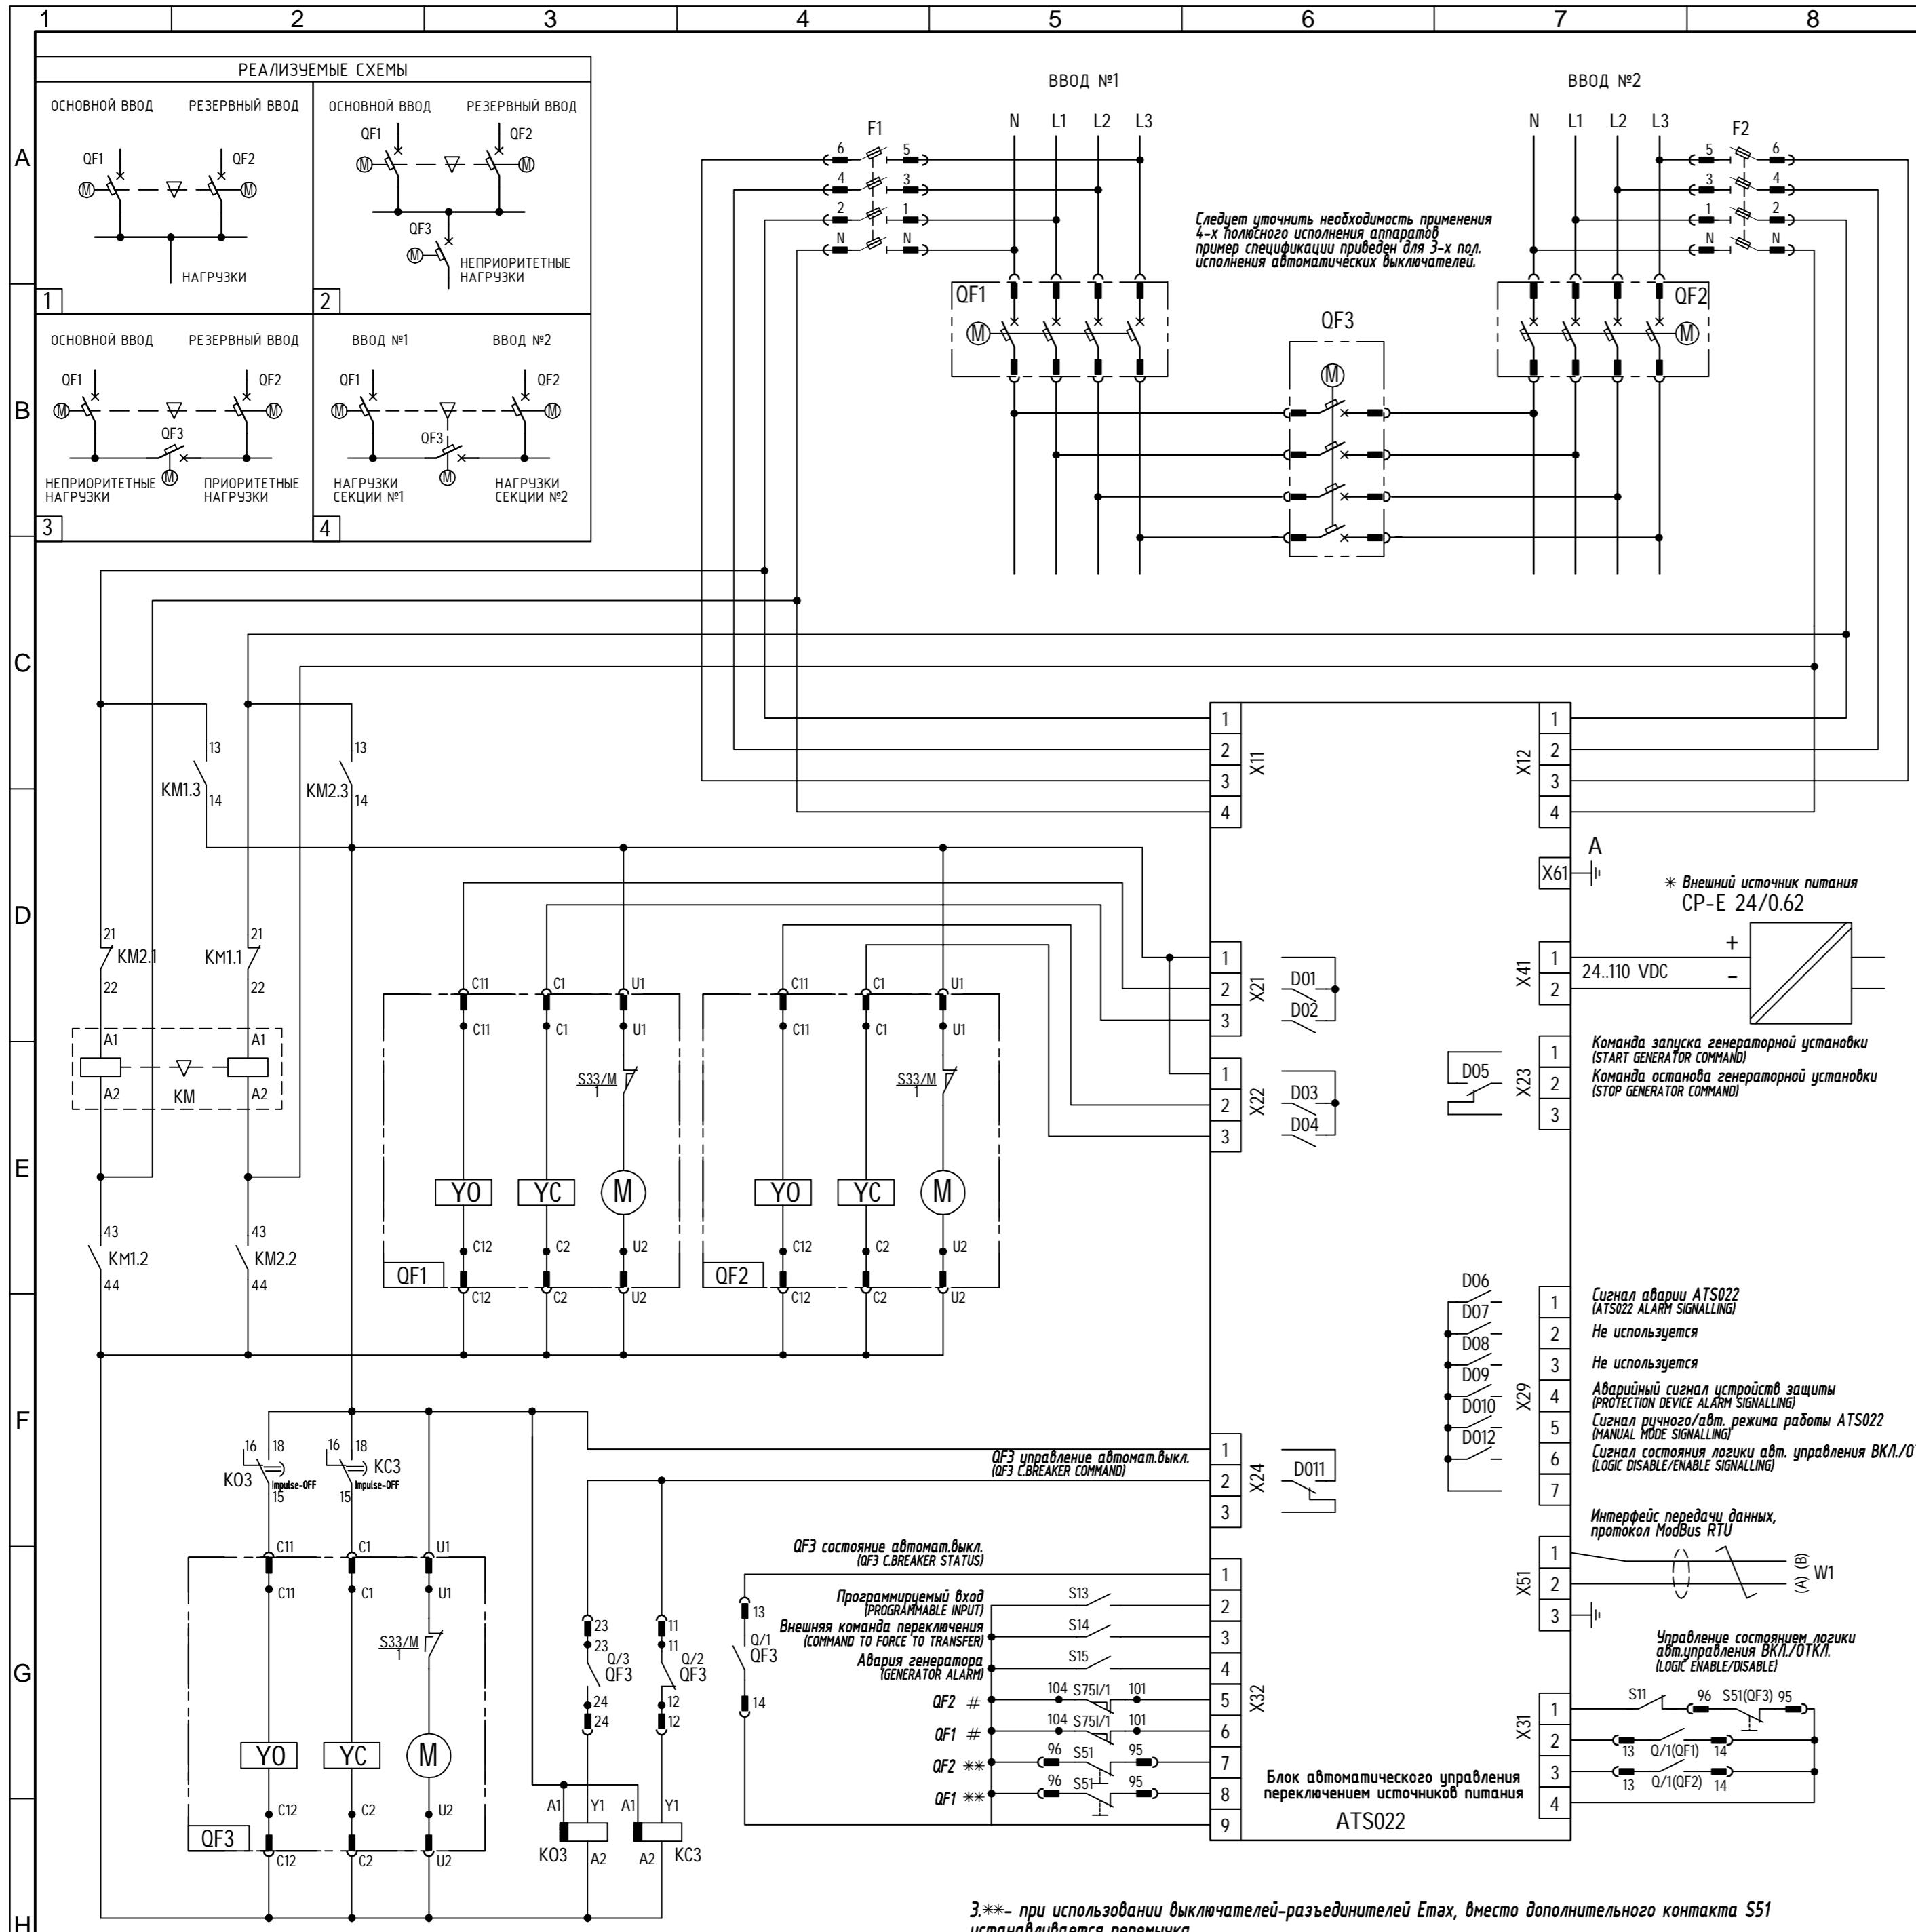

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	КОД ЗАКАЗА
Стандартные изделия				
1	ATS022	Блок автомат. управления перекл. источников питания (ABP) ATS022	1	1SDA065524R1
2	QF1,QF2	Выключатель автомат. выкатной EZN 2500 PR121/P-LSI In=2500A 3р W MP	2	1SDA056129R1
	Q/1(QF1),Q/1(QF2)	компл. 4 контакта состояния		
3	QF3	Выключатель автомат. выкатной E2N 1600 PR121/P-LSI In=1600A 3р W MP	1	1SDA055905R1
	Q/1,Q/2,Q/3(QF3)	компл. 4 контакта состояния		
4	YC	Реле вкл/выкл. SCR 220/230V E1/6-T8	3	1SDA038302R1
5	Y0	Реле отключения (независимый расцепитель) SOR 220/230V E1/6-T8	3	1SDA038292R1
6	M	Электродвигатель для ввода включ. пружин MOTOR 220/250V E1/6-T8	3	1SDA038324R1
7	S51(QF1,QF2,QF3)	Контакт срабатывания расцепителя защиты I1/4 INDICAT. TRIP PR12x E1/6	3	1SDA058260R1
8	S75I/1	Контакты полож. выкл. в фикс. части 5 AUX.CONTACTS ISOL-CONN. IND.E1/6	3	1SDA038361R1
9	-	Контакты состояния выключателя 10 перекидных при установл. PR121/P	3	1SDA038327R1
10		Блокировка доступа к кнопкам прозрачная Еmax E1/6	3	1SDA038343R1
11		Механический счетчик числа коммутаций E1/6, T8	3	1SDA038345R1
12		Фиксированная часть выкатного исполнения E3 W FP HR-HR	2	1SDA059669R1
13		Фиксированная часть выкатного исполнения E2 W FP HR-HR	1	1SDA059667R1
14		Блок взаимная мех.- компл. трос. типа "С", гориз. разм. Еmax E1/6 (ч.1)	1	1SDA038331R1
15		Блок взаимная мех. E1-E2 (часть 2)	1	1SDA038366R1
16		Блок взаимная мех. E3 (часть 2)	2	1SDA038367R1
17		Блок взаимная мех.-тип "С" стационарный или фикс.части выкат. E1/6 (часть 3)	3	1SDA038365R1
18	F1,F2	Рубильник с предохранителем Е94/32	2	2CSM204723R1801
		Предохранитель плавкий Е 9F10 GG4	8	2CSM257543R1801
19	KM	Миниконтактор реверс. VB6-30-01 9A (400В AC) катушка 230В AC	1	GJL1211901R8010
20	K03,KC3	Реле времени СТ-MFD.12 модульное 24-48В DC,24-240В AC(0,05с..100ч) 1ПК	2	1SVR500020R0000
21	* CP-E 24/0.75	Блок питания CP-E 24/0.75 (регулир. вых. напряж) 90-265В AC /120-370В DC. Выход 24В DC /0.75A	1	1SVR427030R0000

Примечания:
1. Приведены структурные схемы устройств автомат. ввода и
однолинейная схема соответствует решению №4 "два в два
2 * - необходимо только для ModBus RTU

3.**- при использовании выключателей-разъединителей *Eтак*, вместо дополнительного контакта *S51* устанавливается перемычка.

4. #- при использовании стационарных автоматических выключателей *Eтак*, вместо дополнительного контакта *S751/1* устанавливается перемычка.

5. Реле *K03* и *КС3* должны быть настроены на режим работы "Проскальзывающий размыкающий контакт" (1

Prepared RU_LP-DI		Document kind SCHEMATIC_CIRCUIT	Date 21.03.13
Approved MESHCHERYAKOV		Title Пример схемы и спецификации ATS022+E1..E6	Page 1/1
Resp. (division/department) RU_LP		Document id. 9CNR000007-103	Rev. Lang. BETA RUS